


転換により医療機関と老健施設が併設する場合における設備基準の緩和の例
 (診察室、階段、エレベーター、出入り口等関係)

転換により医療機関と老健施設が併設するケース

〈緩和措置が講じられた場合〉 | 〈緩和措置がない場合 (現行)〉

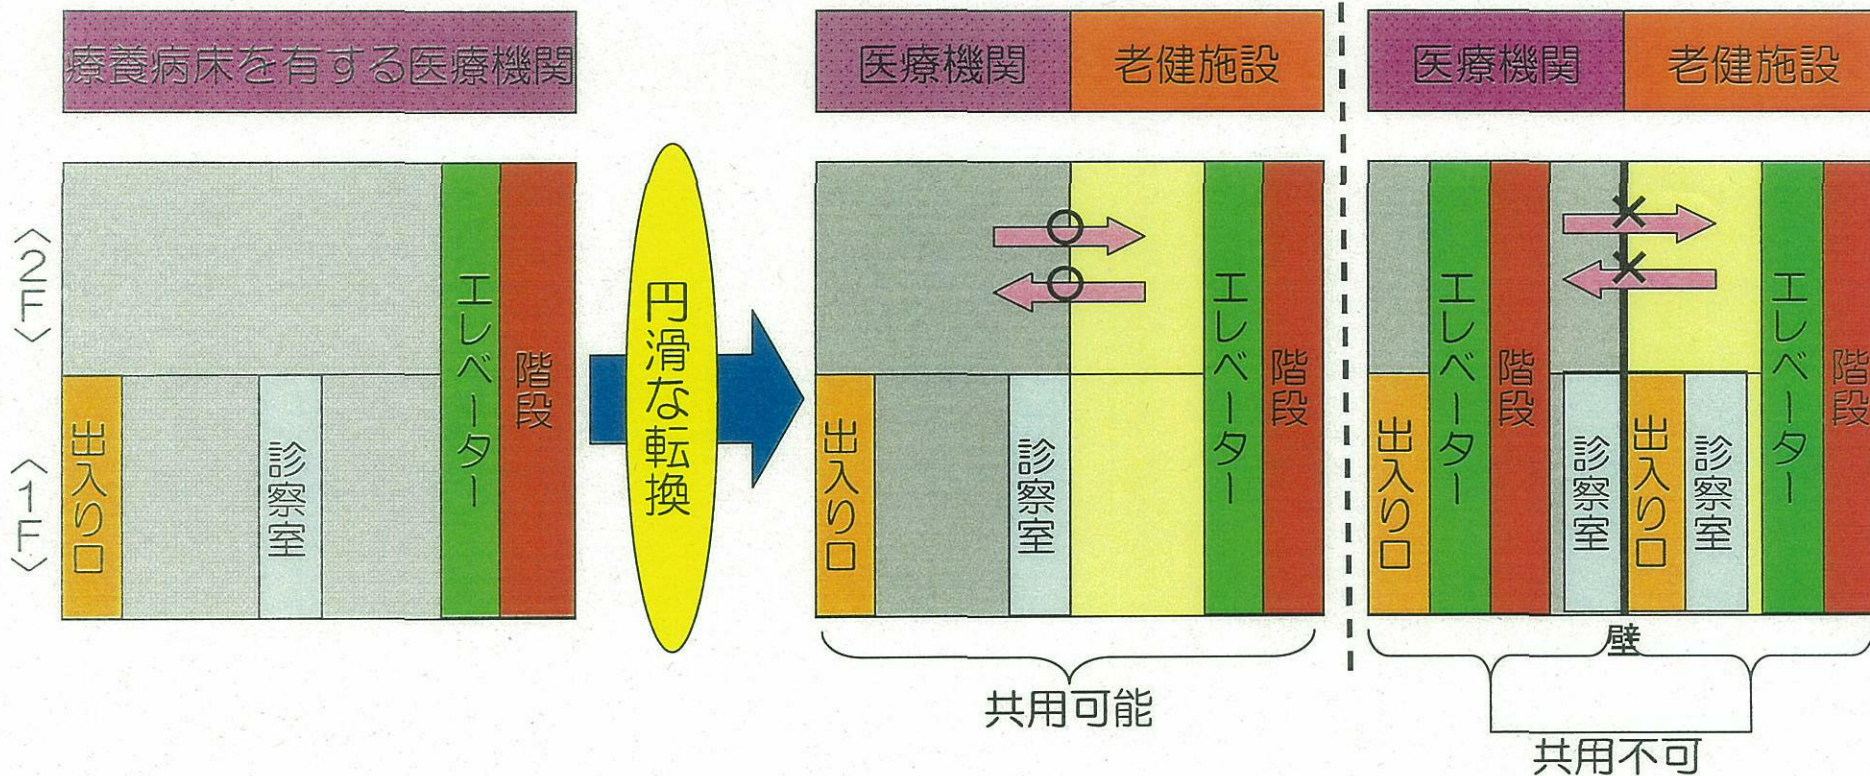

○ 利用者は医療機関と老健施設間の通行も可能となる。