

通常処理による 3LOG 除去の場合

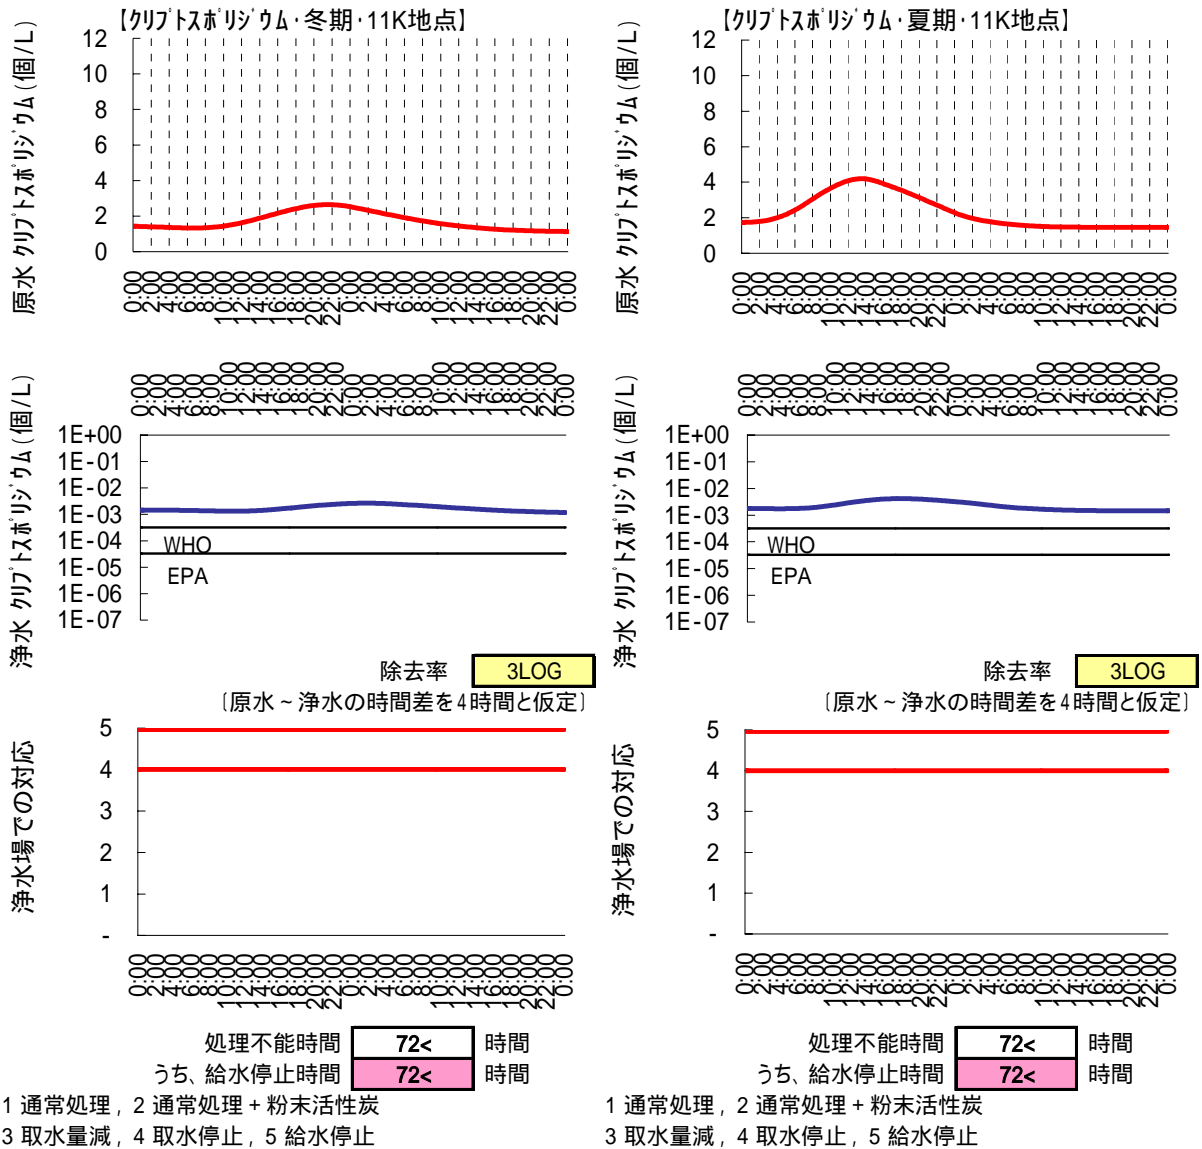


図 3-39 原水水質悪化時における浄水場での対応（クリプトスポリジウム・3LOG）

9) トルエン

(1) 上流 (34km 地点) から取水する浄水場

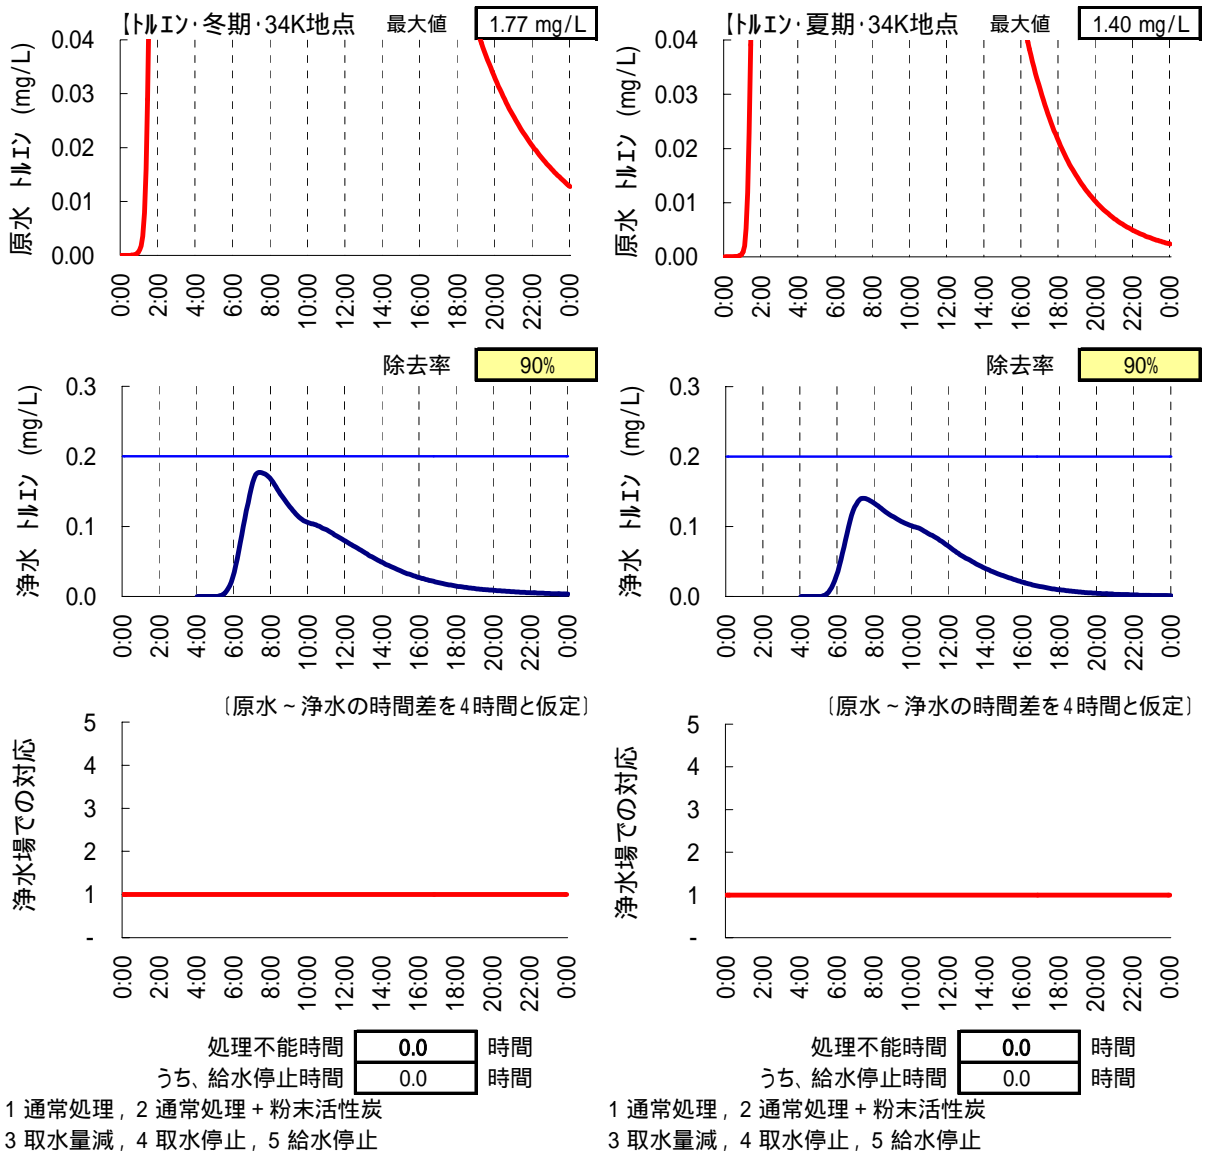


図 3-40 原水水質悪化時における浄水場での対応 (トルエン)

(2) 中流 (17km 地点) から取水する浄水場

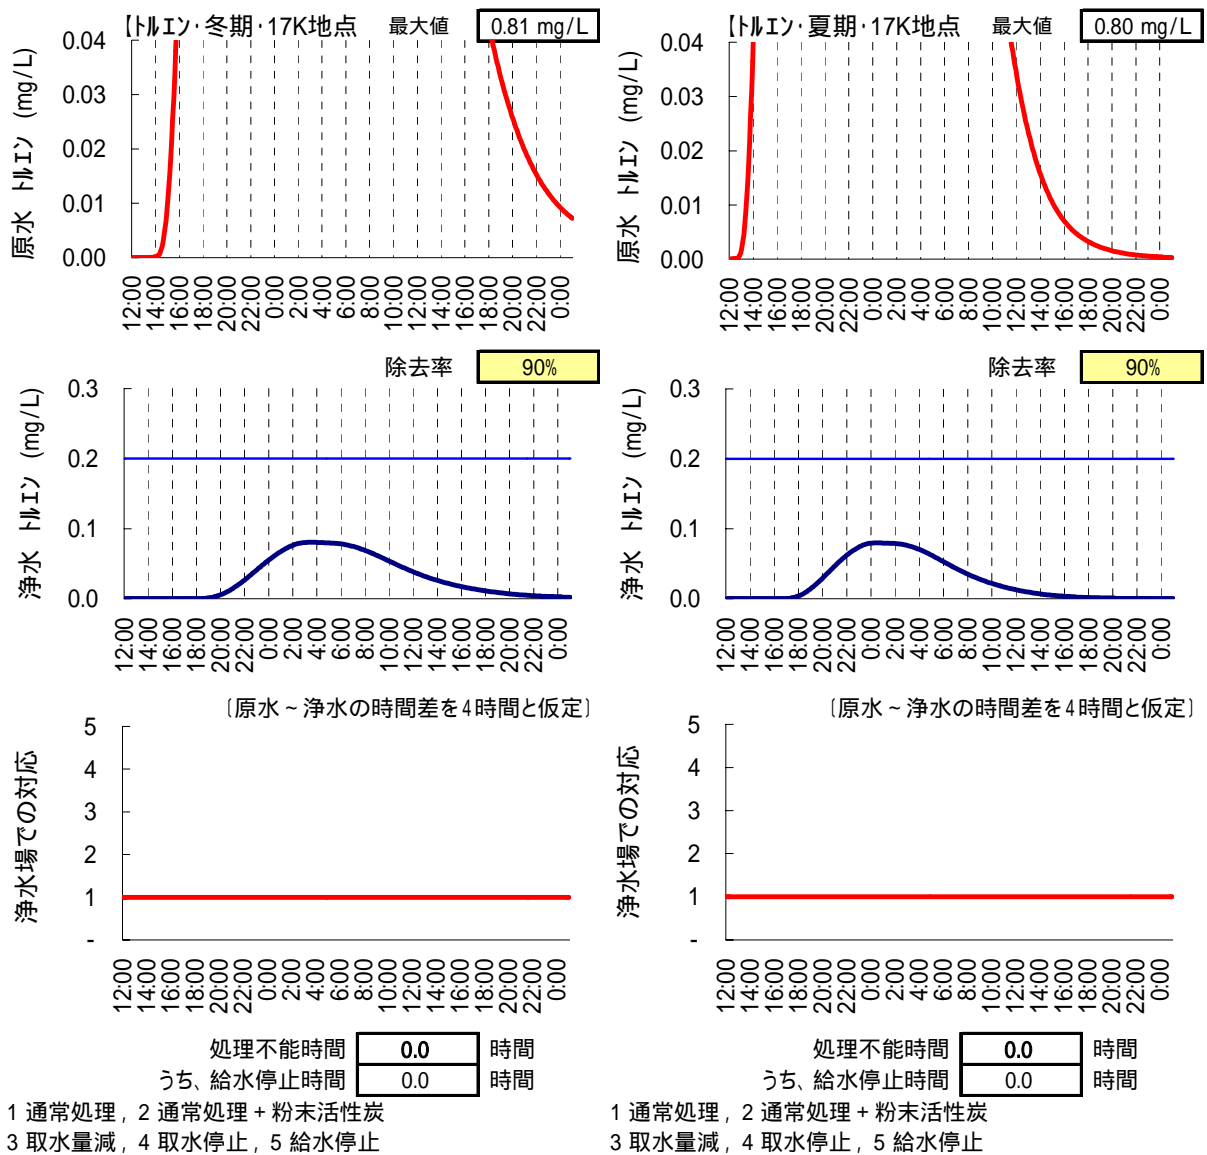


図 3-41 原水水質悪化時における浄水場での対応 (トルエン)

(3) 下流 (11km 地点) から取水する浄水場

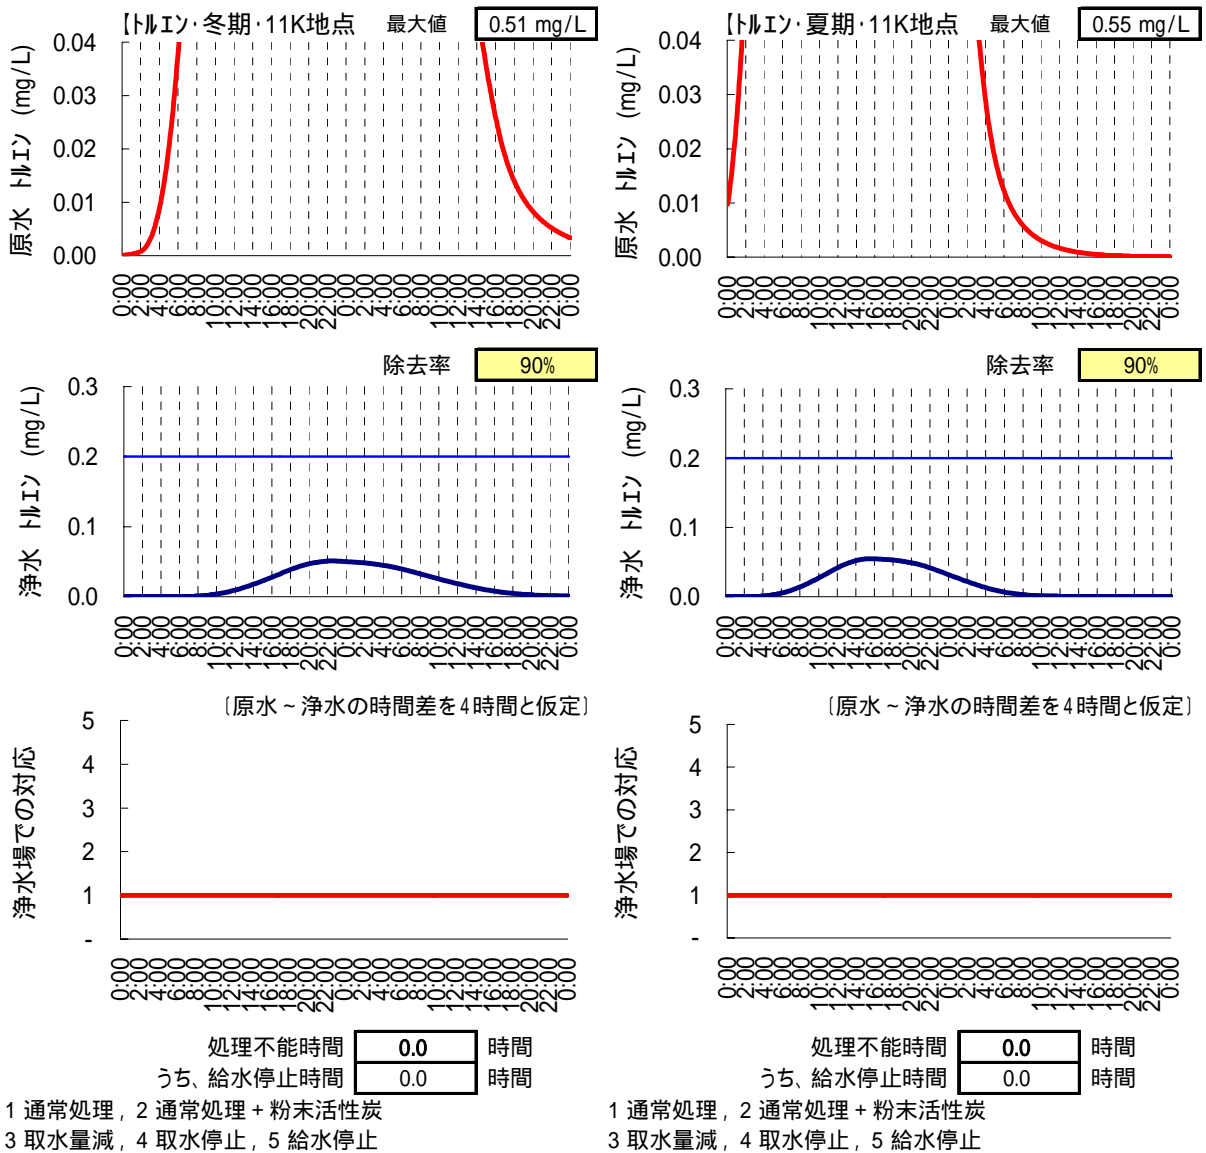


図 3-42 原水水質悪化時における浄水場での対応 (トルエン)

10) BOD

(1) 上流 (34km 地点) から取水する浄水場

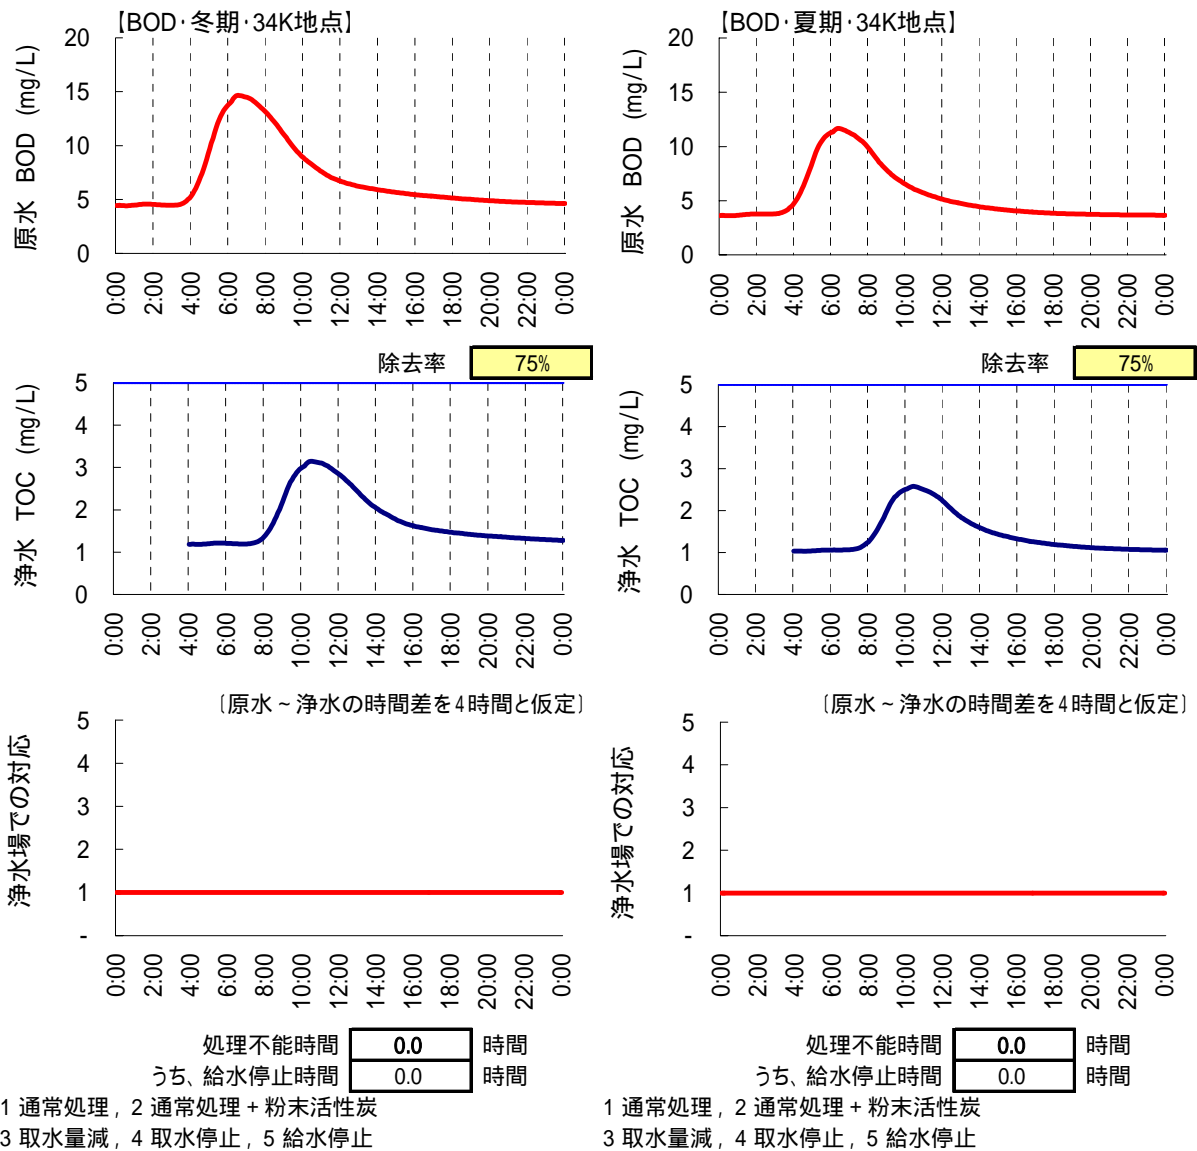


図 3-43 原水水質悪化時における浄水場での対応 (BOD)

(2) 中流 (17km 地点) から取水する浄水場

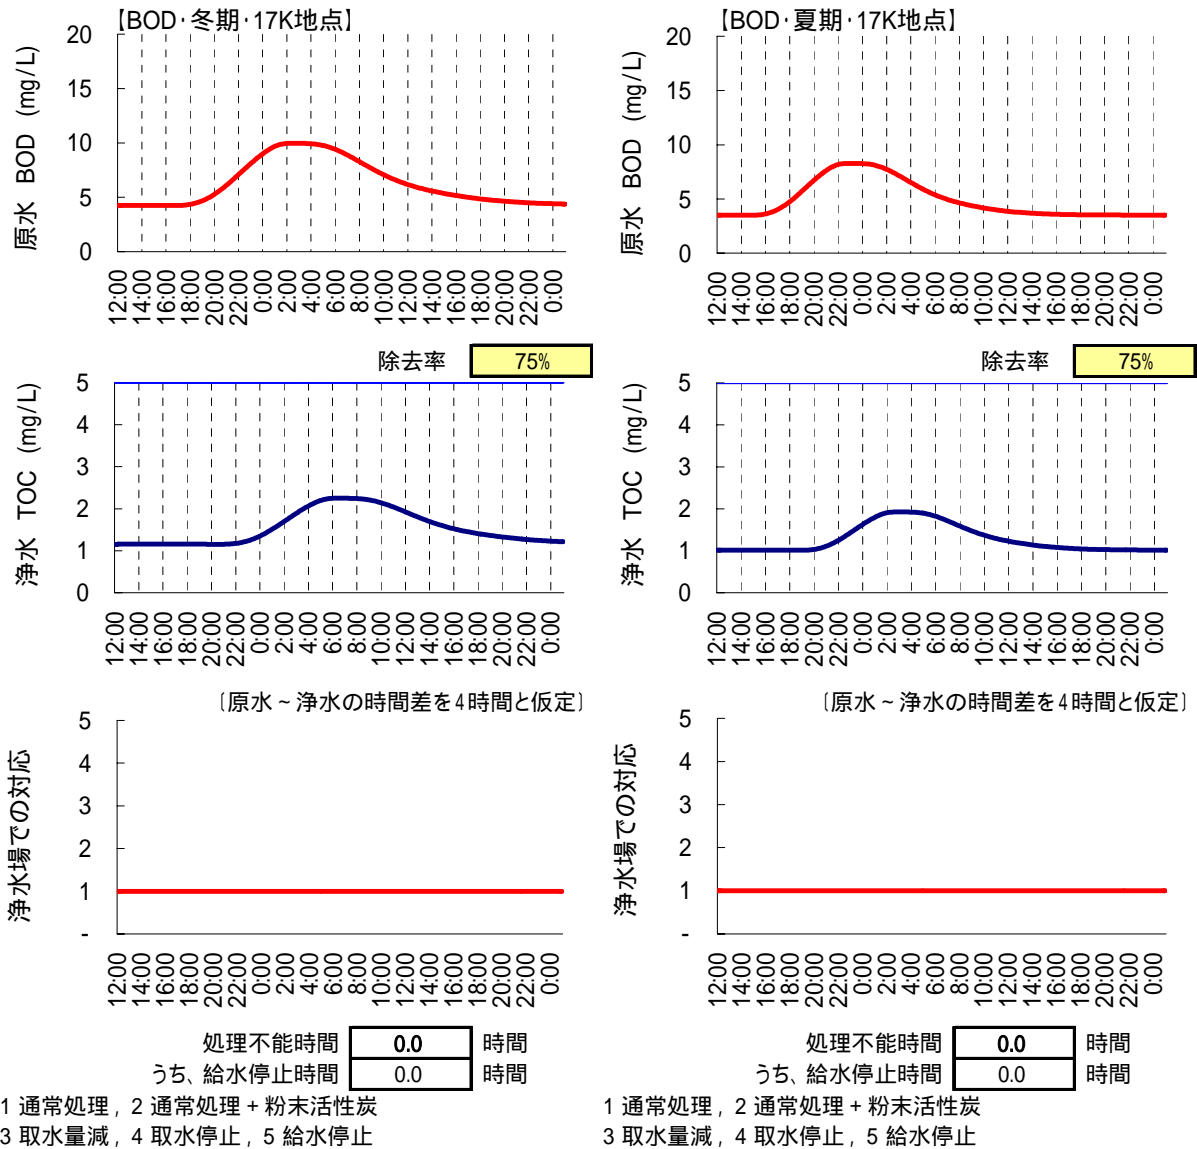


図 3-44 原水水質悪化時における浄水場での対応 (BOD)

(3) 下流 (11km 地点) から取水する浄水場

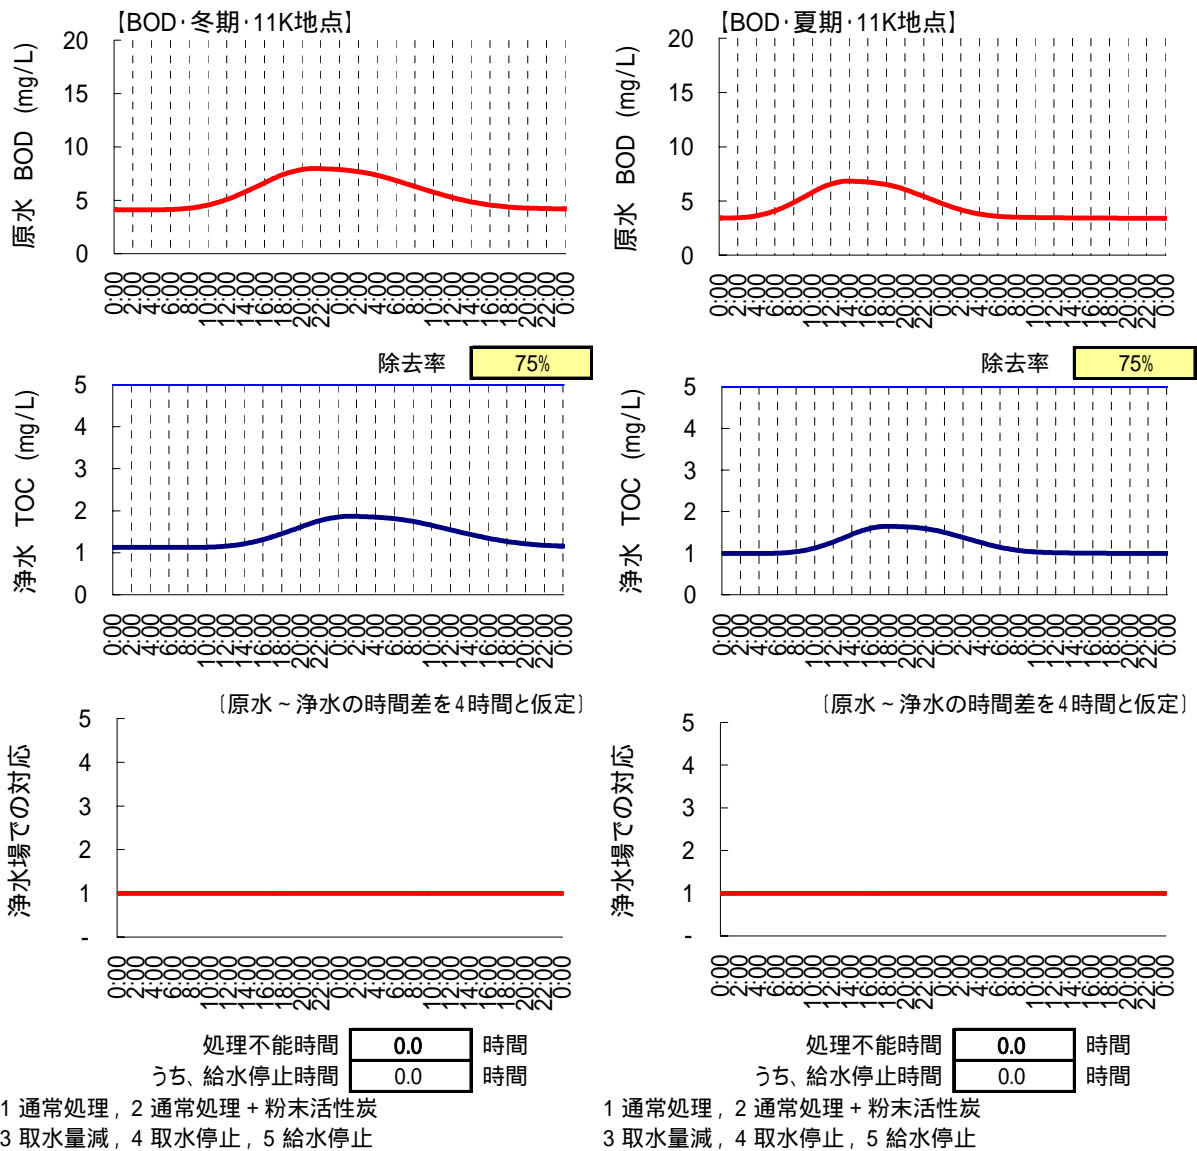


図 3-45 原水水質悪化時における浄水場での対応 (BOD)