


リスザルによるSE36治療製剤のワクチン効果試験

**GMP生産されたSE36マラリアワクチン(50 μg/アラム)による
ワクチン効果試験 (2003)**

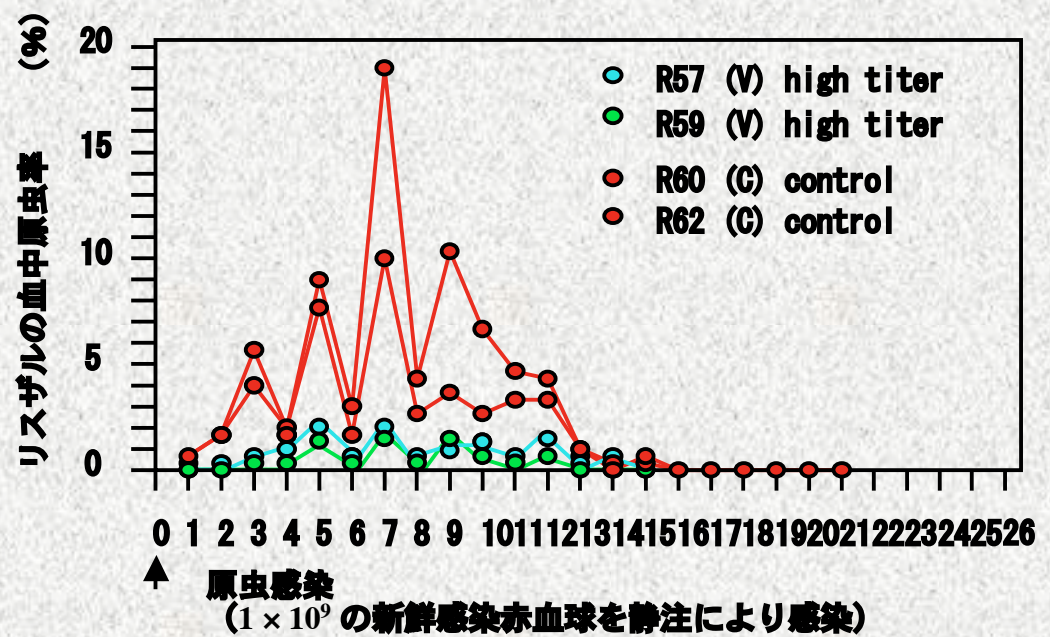

End point titer at challenge

- R60 (C) <100
- R62 (C) <100
- R57 (V) x 51,200
- R59 (V) x 51,200

