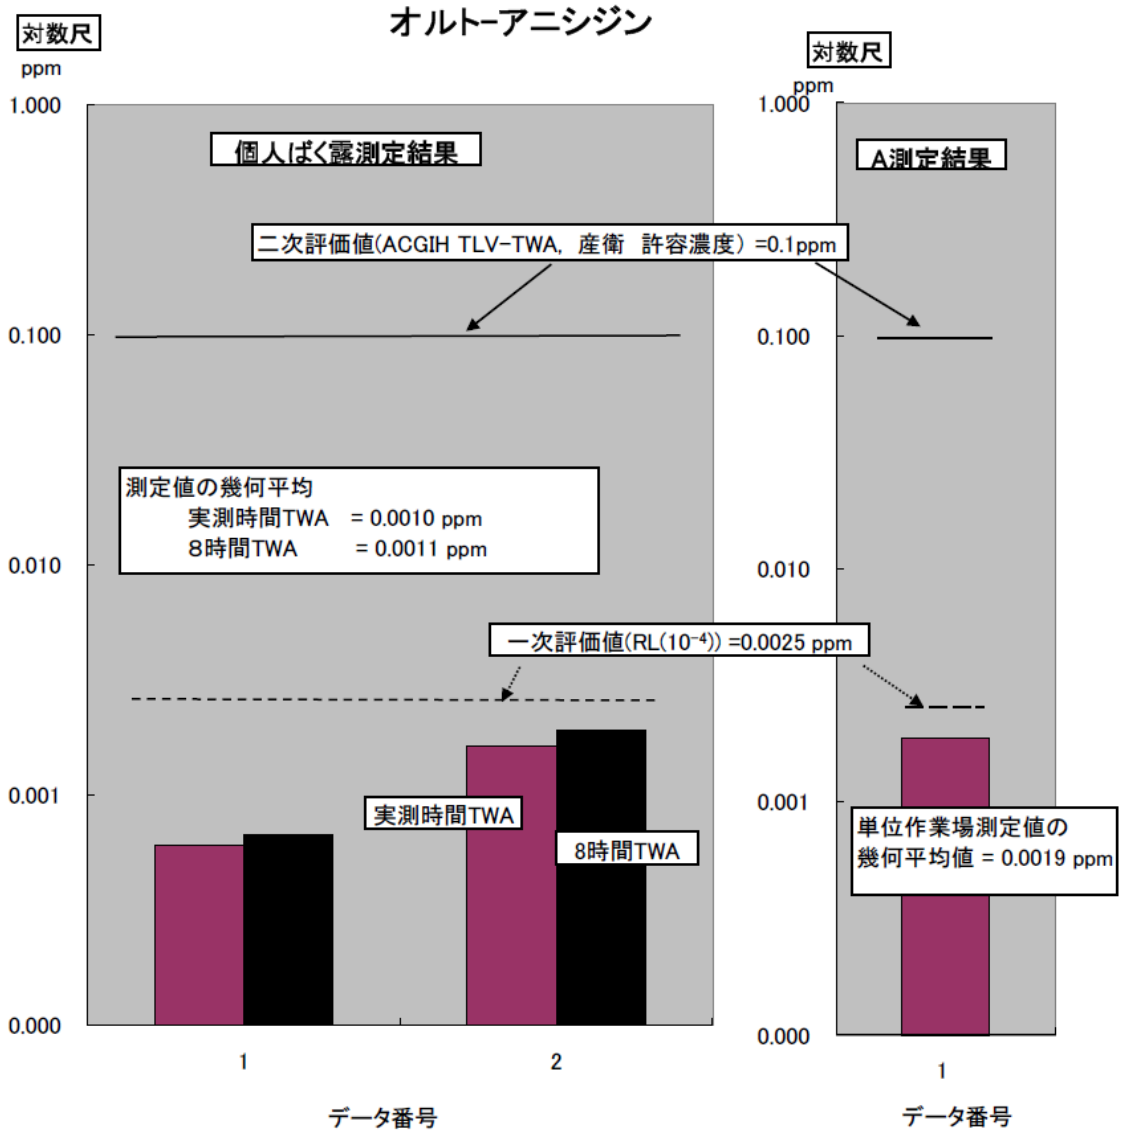

用途	対象事業場数	個人ばく露測定結果、ppm 測定数	平均(*1)	8時間TWAの平均(*2)	最大値(*3)	スポット測定結果、ppm 単位作業場数	平均(*4)	最大値(*3)	作業場環境測定結果(A測定準拠)、ppm 単位作業場数	平均(*5)	標準偏差	最大値(*3)
オルトーアニシジン												
2.他製剤の製造原料	1	2	0.0010	0.0011	0.0016	2	0.0534	0.1290	1	0.0019	-	0.0041
計	1	2	0.0010	0.0011	0.0016	2	0.0534	0.1290	1	0.0019	-	0.0041

集計上の注:定量下限未満の値及びここの測定値は測定時の採気量(測定時間×流速)により有効桁数が異なるが集計にはこの値を用いて小数点以下4桁で処理した

*1:測定値の幾何平均値　　*2:8時間TWAの幾何平均値

*3:測定値の最大値を表す

*4:短時間作業を作業時間を通じて測定した値の単位作業場ごとの幾何平均を代表値とし、その平均

*5:単位作業場ごとの幾何平均を代表値とし、その平均

ばく露実態調査結果（オルトーアニシジン）