


口腔状態の標準データセット

レセコンから抽出可能な歯科情報に赤枠を付与
(2016年3月18日)

A3版以上で印刷して下さい


データセット策定WG: 青木孝文, 井田有亮, 玉川裕夫, 鈴木敏彦, 小坂萌, 富士岳志, 柴原孝彦,
上地潤, 小菅栄子, 北村信隆, 松本智宏, 瀬賀吉樹, 青山章一郎

歯のデータセット 1/3

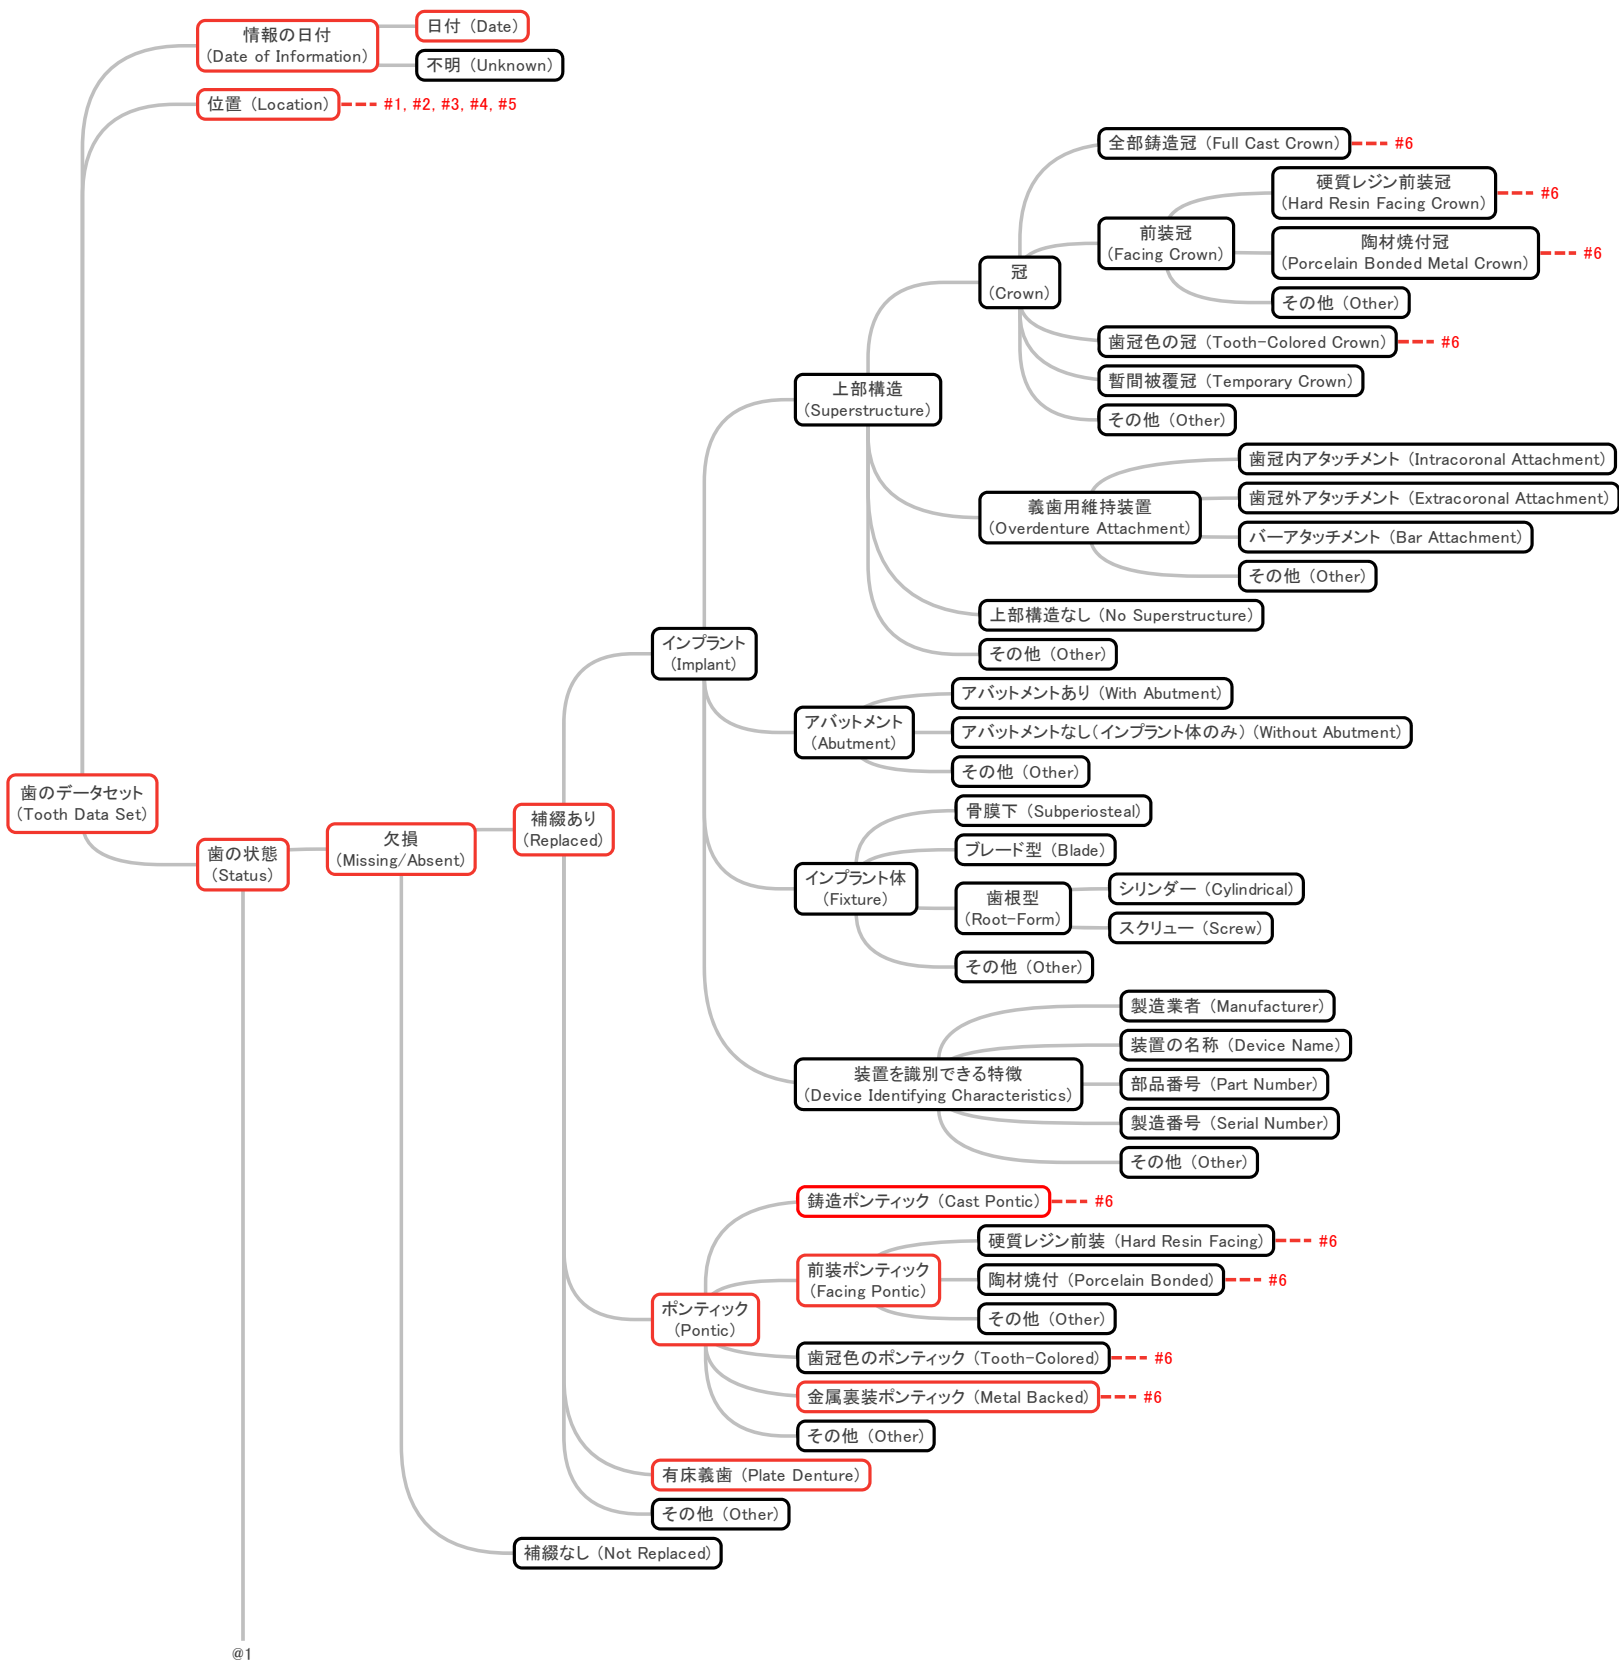

歯のデータセット 2/3


@1

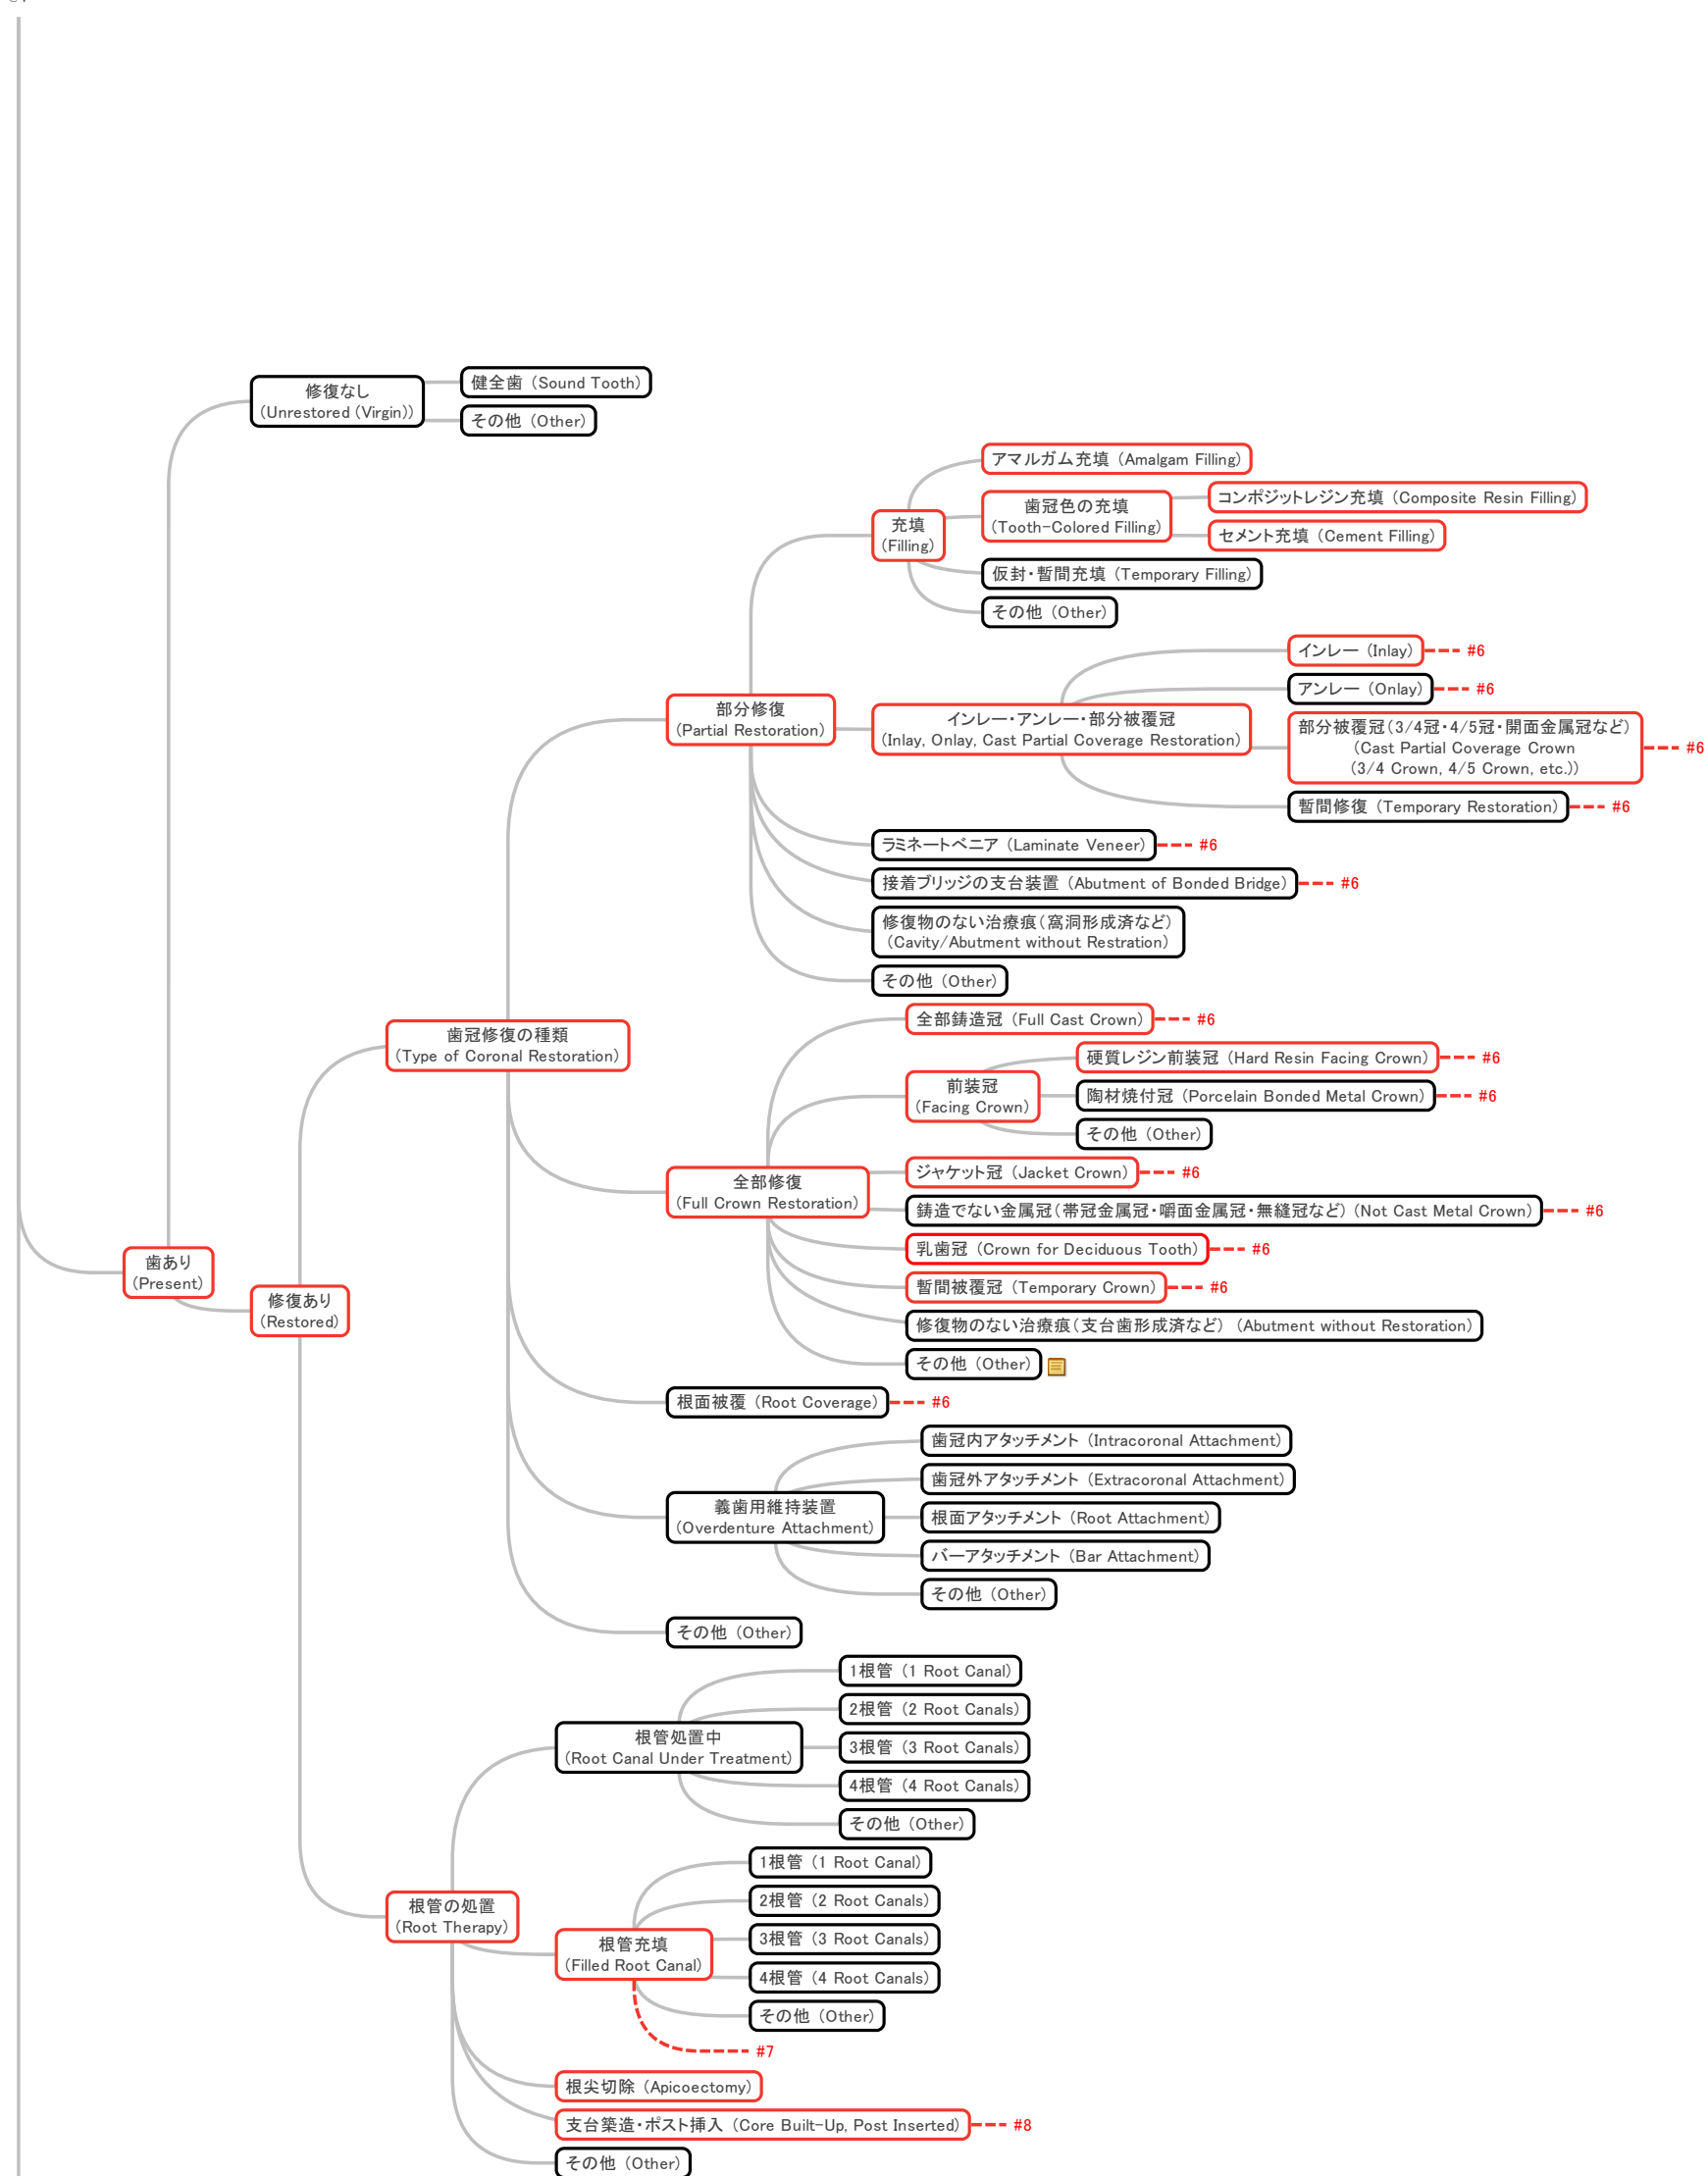


@2

レセコンから抽出可能な歯科情報


@2

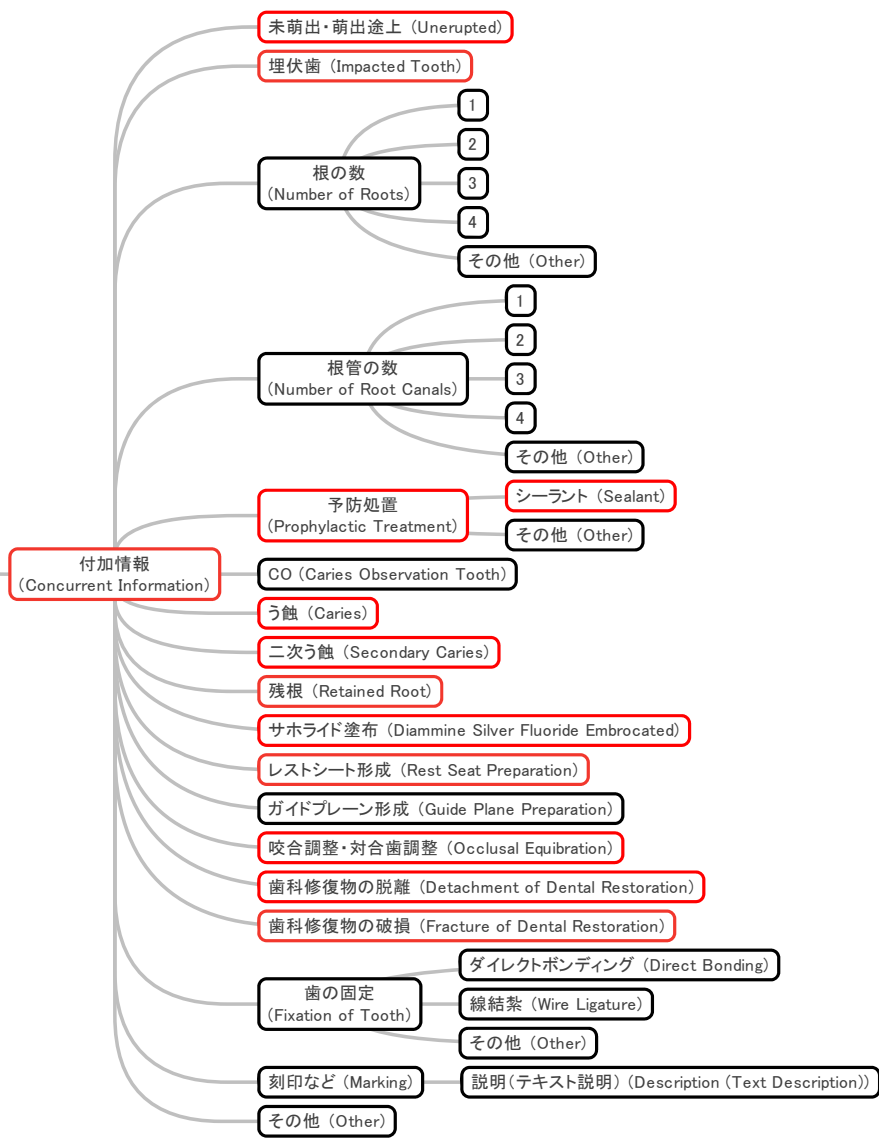


有床義歯のデータセット 1/2

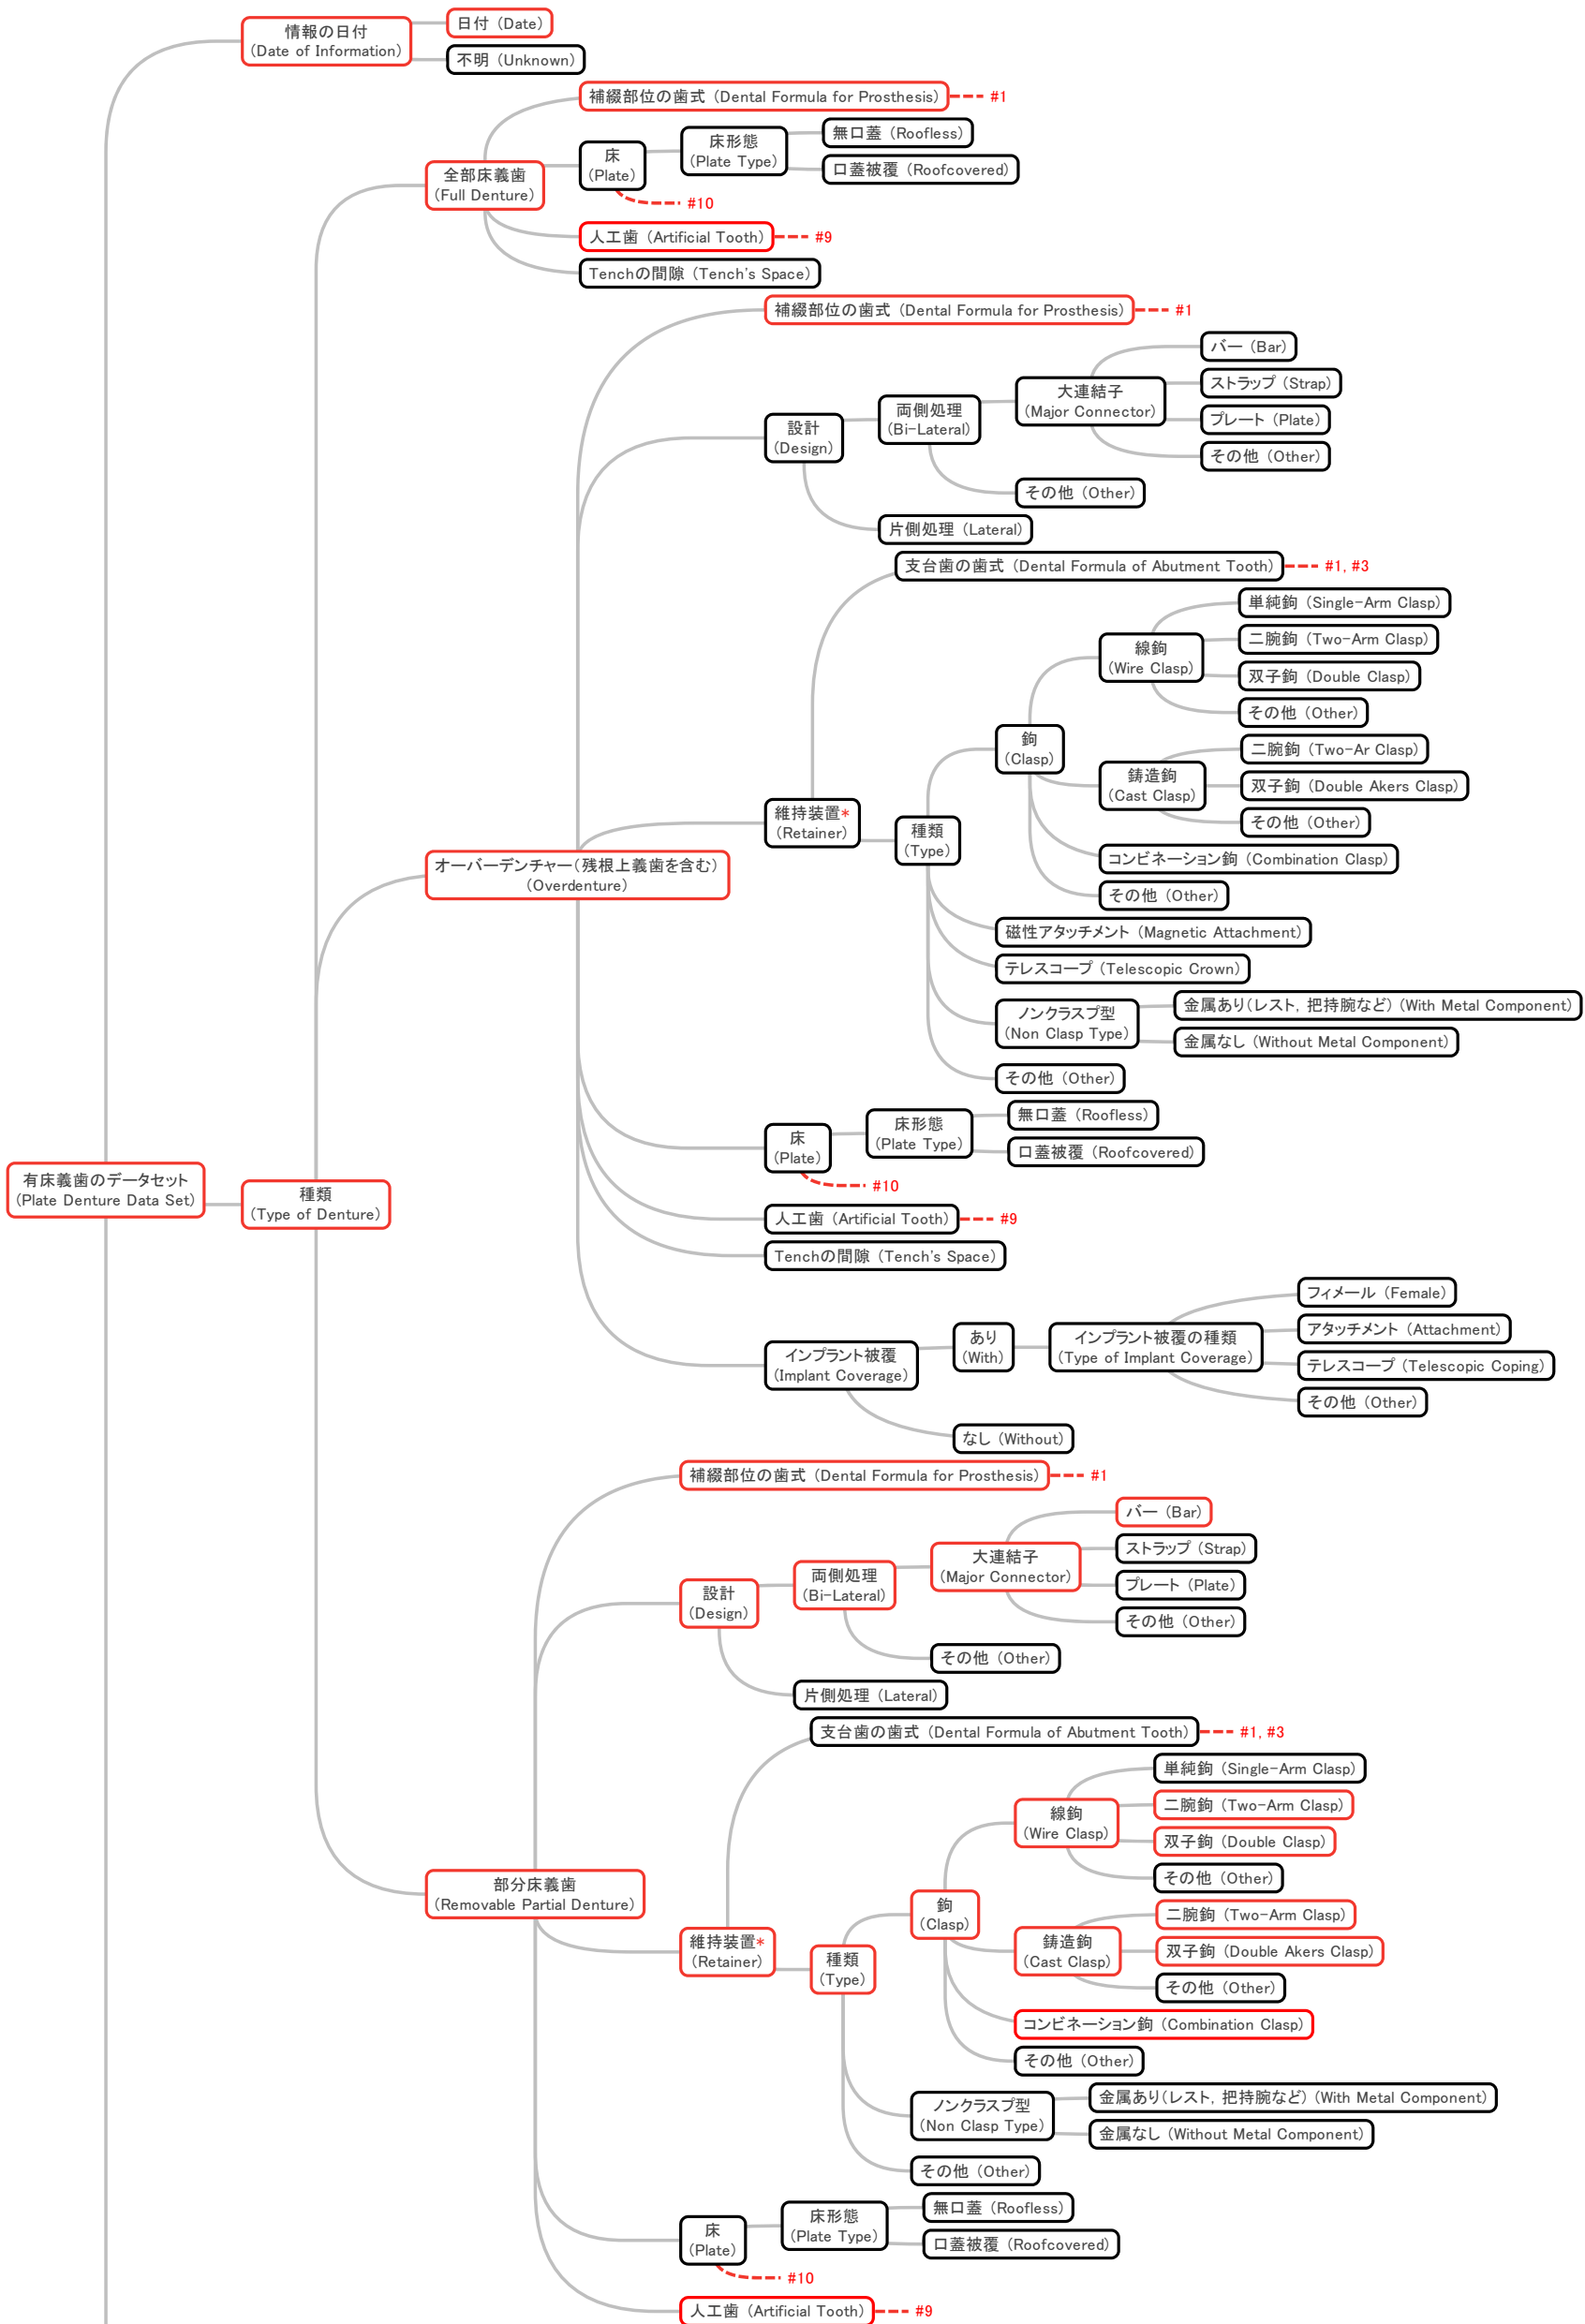


有床義歯のデータセット 2/2

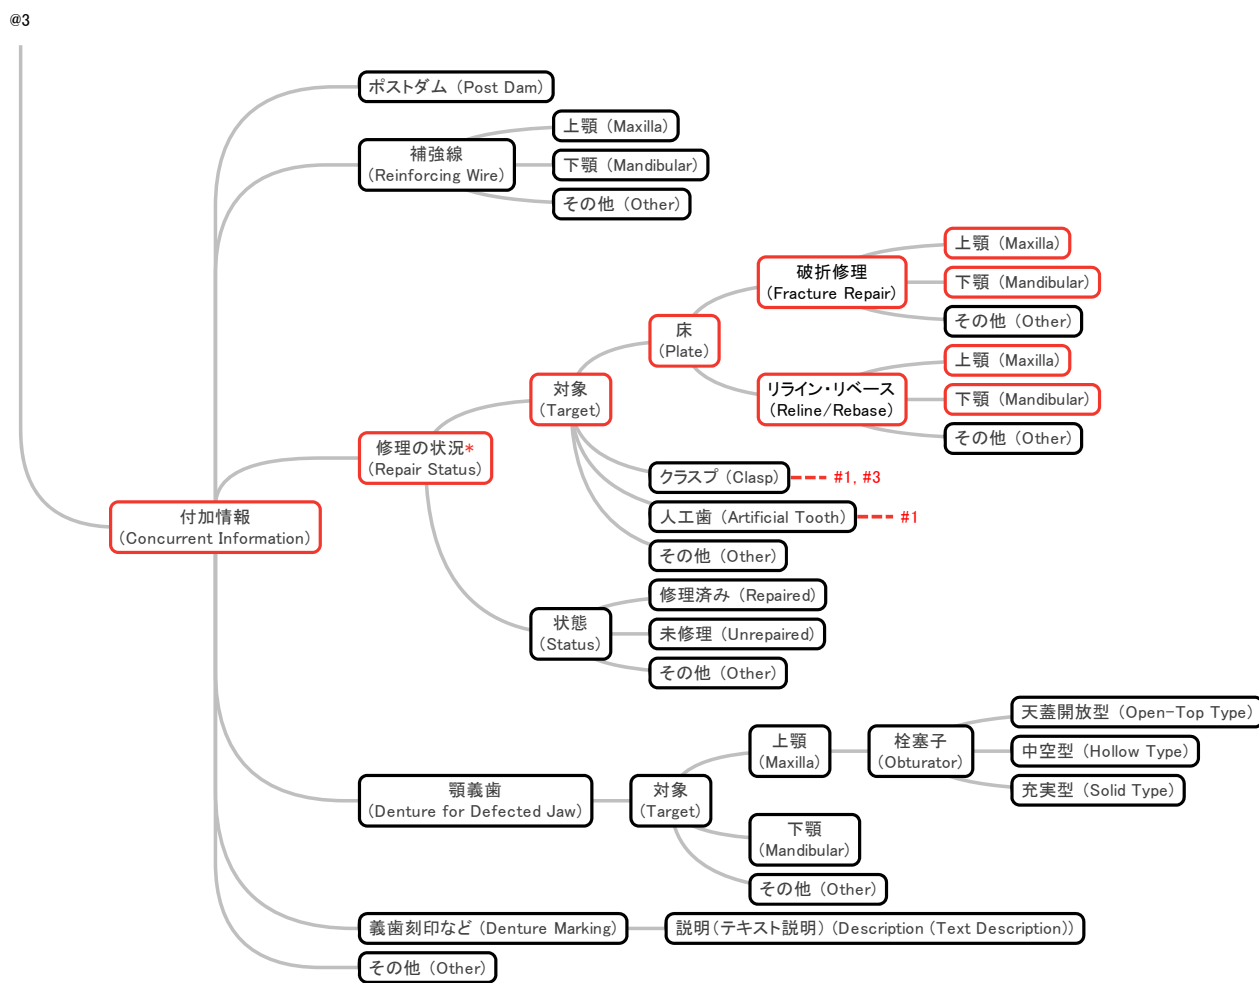


ブリッジ・連結冠のデータセット

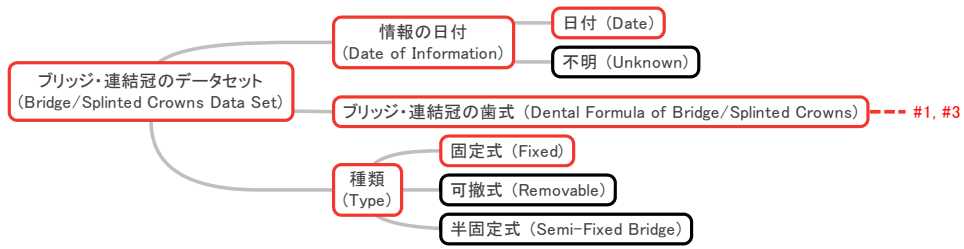

矯正装置のデータセット

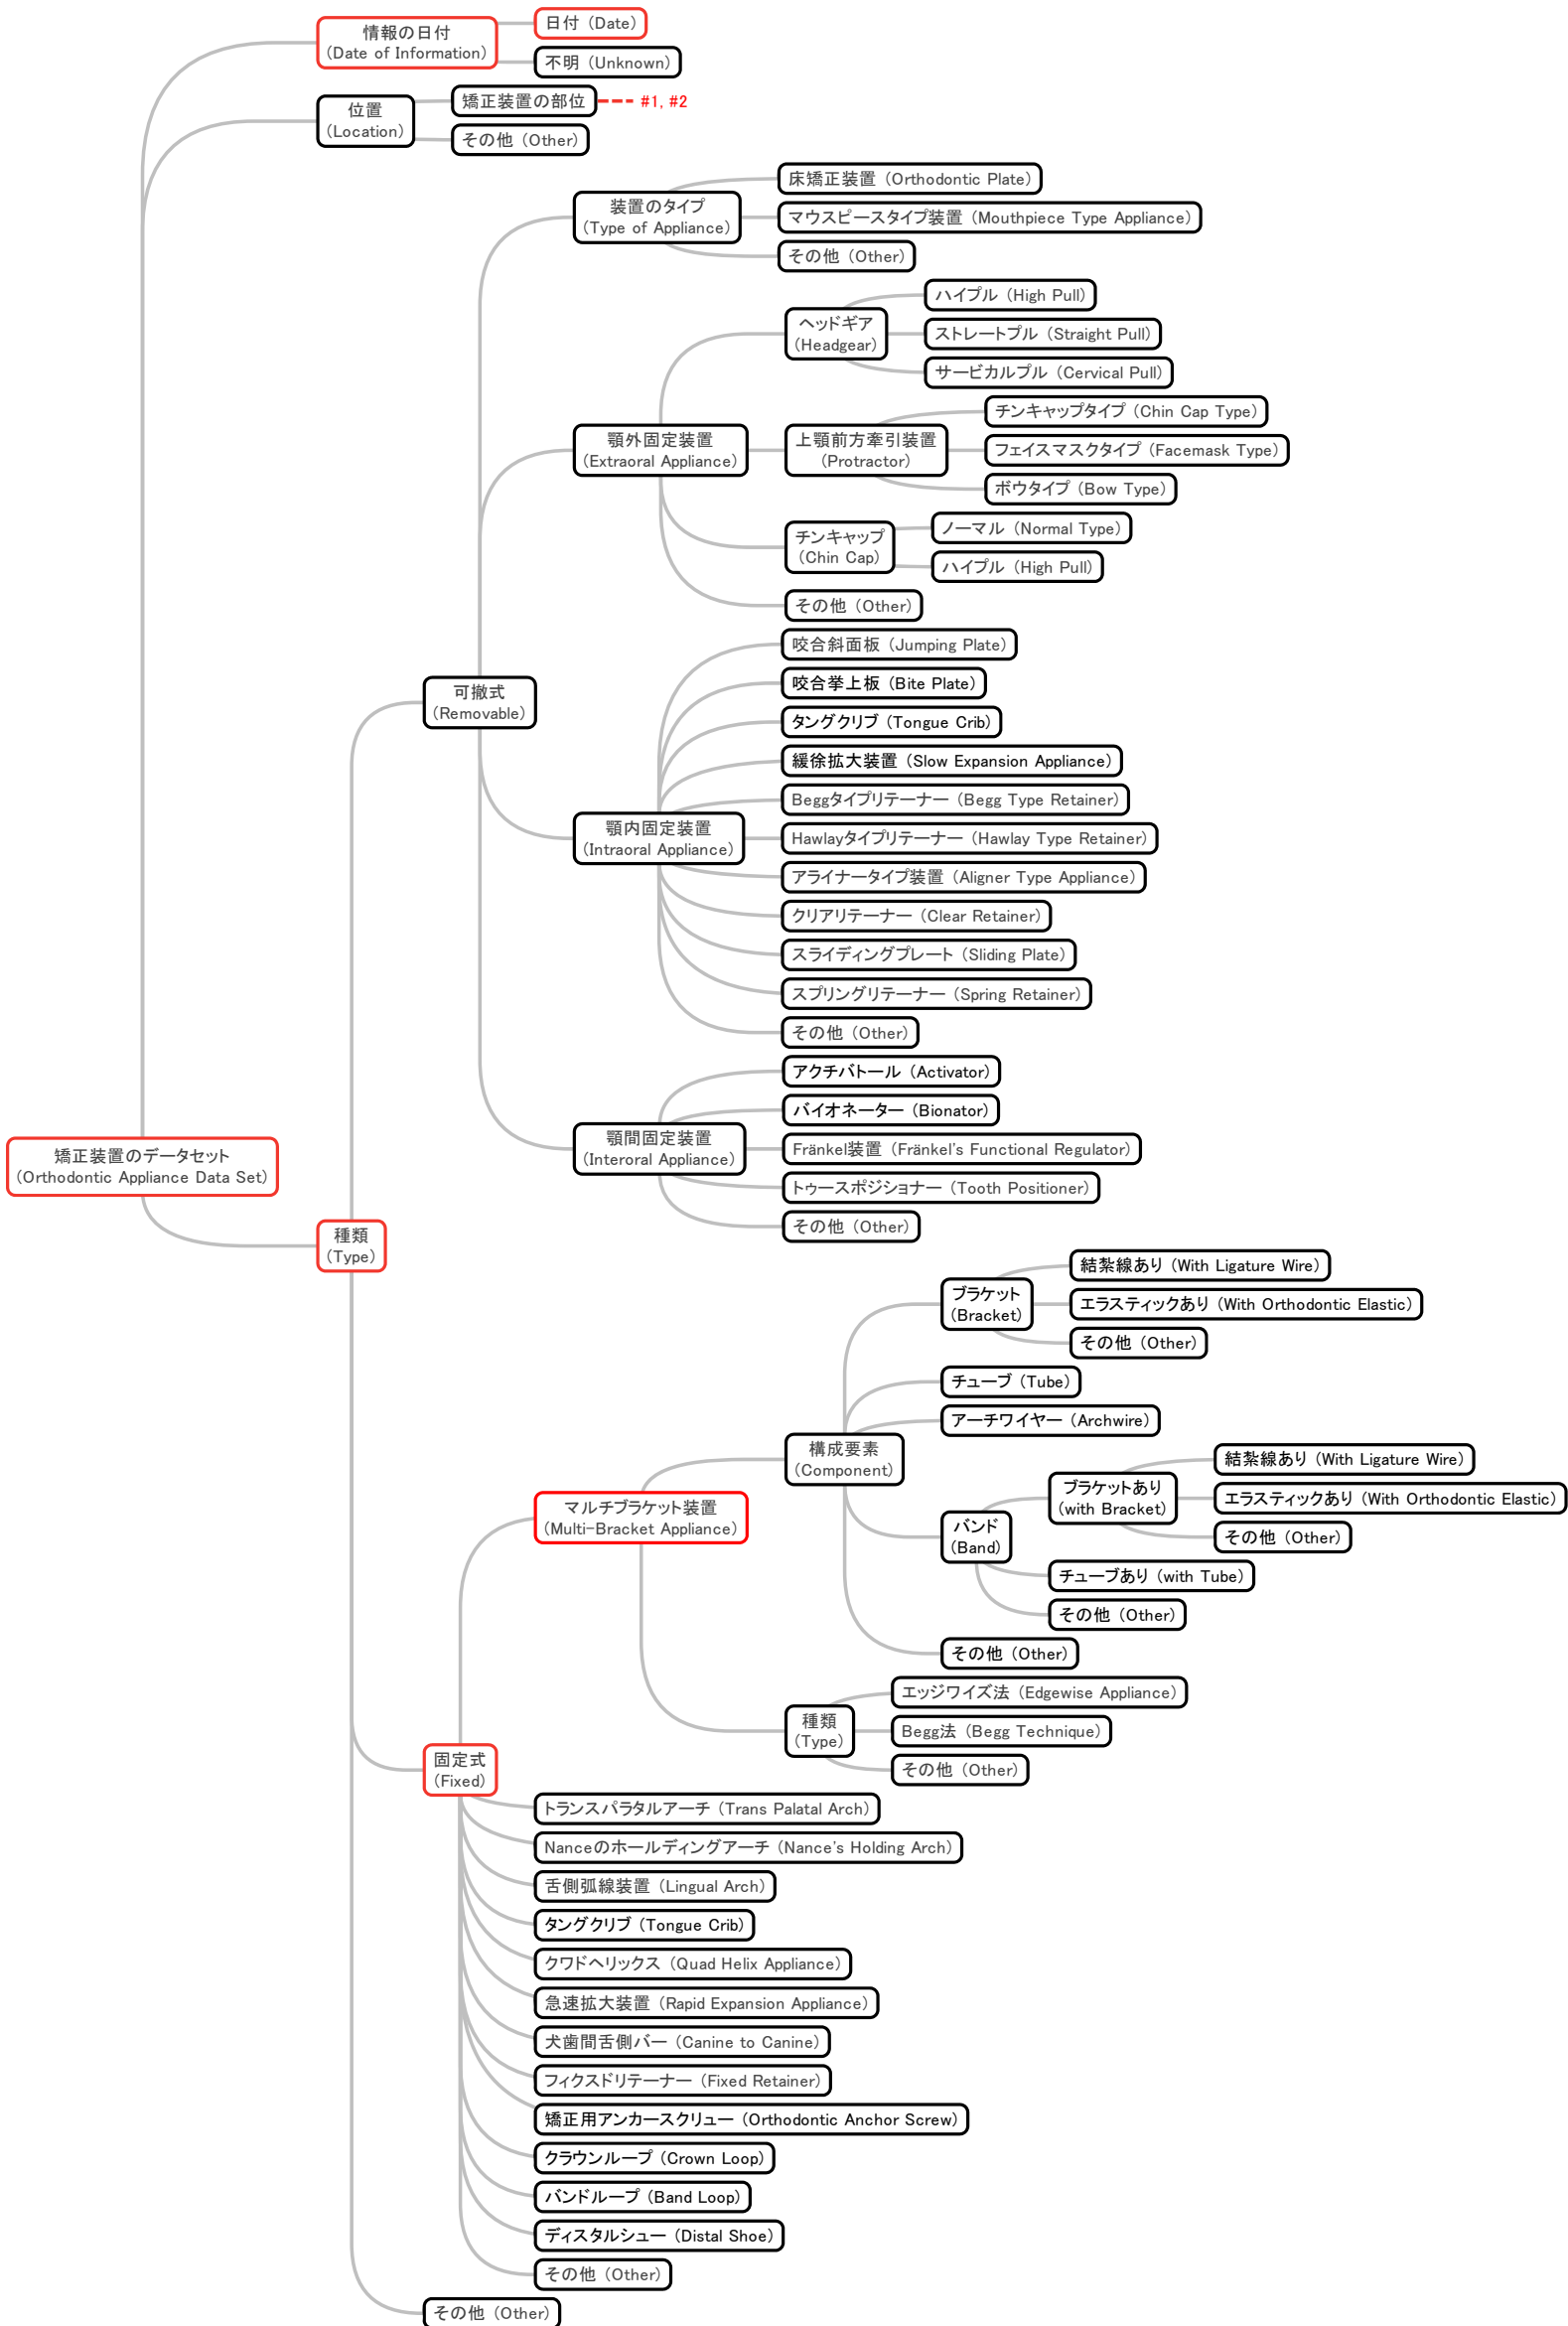


口腔病理のデータセット 1/6

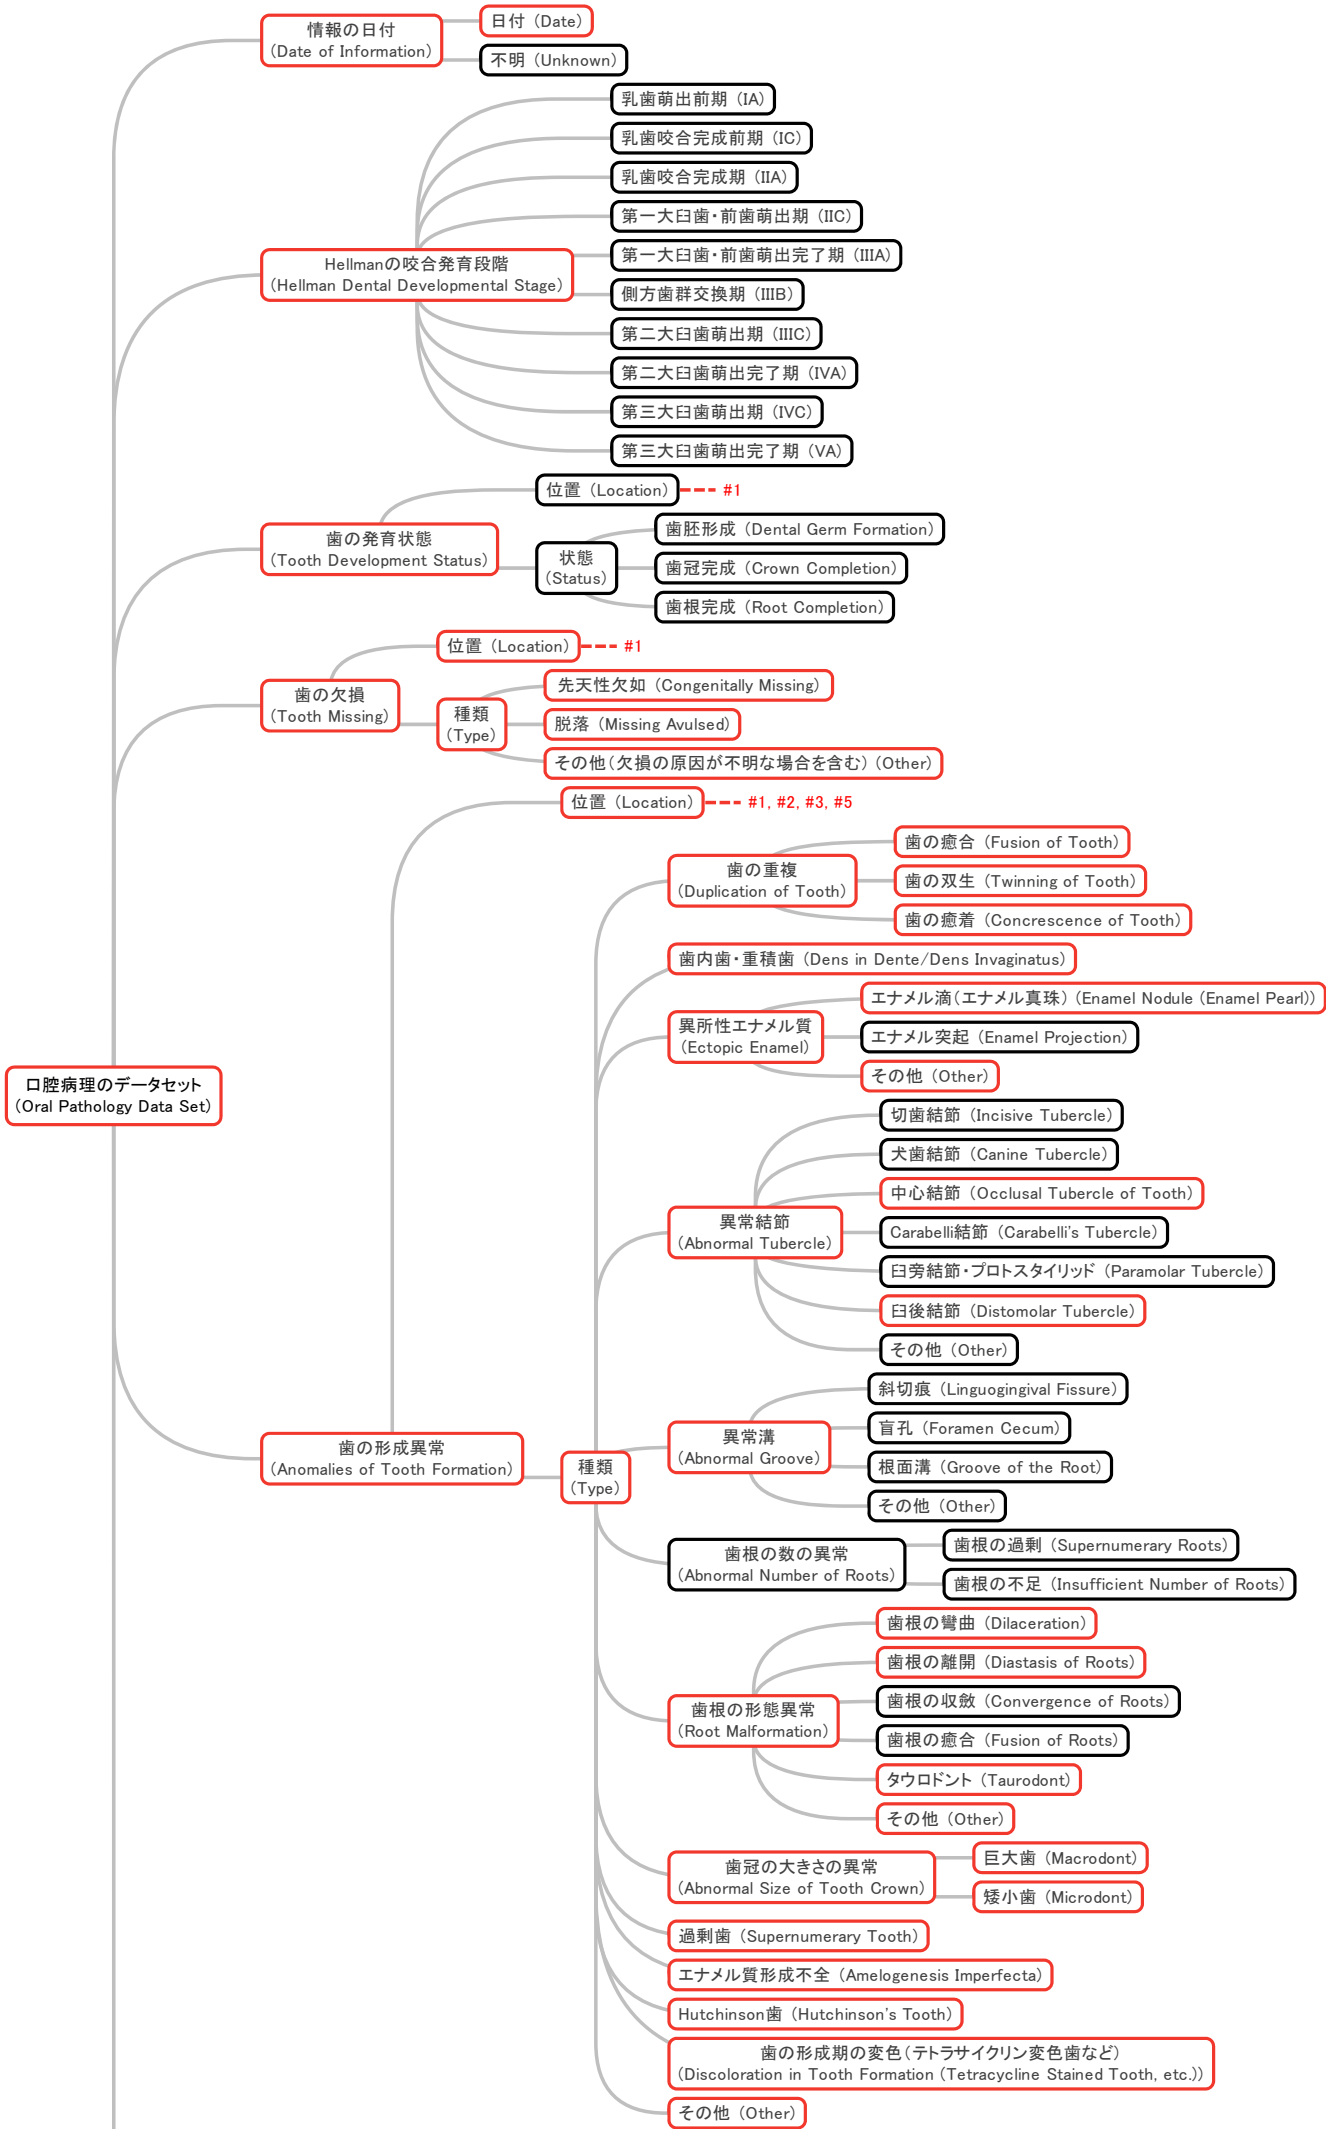

@4

レセコンから抽出可能な歯科情報


@4

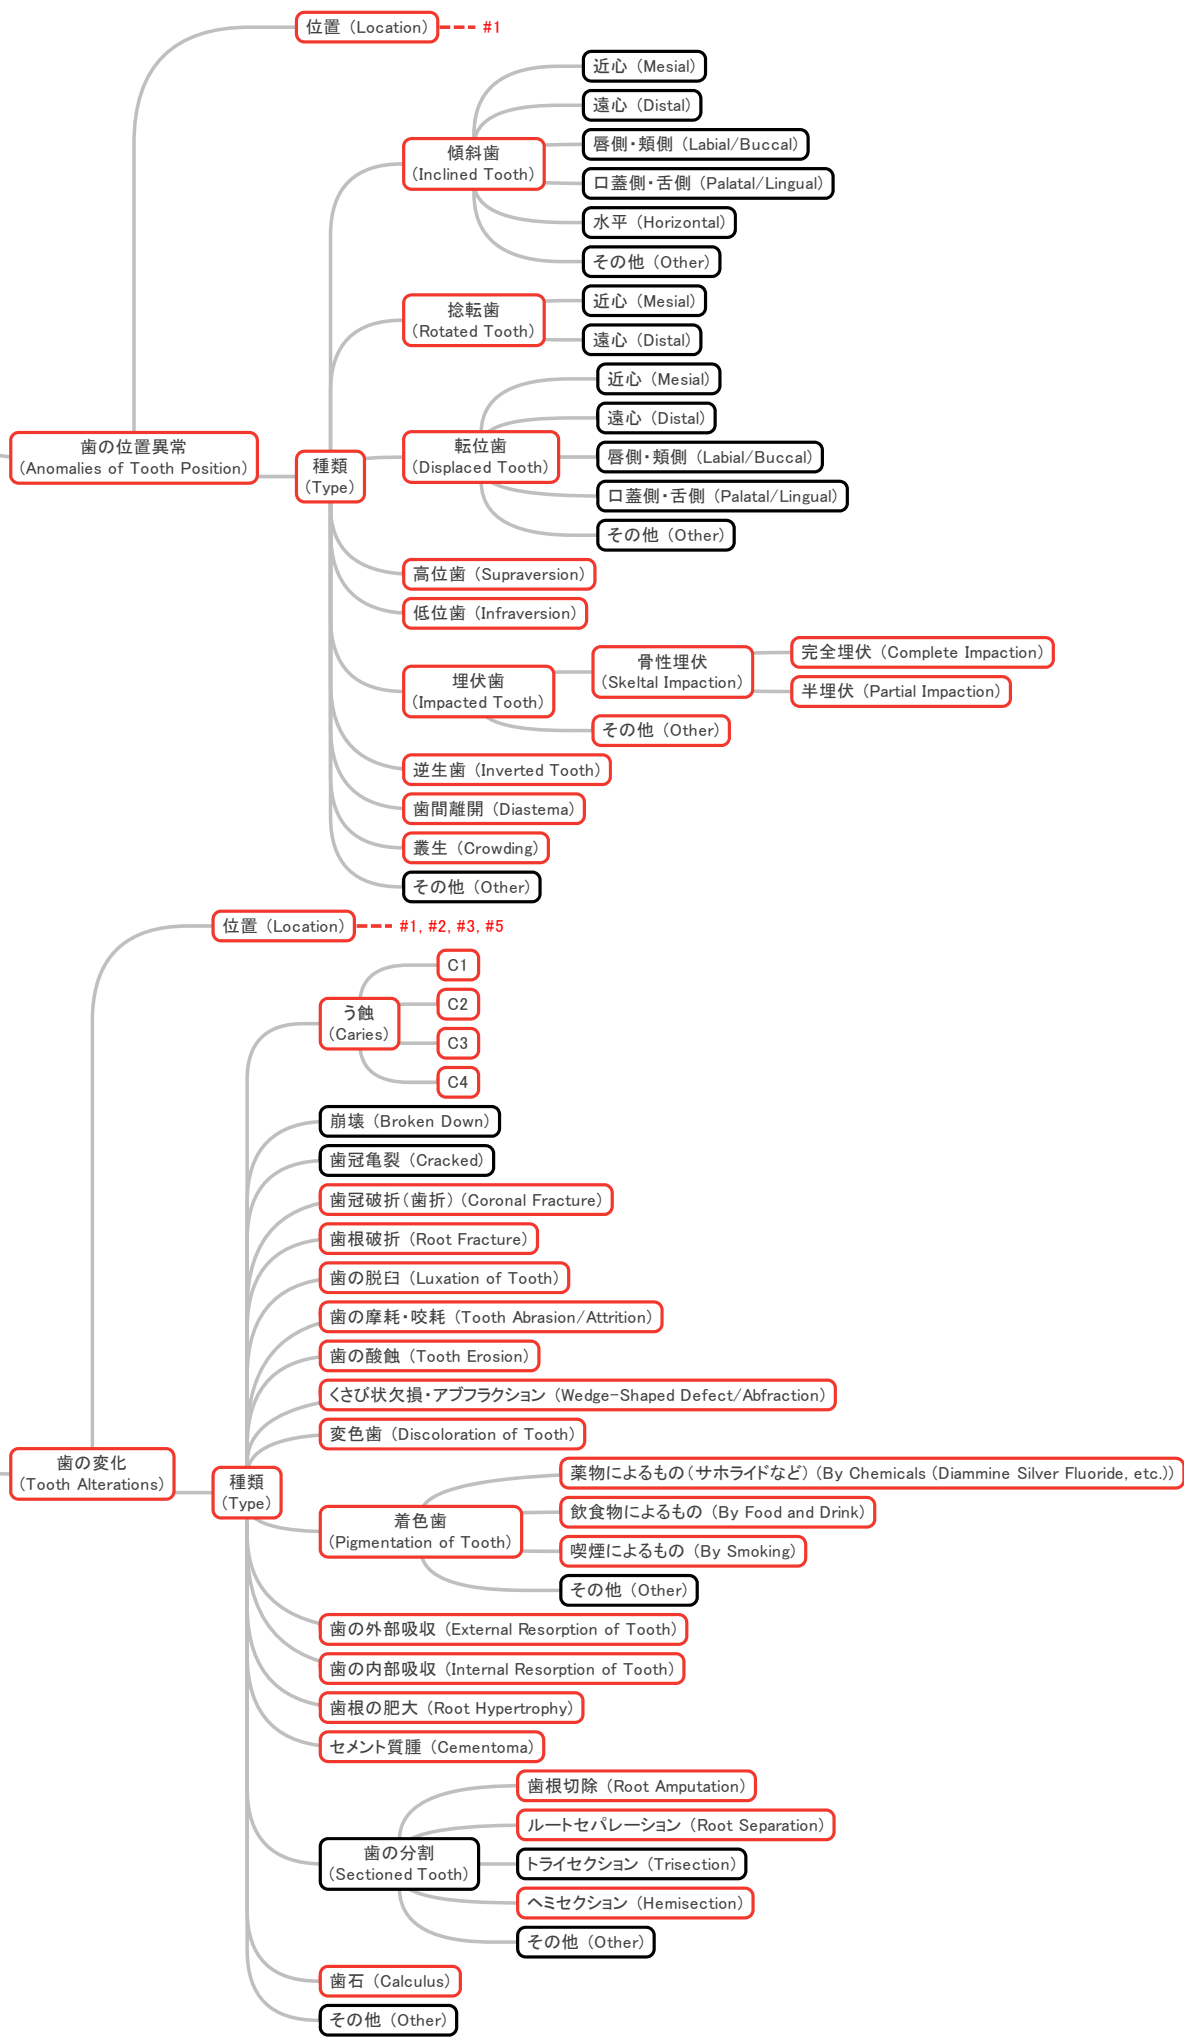

@4

口腔病理のデータセット 3/6


@5

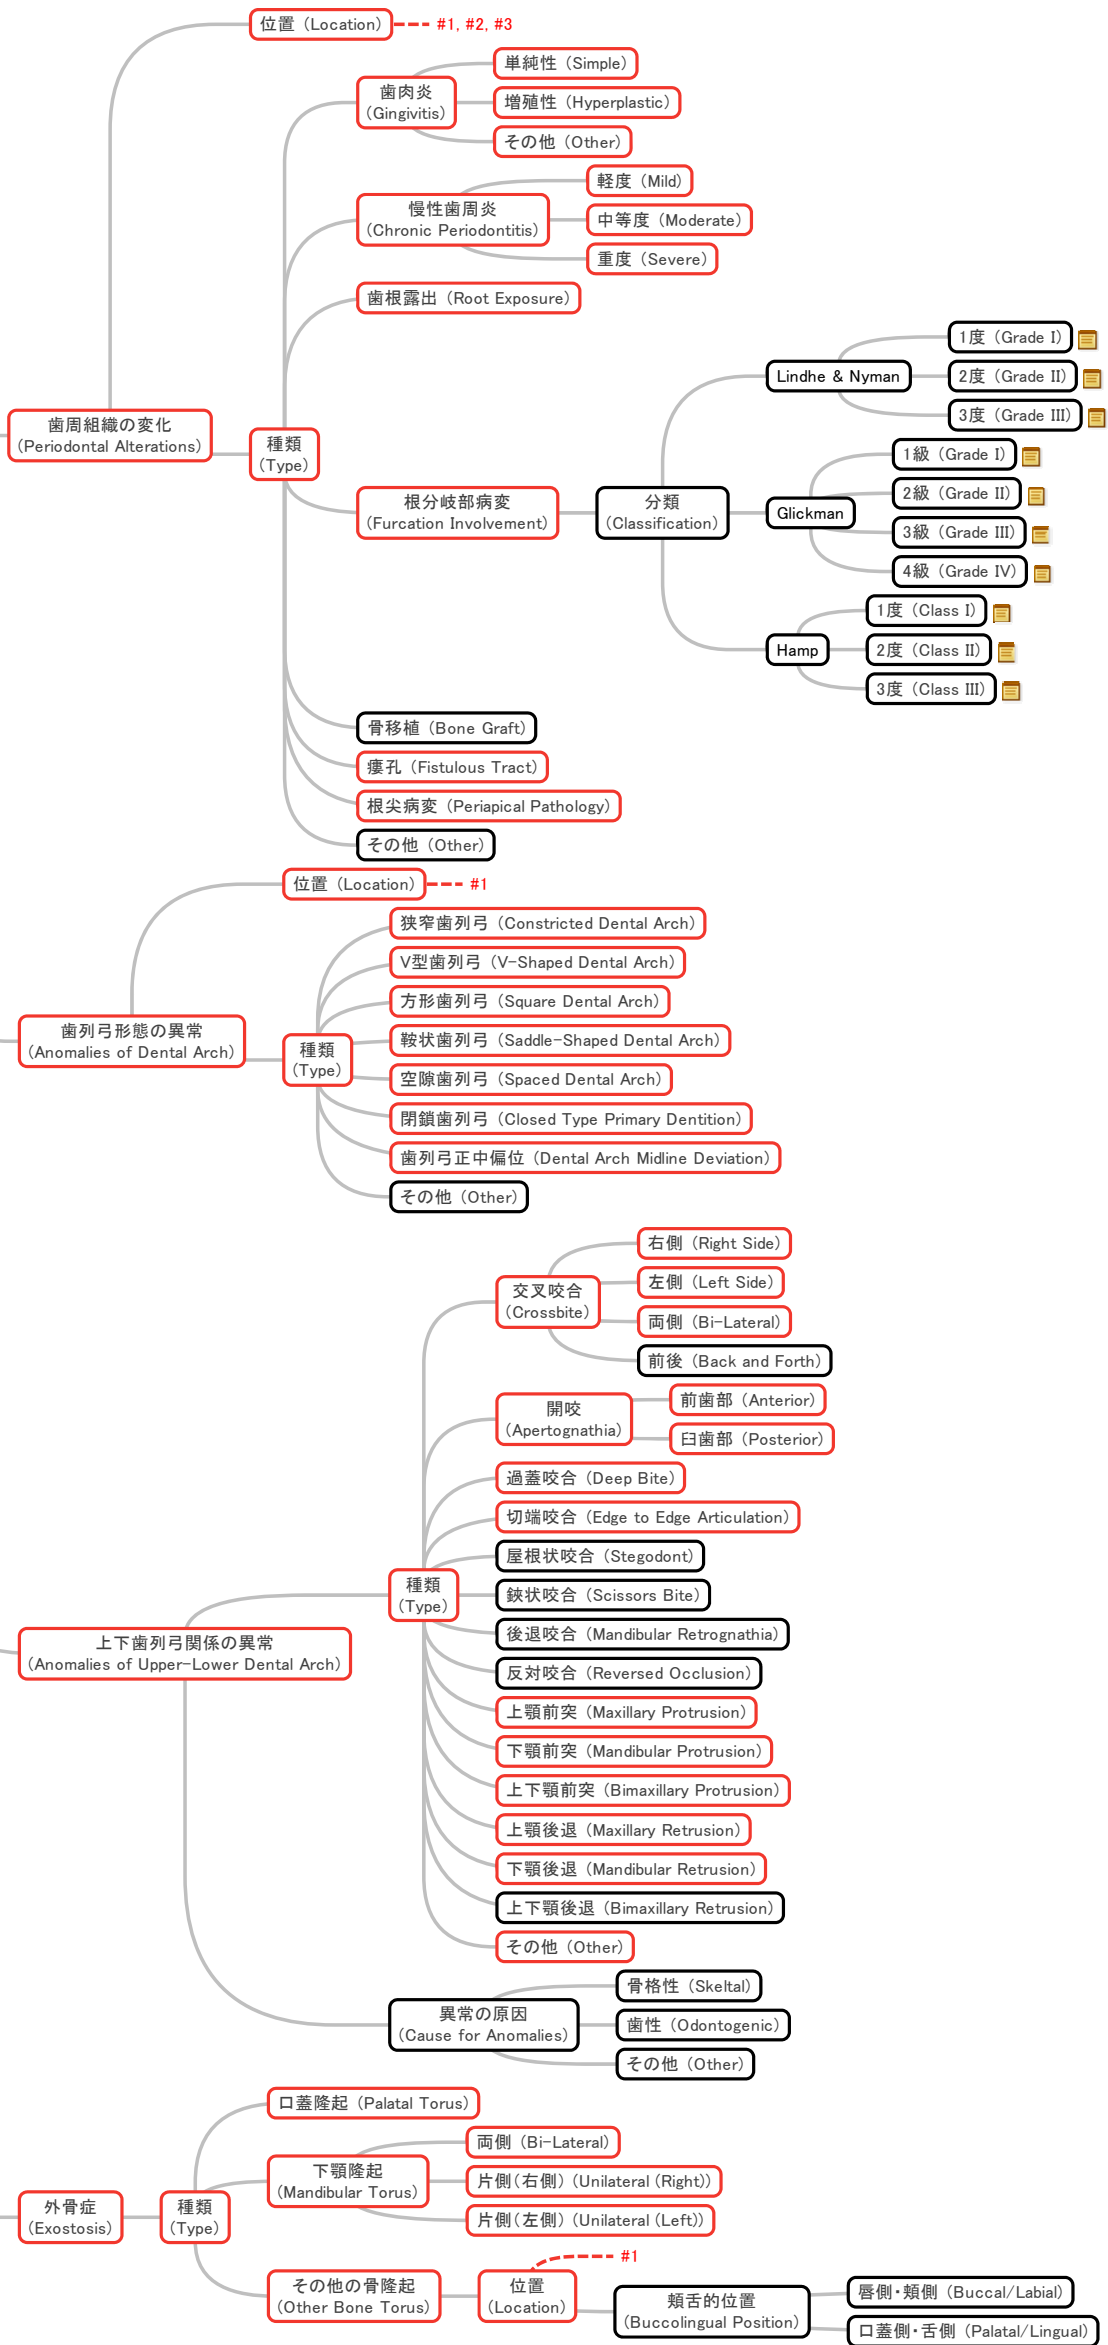

@6

口腔病理のデータセット 4/6

@6

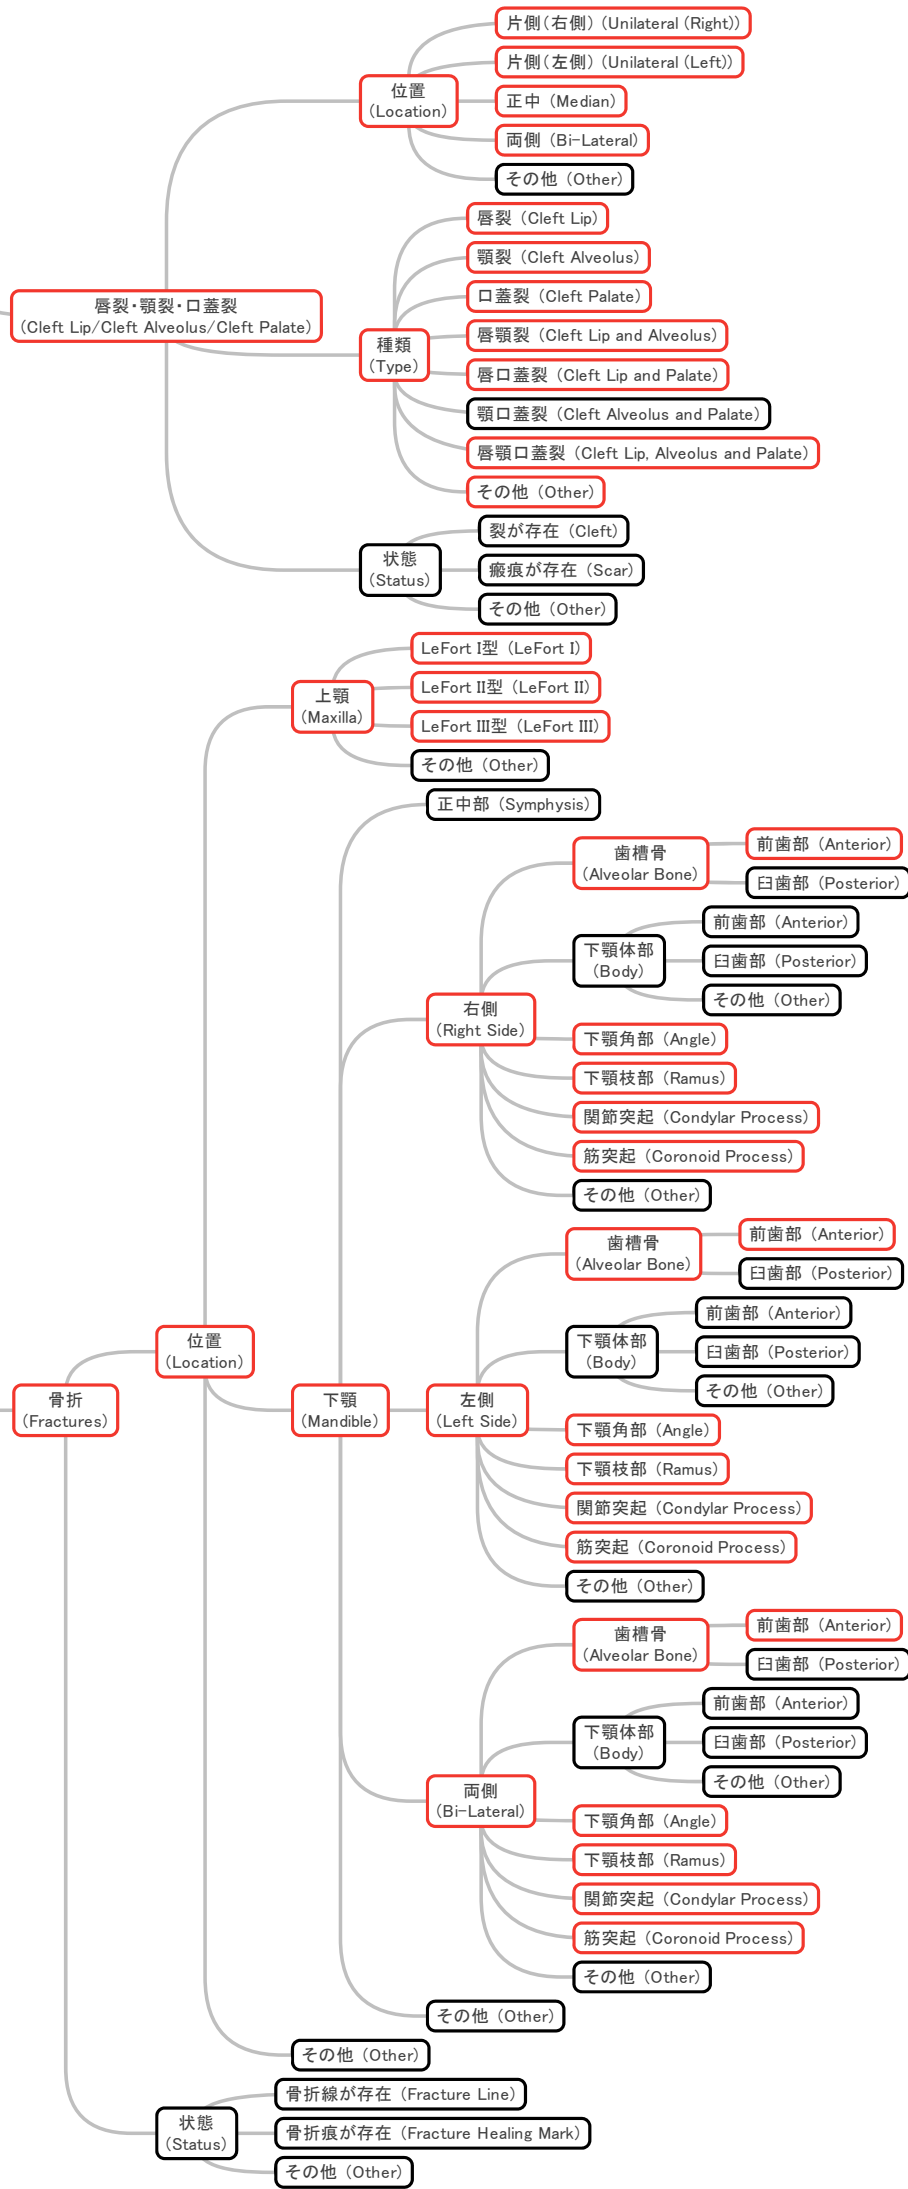


@7

口腔病理のデータセット 5/6


@7




@8

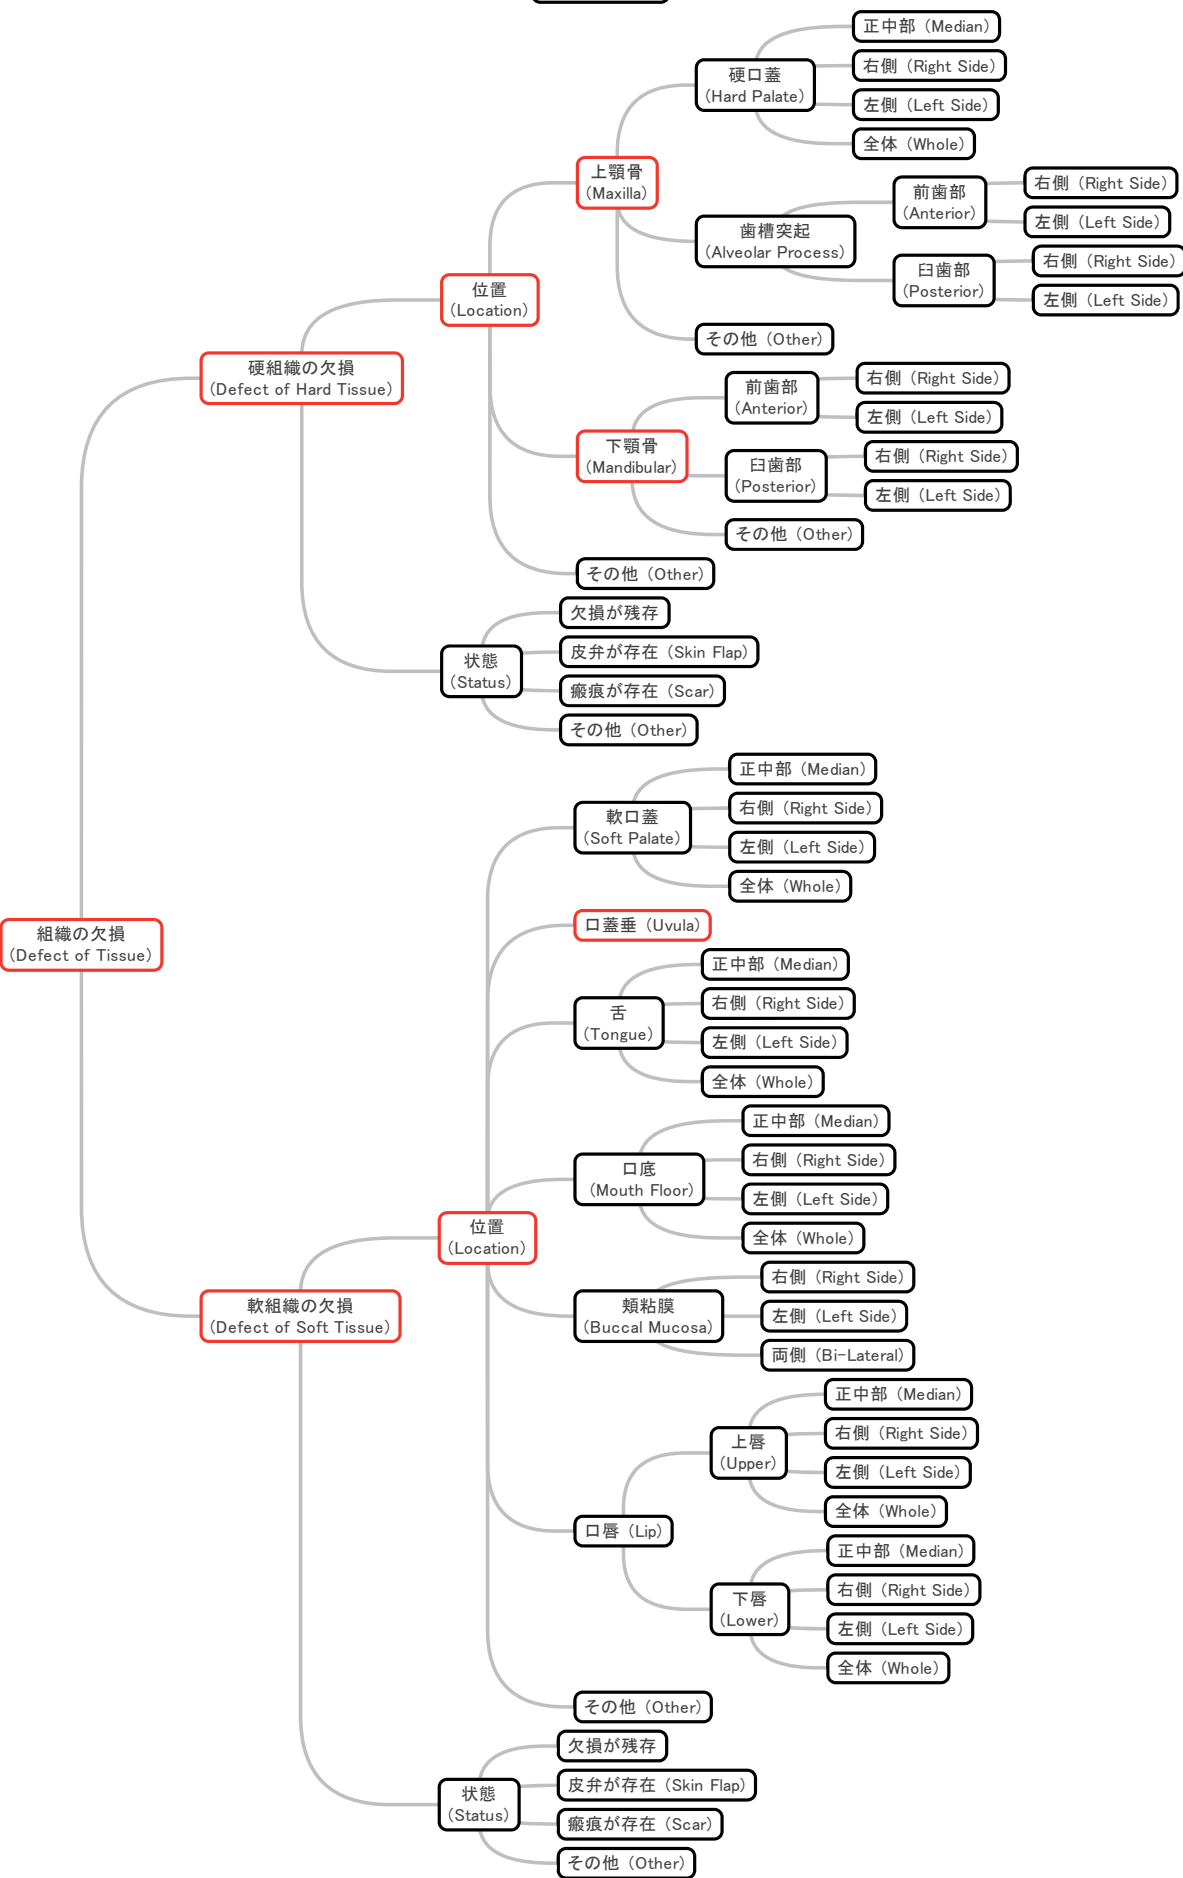


レセコンから抽出可能な歯科情報

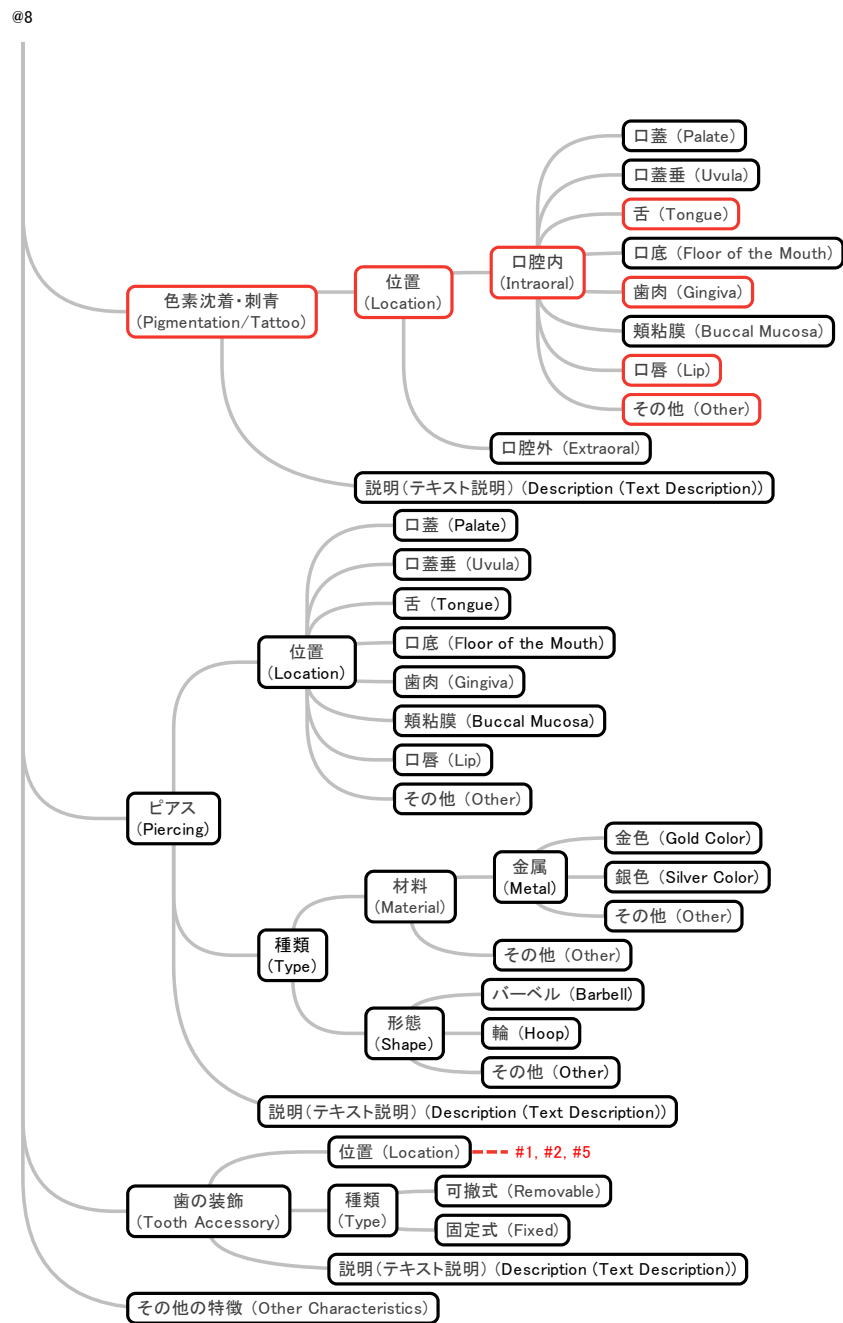

歯・歯列の位置のデータセット

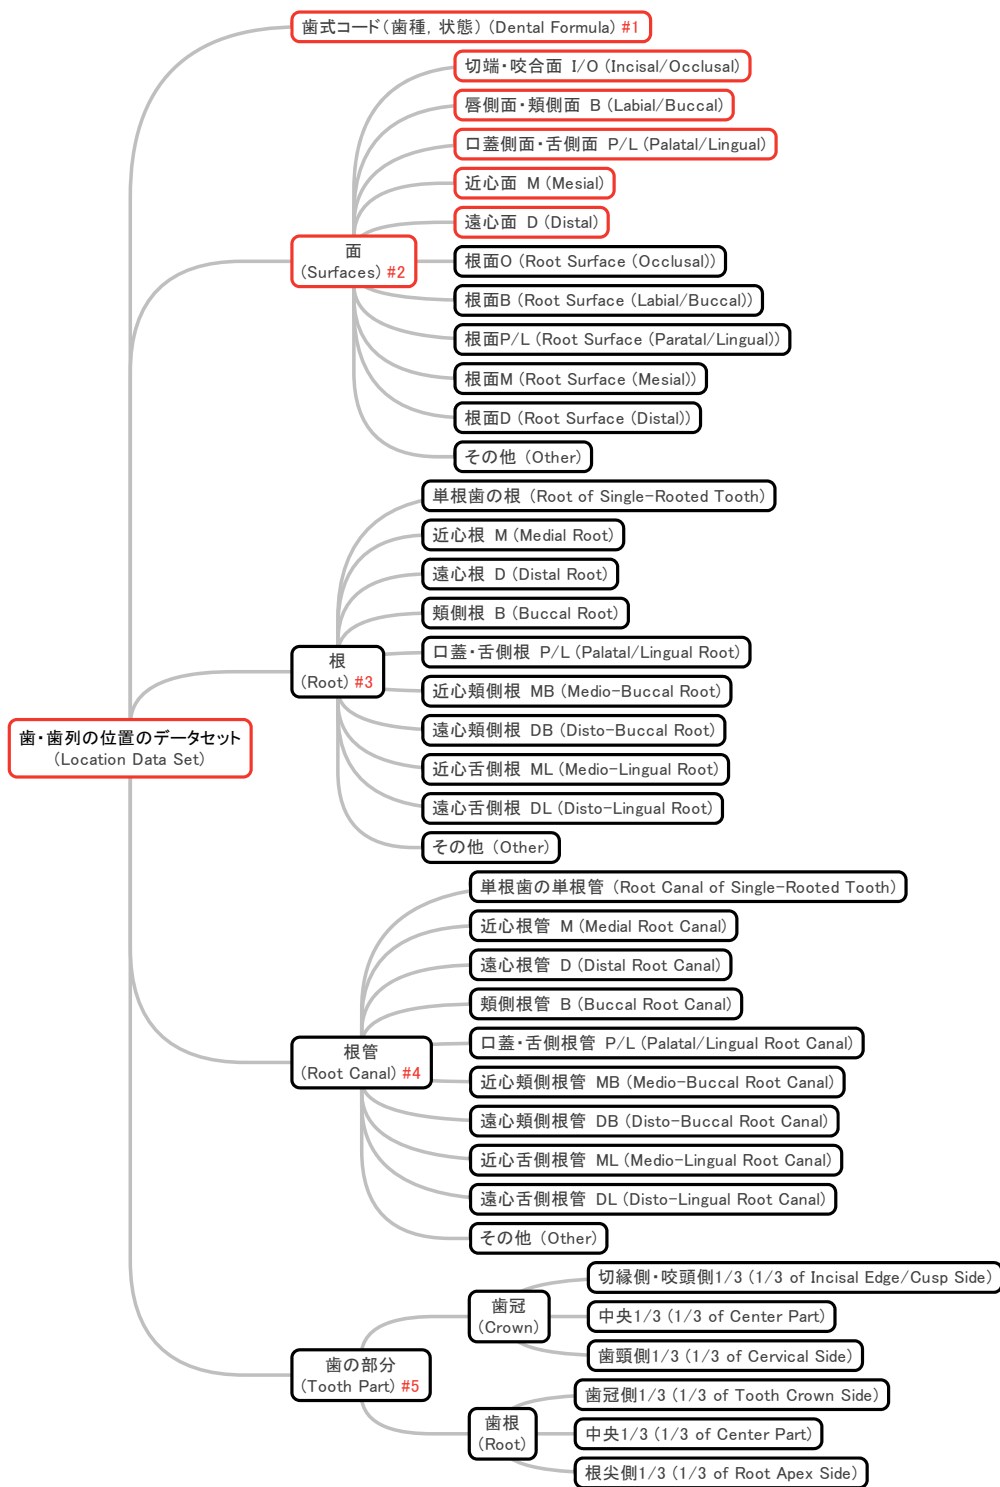

材料のデータセット

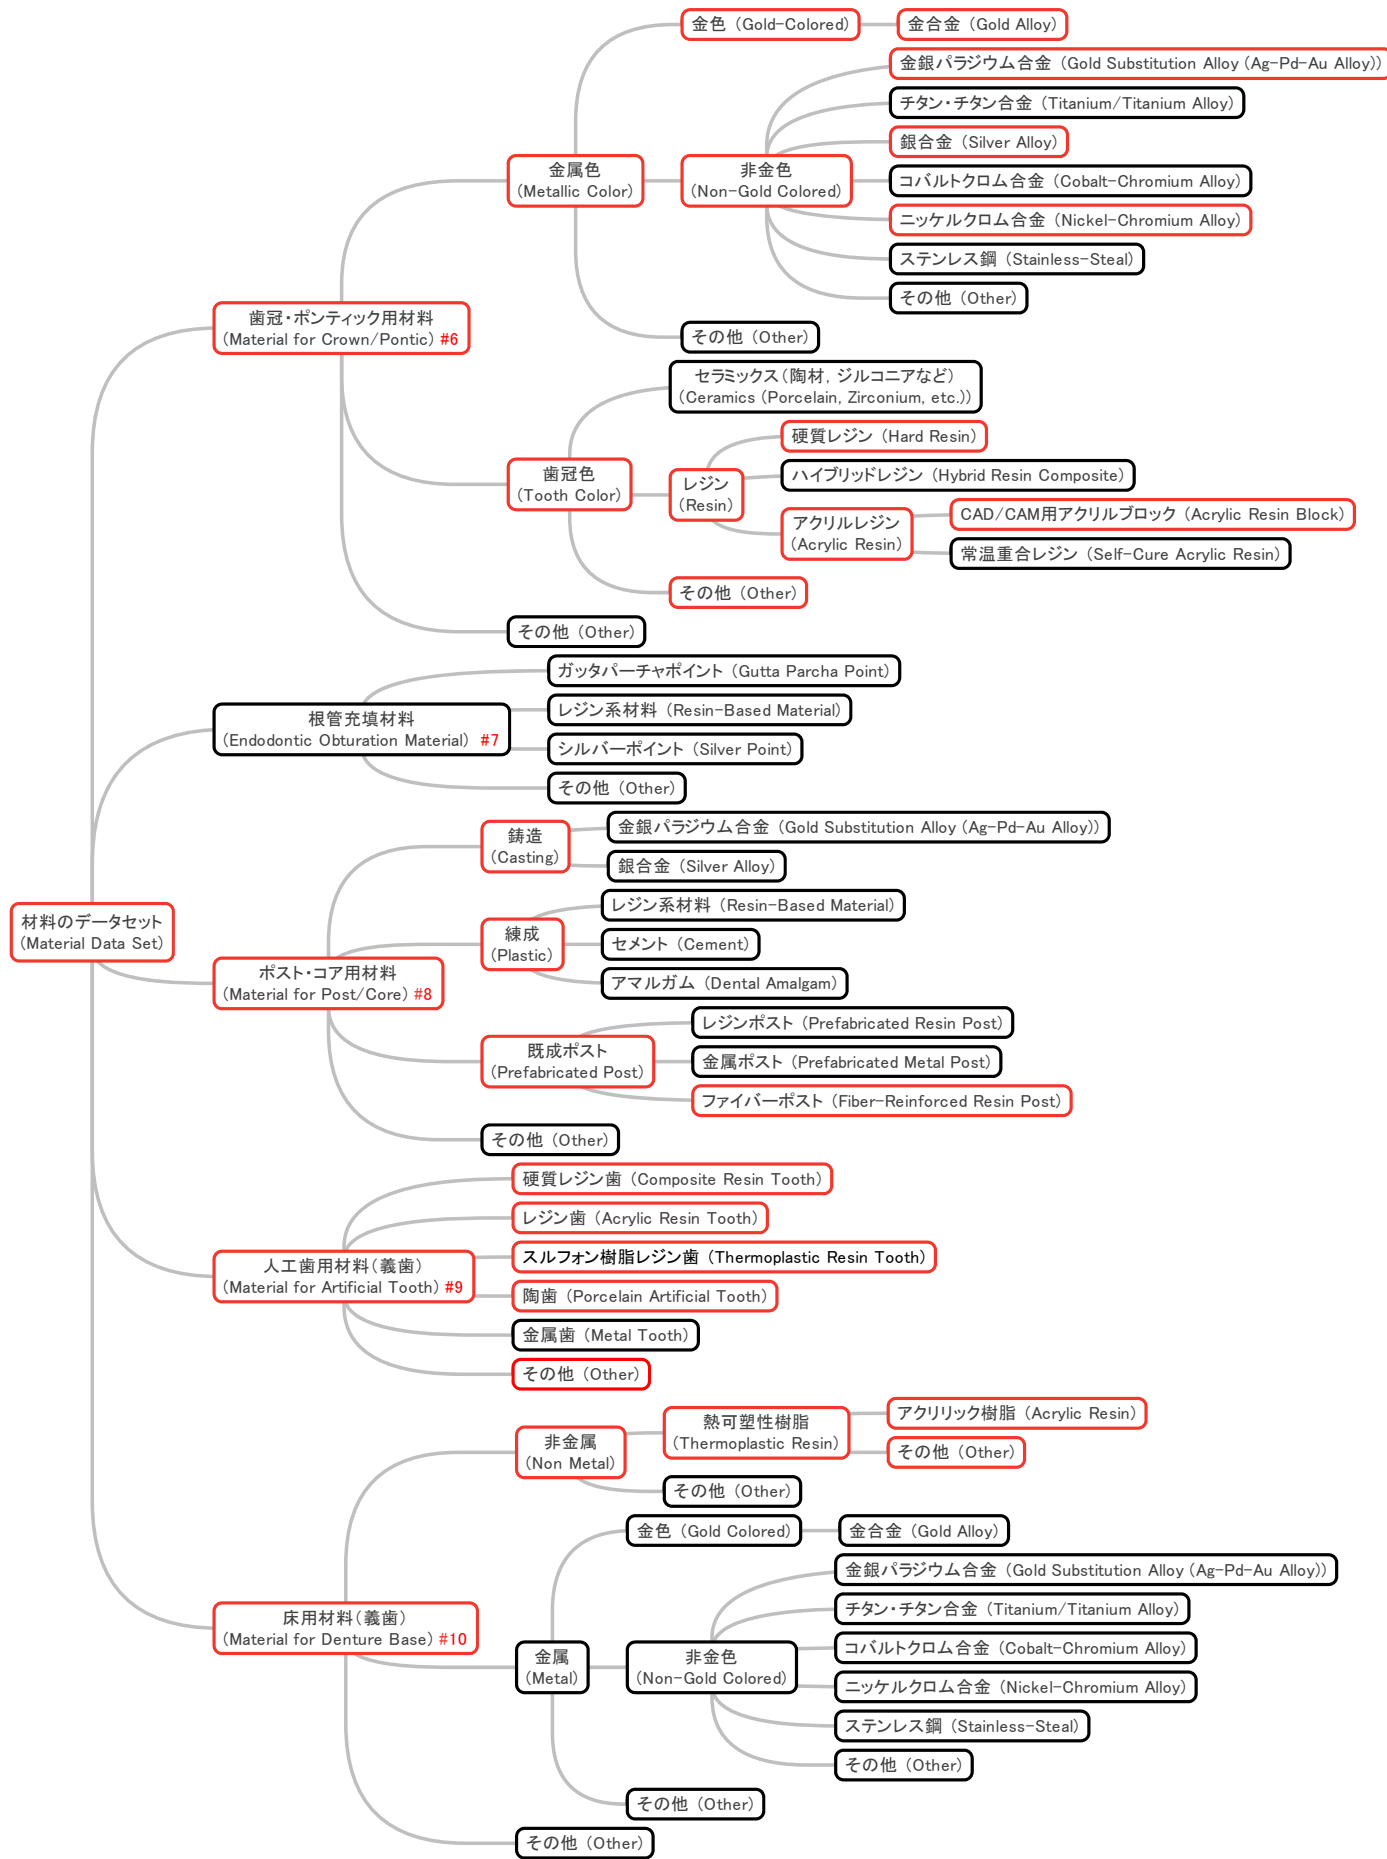

2015年11月25日版(厚生労働省第7回検討会)からの変更箇所

(口腔状態の標準データセット(標準データセット)2016年3月18日版)

データセット	上位項目	修正箇所	内容
歯のデータセット 2/3	「歯あり」、「修復あり」、「根管の処置」、「根管処置中」	1根管・2根管・3根管・4根管・その他	項目追加
〃	「歯あり」、「修復あり」、「根管の処置」、「根管充填」	1根管・2根管・3根管・4根管・その他	〃
歯のデータセット 3/3	「埋伏歯」		〃
〃	「付加情報」、「根の数」	1・2・3・4・その他	〃
〃	「付加情報」、「根管の数」	1・2・3・4・その他	〃
〃	「付加情報」	「刻印など」、「説明(テキスト説明)」	〃
〃	歯・歯列のデータセットを新設し、面情報を移動		移動
有床義歯のデータセット 1/2	「種類」、「全部床義歯」	Tenchの間隙	項目追加
〃	「種類」、「オーバーデンチャー」	Tenchの間隙	〃
有床義歯のデータセット 2/2	「付加情報」	ポストダム	〃
〃	「付加情報」	その他	〃
ブリッジ・連結冠のデータセット	歯・歯列のデータセットを新設し、「ブリッジ・連結冠の歯式」を移動		移動
矯正装置のデータセット	項目全般を整理し修正		修正
口腔病理のデータセット 1/6	「歯の形成異常」、「種類」、「異常溝」	根面溝	項目追加
〃	歯・歯列のデータセットを新設し、「歯の形成異常」、「位置」を移動		移動
口腔病理のデータセット 2/6	歯・歯列のデータセットを新設し、「歯の変化」、「位置」を移動		移動
口腔病理のデータセット 3/6	「歯周組織の変化」、「種類」、「根分岐部病変」、「種類」	「Hamp」、「1度・2度・3度」	項目追加
歯・歯列のデータセット	歯・歯列のデータセットを新設		新設
材料のデータセット	「人工歯用材料(義歯)」	スルフォン樹脂レジン歯	項目追加
〃	「床(義歯)・矯正装置材料」を「床用材料(義歯)」に整理し、「非金属」以下の項目を各々修正した	「熱可塑性樹脂」、「アクリリック樹脂」、「その他」	修正