


献血時のシャーガス病に対する今後の安全対策について (第2回安全技術調査会の審議結果)

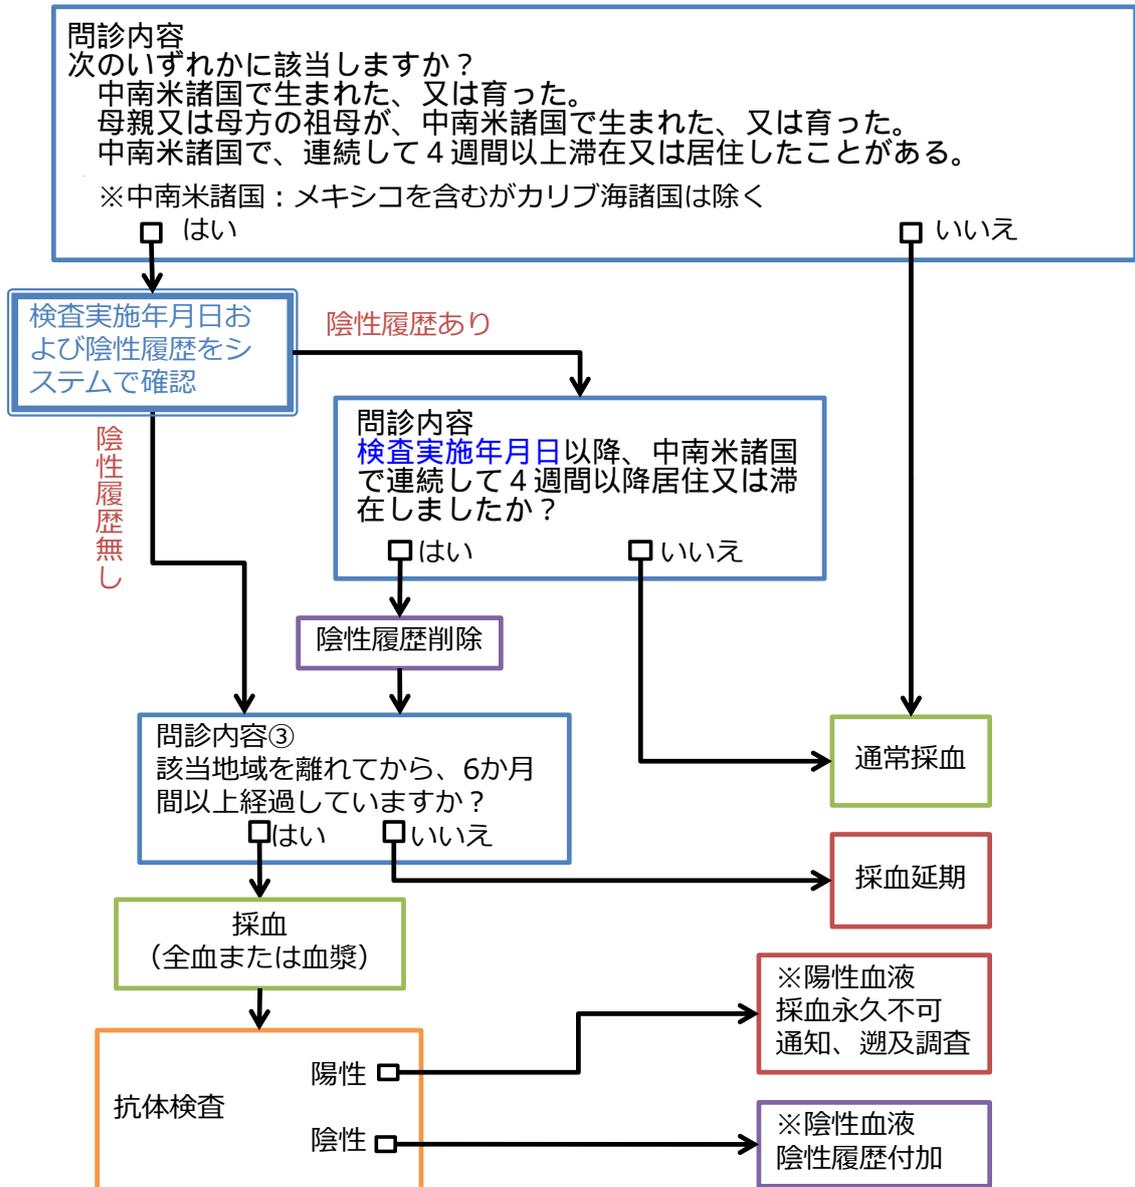

※陽性血液：研究用として使用、または、廃棄
 ※陰性血液：原料血漿、品質管理試験用等に使用