

# リスク評価書(案)

No. 69 (詳細)

## リフラクトリーセラミックファイバー (Refractory ceramic fibers) (別名 セラミック繊維、RCF)

### 目 次

|                 |    |
|-----------------|----|
| 本文              | 1  |
| 別添 1 有害性総合評価表   | 11 |
| 別添 2 有害性評価書     | 15 |
| 別添 3 ばく露作業報告集計表 | 35 |
| 別添 4 測定分析法      | 36 |

2014年7月

厚生労働省

化学物質のリスク評価検討会

1 1 物理化学的性質

2 (1) 化学物質の基本情報

3 名 称：リフラクトリーセラミックファイバー (Refractory ceramic fibers)

4 リフラクトリーセラミックファイバーはアルミナ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) とシリカ  
5 ( $\text{SiO}_2$ ) を主成分とした非晶質 (ガラス質) の人造鉱物繊維である。  
6 一般的なリフラクトリーセラミックファイバーの化学組成は  $\text{Al}_2\text{O}_3$  30  
7 ~60 重量%、 $\text{SiO}_2$  40~60 重量%、 $\text{RnOm}$  0~20 重量% (R は Zr 又  
8 は Cr) である。

9 広義のセラミックファイバーと区別するために、リフラクトリーセラ  
10 ミックファイバーという呼称が用いられている。

11 別 名：セラミック繊維、RCF

12 化 学 式：特定不能

13 分 子 量：特定不能

14 CAS 番号：142844-00-6

15 労働安全衛生法施行令別表 9 (名称等を通知すべき有害物) 第 314 号

16

17

18 (2) 物理的・化学的性状

外観：無臭の繊維状の固体。1000°Cを超え 平均繊維径：2~4  $\mu\text{m}$   
ると結晶性物質 (クリストバラス 発火点：不燃性  
ト) となる。

物理的状態：ウール状、繊維 溶解性：水、有機溶剤に不溶  
色 : 白色

19

20 (3) 生産・輸入量、使用量、用途

21 生産量：16,000 トン以上 (平成 17 年度、輸入量を含む)

22 輸入量：上記参照

23 用 途：炉のライニング材、防火壁保護材、高温用ガasket・シール材、ター  
24 ビン、絶縁保護材、伸縮継手への耐熱性充填材、炉の絶縁材、熱遮蔽板、  
25 耐熱材、熱によるひび、割れ目のつぎあて、炉・溶接+溶接場のカーテ  
26 ン

27 製造業者：I T M、イソライト工業、イビデン、新日本サーマルセラミックス、  
28 ニチアス

29

30 2 有害性評価の結果 (詳細を別添 1 及び別添 2 に添付)

31 (1) 発がん性

32 ○発がん性 ヒトに対して発がんの可能性はある

33 IARC：2B (ヒトに対する発がんの可能性はある)

34 勧告根拠：ヒトでの証拠については、米国における RCF 労働者の死因分析に

35 よる疫学研究の中間集計の報告がある。しかし、このデータからは RCF  
36 へのばく露による発がんリスクを十分に評価できないため、ヒトでの証  
37 拠は不十分とした。実験動物での証拠については、適切にデザインされ  
38 たラットを用いた RCF の長期吸入試験で肺腫瘍の統計学的に有意な発  
39 生増加及び少数の中皮腫の発生、また、適切にデザインされたハムスタ  
40 ーを用いた RCF の長期吸入試験で有意な中皮腫の発生増加が示されて  
41 いる。ラットとハムスターを用いた腹腔内投与では、中皮腫の発生は繊  
42 維の長さ用量に相関がみられた。これらの結果から、RCF の実験動  
43 物での発がん性の証拠は十分とした。よって、RCF のヒトに対する発  
44 がん性の総合評価をグループ 2B (ヒトに対する発がんの可能性がある)  
45 とした。

46  
47 産衛学会：第 2 群 B (人造鉱物繊維 セラミック繊維・ガラス微細繊維)

48 EU Annex VI : Carc. Cat. 2、Carc. 1B (Hazard Class and Category Code)

49 NTP 11th: 設定なし

50 ACGIH : A2 (Suspected Human Carcinogen)

51 DFG : IIIA2 Ceramic fibres (fibrous dust)

52 EC : SCOEL 発がん分類 C の発がん物質 (実質的な閾値の存在が指示される  
53 遺伝毒性を有する発がん物質)

54  
55 ○閾値の有無の判断：あり

56 根拠：2つの試験結果(第1の試験としては、ラットへの2年間の吸入ばく露  
57 試験において、NOAELが30mg、最大容量で発がん性を示す。第2の  
58 試験としては、0~16mg/m<sup>3</sup>のばく露試験で、16mgの部分でも有意な  
59 増加が見られなかったためNOAELとして16mgを設定)から導いて、  
60 労働補正、不確実性係数を掛けて、評価レベルとして0.12mg/m<sup>3</sup>  
61 (0.9WHO/cm<sup>3</sup>)を設定。(二次評価値より大きい値)

62 なお、遺伝毒性については、その発現のメカニズムとして、炎症性細  
63 胞から持続的かつ長期にわたって発生する活性酸素種(ROS)がDNA  
64 傷害に重要な役割を担うと考えられ、遺伝毒性は一次的(primary)では  
65 なく、二次的(secondary)なものともみなすことができる。

66  
67 (2) 発がん性以外の有害性 (※ヒトに対するものについて記述)

68 ○急性毒性：調査した範囲内では、報告は得られていない。

69 ○刺激性/腐食性：あり(呼吸器への刺激性として、喘鳴や息切れについてもば  
70 く露濃度の増加とともに増加する傾向が認められた)

71 ○感作性：調査した範囲内では、報告は得られていない。

72 ○反復ばく露毒性：

73 ①肺機能

74 根拠：米国とヨーロッパのコホート研究では、セラミックファイバーの吸入  
75 ばく露により肺機能障害が生じることが報告されている

76 ②じん肺

77 根拠：米国とヨーロッパにおけるコホート研究より、相異なる結果が報告さ  
78 れている。

79 ③胸膜肥厚斑

80 根拠：ヨーロッパのセラミックファイバー製造作業において胸膜肥厚斑の過  
81 度の出現を認めている。

82 ④滞留性

83 根拠：米国とヨーロッパからそれぞれ一報ずつケースレポートが報告されて  
84 いる。

85 ○神経毒性：中枢、末梢神経への影響は報告されていない。

86 ○生殖毒性：調査した範囲内では、報告は得られていない。

87 ○遺伝毒性：あり。

88  
89 (3) 許容濃度等

90 ○ACGIH

91 TLV-TWA : 0.2 f/cc、吸入性繊維として (2001 : 設定年)

92 根拠(妥当性の評価) : RCF は 1970 年代から普及されてきたにすぎず、ヒト  
93 へのばく露は比較的短い。疫学的報告に関して、悪性疾患や肺の線維化  
94 を評価するためには、潜伏期間が 20-30 年必要である。これらの繊維の  
95 長期ばく露については、観察期間が短く、ばく露された集団での評価は  
96 十分ではない。

97 ラットへの長期のばく露では、肺の線維化、胸膜肥厚および肺癌と  
98 中皮腫が誘発されることが示された。疫学的な研究は進んでいない。

99 RCF にばく露されるほとんどの労働者のばく露期間が短いため、現在  
100 の研究結果から悪性腫瘍や線維化の発生増加について予測することは  
101 非現実的である。しかし胸膜肥厚の潜伏期間は短く、RCF の製造工程  
102 の労働者に発生が認められている。加えて、喫煙している労働者では  
103 RCF ばく露と肺機能の変化の関連が認められている。

104 RCF は他の SVFs よりも溶解性が低く (残留性が高い)、RCF は主に  
105 吸入可能なサイズの繊維であることから、これらの観察は難しい問題  
106 はらんでいる。

107 以上のことから、RCF の毒性は、他の SVFs とアスベストとの中間  
108 に位置すると考えられ、さらにはヒトへの毒性は、アスベストに近いも  
109 のと考えられる。したがって、RCF の TLV-TWA は他の SVFs より低  
110 く、ヒト発がん物質の疑い (A2) を付した 0.2f/cc と設定する。利用で  
111 けるデータは乏しいが、0.2f/cc はばく露を受ける個人を発がんおよび非  
112 発がん性の健康影響から十分に保護するものと考えられる。

113  
114  
115  
116  
117  
118  
119

- 日本産業衛生学会 情報なし
- NIOSH 週 40 時間、1 日 10 時間の労働で 0.5 f/cm<sup>3</sup> 値を勧告
- DFG MAK : 設定なし
- UK : 1 fibre/millilitre、5 mg/m<sup>3</sup>
- その他の国のリフラクトリーセラミックファイバーの職業性ばく露限界値 (OEL) は下記のように要約される。

| 国名       | OEL (f/ml) | コメント                  |
|----------|------------|-----------------------|
| オーストラリア  | 0.5        |                       |
| オーストリア   | 0.5        |                       |
| カナダ      | 0.2 – 1.0  | 状態による                 |
| ベルギー     | 0.5        |                       |
| デンマーク    | 1.0        |                       |
| フランス     | 0.1        | リスクアセスメントに準拠          |
| ドイツ      | 0.1        | 耐用濃度                  |
| オランダ     | 1.0        | LOEL 25 f/ml, AF 25   |
| ニュージーランド | 1.0        |                       |
| ノルウェー    | 0.1        |                       |
| ポーランド    | 0.5        | 0.5 f/ml for RCF/MMMF |
| スウェーデン   | 1.0        |                       |
| 英国       | 1.0        |                       |
| ACGIH    | 0.2        | 理由不明                  |
| NIOSH    | 0.5        | 0.25 f/ml アクション濃度     |

120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129

#### (4) 評価値

- 一次評価値 : 評価値なし  
動物試験より導き出した値が二次評価値を超えるため (0.9 f/cm<sup>3</sup>)
- 二次評価値 : 0.2 f/cm<sup>3</sup> (ACGIH)  
米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)、が提言している、ばく露限界値 (TLV-TWA) を二次評価値とした。

130  
131  
132  
133

### 3 ばく露評価の結果

#### (1) 主なばく露作業 (詳細を別添 3 に添付)

平成23年におけるリフラクトリーセラミックファイバーの有害物ばく露作業報告は、合計398事業場から、850作業についてなされ、作業従事労働者数の合計

134 は826人（延べ）であった。

135 主な用途は「他の製剤等の原料として使用」、「対象物の製造」等であり、主  
136 な作業は「成型、加工又は発泡の作業」、「保守、点検、分解、組立又は修理の  
137 作業」等であった。

138 成型、加工又は発泡の作業のうち、作業時間が20時間／月以上の作業が79%、  
139 局所排気装置の設置がなされている作業が54%、全体換気装置の設置がなされて  
140 いる作業が16%であった。


141

142 図 リフラクトリーセラミックファイバーの製造取扱い作業の概要

143

144 ○ リフラクトリーセラミックファイバーの製造

145



147

148

149 ○ リフラクトリーセラミックファイバーの製造を用いた他製品製造

150

151



153

154



156

157

158 (2) ばく露実態調査結果の概要

159 平成 24 年度のばく露実態調査においては、有害物ばく露作業報告のあった、  
160 リフラクトリーセラミックファイバーを製造し、又は取り扱っている事業場から、  
161 「労働者の有害物によるばく露評価ガイドライン」に基づき、ばく露予測モデル  
162 (コントロールバンディング) を用いて、ばく露レベルが高いと推定される 8 事  
163 業場を選定した。

164 対象事業場においては、作業実態の聞き取り調査を行った上で、特定の作業に  
165 従事する40人の労働者に対する個人ばく露測定を行うとともに、20地点について  
166 スポット測定を実施した。

167 また、個人ばく露測定結果については、同ガイドラインに基づき、8時間加重  
168 平均濃度（8時間 TWA）を算定するとともに、統計的手法を用い最大値の推定  
169 を行い、実測値の最大値と当該推定値のいずれか大きい方を最大値とした。

170

171 平成 24 年度のばく露実態調査事業場におけるリフラクトリーセラミックファ  
172 イバーの用途は、「耐熱接着材料を製造する事業場」、「超高温用無機繊維断熱

173 材を製造する事業場」、「対象物質を材料とした他製品を製造する事業場（2事  
174 業場）」、「対象物質を含有する製品を製造する事業場」、「対象物質を製造す  
175 る事業場」、「他製剤その他の物の製造を目的とした原料として使用する事業場  
176 （2事業場）」の8事業場であった。

177 リフラクトリーセラミックファイバーのばく露の可能性のある主な作業は、  
178 「秤量」、「投入」、「研磨」、「切断」、「梱包」、「巻取」等の作業であっ  
179 た。

180 初期評価の結果、8事業場16名について、二次評価値を上回るばく露が確認  
181 された。また、スポット測定を行った5事業場のうち4事業場においては、一部  
182 の作業場においてスポット測定で二次評価値（ $0.2 \text{ f/cm}^3$ ）を超える高い測定値が  
183 みられた。

184  
185 平成25年度においては、リフラクトリーセラミックファイバーを取り扱う作  
186 業（特に、「秤量」「投入」「研磨」「切断」「梱包」「巻取」作業）工程に共通し  
187 た問題点を詳細に分析を行うため、「対象物質（原綿）の製造事業場」（2事業場）、  
188 「対象物質を材料とした製品の製造事業場」（2事業場）に対して追加調査を行い、  
189 対象物質の製造/取扱い作業を行う11人の労働者に対する個人ばく露測定を行う  
190 とともに、6単位作業場所において作業環境測定基準に基づくA測定を行い、3  
191 地点においてスポット測定を実施した。

192 その結果、2事業場の4名の労働者について、二次評価値を上回るばく露が確  
193 認された。

194  
195 個人ばく露測定結果については、同ガイドラインに基づき、8時間加重平均濃  
196 度（8時間TWA）を算定するとともに、統計的手法を用い最大値の推定を行い、  
197 実測値の最大値と当該推定値のいずれか大きい方を最大値とした。その概要を以  
198 下に示す。

## 199 200 ○測定結果

201 測定は51人の労働者に対して実施し、個人ばく露測定の結果から、8時間TWA  
202 の最大値は $1.84 \text{ f/cm}^3$ （切断作業）であった。

203 全データを用いて信頼率90%で区間推定した上限値（上側5%）は $1.60 \text{ f/cm}^3$   
204 であった。このことから、推定ばく露最大値は $1.84 \text{ f/cm}^3$ となった。

205 発散抑制装置については、屋内の作業場所では42%の作業で局所排気装置が設  
206 けられており、また、66%の作業において防塵マスクを着用していた。

207 スポット測定結果において、対象物質を含有する製品を製造する事業場で、原  
208 料の投入作業で最大値が $1.84 \text{ f/cm}^3$ となっており、作業時間が1日140分間であ  
209 った。

210 ばく露測定の結果、8時間TWA最大値が、二次評価値（ $0.2 \text{ f/cm}^3$ ）を上回って  
211 おり、区間推定上側限界値（信頼率90%、上側5%）（ $1.60 \text{ f/cm}^3$ ）も二次評価値

212 (0.2 f/cm<sup>3</sup>) を上回っていた。

213

214 ○測定分析法（詳細な測定分析法は別添 4 に添付）

215 ・個人ばく露測定：ろ過捕集装置により捕集

216 ※個人ばく露測定は、呼吸域でのばく露条件下でのサンプリングである。

217 ・スポット測定：ろ過捕集装置により捕集

218 ・分析法：位相差顕微鏡を用いた計数法

219

220 ○測定結果

221 2年間のばく露実態調査における 12 事業場（延べ）の 51 人（延べ）の個人ば  
222 く露測定の結果、8 時間 TWA の最大値及び対数変換データを用い信頼率 90% で区  
223 間推定した上側限界値（上側 5%）は次のようになった。

224

225 ○最大値の推定

226 ・測定値の最大値：1.84 f/cm<sup>3</sup>

227 ・全データの区間推定上側限界値：1.60 f/cm<sup>3</sup>

228

229 (3) ばく露の高い作業

230 2年間のばく露実態調査の結果、8 時間 TWA の値が二次評価値を超えたのは、平  
231 成 24 年度の 7 事業場で 13 名、平成 25 年度 2 事業場で 4 名であり、最大 1.84 f/cm<sup>3</sup>  
232 のばく露が確認された。

233 これらの事業場のリフラクトリーセラミックファイバーの用途は、「対象物質の  
234 製造」、「対象物質を含有する製品の原料としての使用」である。

235

236 平成 24 年度の 7 事業場については、8 時間 TWA の値が二次評価値を超えた労働者  
237 の主な作業は、「投入」「秤量」「研削・研磨」「切断」「梱包」「巻取」の作業であっ  
238 た。これらの事業場のうち 4 事業場 13 地点において、スポット測定の結果二次評  
239 価値を上回っていた。

240 8 時間 TWA が、1.84f/cm<sup>3</sup>、1.66 f/cm<sup>3</sup>、1.65f/cm<sup>3</sup> と、1.5 f/cm<sup>3</sup> を超える 3 名の  
241 作業者が行っていた作業は、全て同一事業場における作業で各々切断、成形・投入、  
242 研磨・ちり払いであった。

243

244 平成 25 年度の 2 事業場については、8 時間 TWA の値が二次評価値を超えた労働者  
245 の作業は、旋盤による加工・ハンドソーによる加工、微粉状等の対象物質の梱包の  
246 作業であった。これらの事業場のうち 3 事業場 6 作業場所において、A 測定を実施  
247 したところ、その最大値は 3.22f/cm<sup>3</sup> となり二次評価値を上回っていた。また、こ  
248 れら A 測定の幾何平均値は 0.327 f/cm<sup>3</sup> となり二次評価値を上回っていた。

249

250



251 4 リスク評価の詳細

252 (1) 評価値との関係 (8時間 TWA の分布と最大値)

253 リフラクトリーセラミックファイバーを製造し、取り扱う労働者の個人ばく露  
 254 測定 (8時間加重平均濃度 (8時間 TWA)) の結果、測定の実施した延べ 51 人中 20  
 255 人のばく露濃度が二次評価値 (0.2 f/cm<sup>3</sup>) を超える結果となった。

256 これら 17 人の作業者が行っていた作業は、主に「梱包」「加工」「秤量」「投入」  
 257 「研削・研磨」「切断」「巻取」であり、ばく露作業報告のあった主な作業のほぼ全  
 258 ての作業が含まれている結果となった。

259

260 (2) 判定の結果 (措置の要否)

261

| 区 分                                   | 8時間TWAと評価値との比較<br>(対象労働者数(人)、かっこ内は構成比(%)) |            |             | 8時間TWA最<br>大値 (f/cm <sup>3</sup> ) | 判定<br>結果 |
|---------------------------------------|---|------------|-------------|------------------------------------|----------|
|                                       | 二次評価値超                                    | 二次評価値以下    | 全 体         |                                    |          |
| 全 体                                   | 20<br>(39)                                | 31<br>(61) | 51<br>(100) | 1.84                               | —        |
| 対象物質の製造<br>(梱包・巻取り)                   | 4<br>(57)                                 | 3<br>(43)  | 7<br>(100)  | 1.34                               | 要        |
| 対象物質の製造<br>(切断)                       | 1<br>(100)                                | 0<br>(0)   | 1<br>(100)  | 0.476                              | 要        |
| 対象物質を含有する製<br>品の原料として使用<br>(原料投入・秤量)  | 2<br>(40)                                 | 3<br>(60)  | 5<br>(100)  | 0.619                              | 要        |
| 対象物質を含有する製<br>品の原料として使用<br>(加工・切断・梱包) | 12<br>(39)                                | 19<br>(61) | 31<br>(100) | 1.84                               | 要        |
| 対象物質を含有する製<br>品の原料として使用<br>(巻取り)      | 1<br>(33)                                 | 2<br>(67)  | 3<br>(100)  | 0.442                              | 要        |
| その他                                   | 0<br>(0)                                  | 4<br>(100) | 4<br>(100)  | 0.045                              | —        |

262

263 5 ばく露要因の解析

264 リフラクトリーセラミックファイバーは、その物性等の特徴から取扱い時に、飛  
 265 散しやすいと考えられ、当該物質の製造・取扱い全般について、当該物質を吸入す  
 266 るおそれがあることが示唆される。

267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285

ばく露リスクの高かった作業については、リフラクトリーセラミック及びそれら  
 を含有する製剤その他のものを手作業で取り扱う作業があることから、作業工程に  
 共通するリスクと考えられる。

以上のことから、リフラクトリーセラミックファイバーについて、ばく露の高い  
 作業については、健康障害防止措置の導入が考慮されるべきである。


6 結論（まとめ）

ばく露の高い作業の詳細とその要因解析の結果、リスクが高い作業として、リフ  
 ラクトリーセラミックファイバーの製造作業、リフラクトリーセラミックファイバ  
 ーを含む製材その他のものの製造作業が確認された。

当該作業のばく露レベルは、二次評価値(0.2 f/cm<sup>3</sup>)を大きく超えるものであり、  
 その要因を解析したところ、いずれも作業工程に共通する問題と考えられ、当該作  
 業工程については、健康障害防止措置の導入が必要と判断される。

個人ばく露測定結果

RCF の個人ばく露測定結果 (8 時間 TWA: 上位 25 データ)

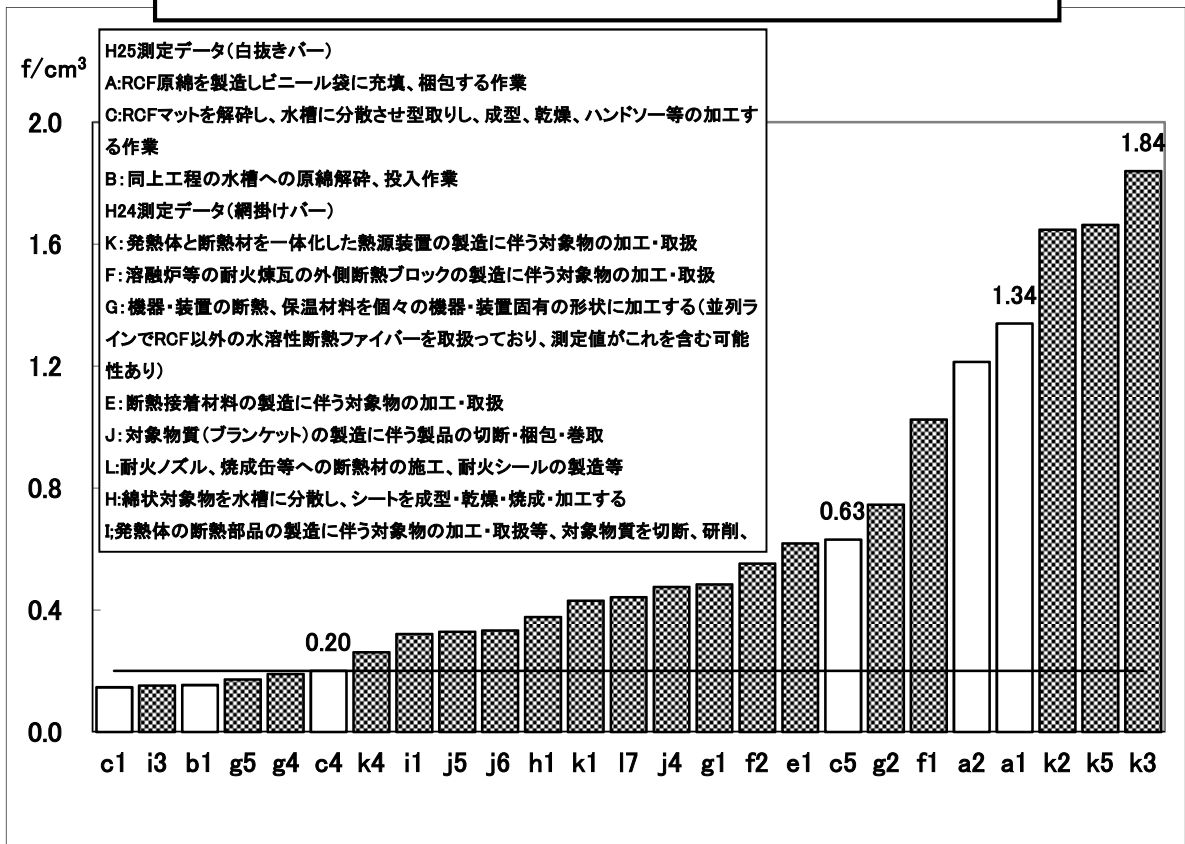

286  
 287  
 288

289 ばく露実態調査集計表

| 用途  | 対象事業場数 | 個人ばく露測定結果、f/cm <sup>3</sup> |         |                |         | スポット測定結果、f/cm <sup>3</sup> |         |          | 作業環境測定結果 (A測定準拠)、f/cm <sup>3</sup> |         |          |
|---|--------|-----------------------------|---------|----------------|---------|----------------------------|---------|----------|------------------------------------|---------|----------|
|   |        | 測定数                         | 平均 (※1) | 8時間TWAの平均 (※2) | 最大 (※3) | 単位作業場所数                    | 平均 (※4) | 最大値 (※3) | 単位作業場所数                            | 平均 (※5) | 最大値 (※3) |
| リフラクトリーセラミックファイバー   |        |                             |         |                |         |                            |         |          |                                    |         |          |
| 1.ばく露作業報告対象物質の製造  | 3      | 8                           | 0.139   | 0.130          | 1.34    | 2                          | 0.058   | 0.122    | 2                                  | 0.135   | 3.22     |
| 2.他の製剤等の製造を目的とした原料としての使用  | 9      | 43                          | 0.120   | 0.130          | 1.84    | 21                         | 0.248   | 4.289    | 4                                  | 0.062   | 0.129    |
| 計   | 12     | 51                          | 0.124   | 0.130          | 1.84    | 23                         | 0.219   | 4.289    | 7                                  | 0.081   | 3.22     |
| 集計上の注: 定量下限未満の値及び個々の測定値は測定時の採気量(測定時間×流速)により有効桁数が異なるが集計にはこの値を用いて小数点以下3桁で処理した(1以上は有効数字3桁)<br>※1: 測定値の幾何平均値<br>※2: 8時間TWAの幾何平均値<br>※3: 個人ばく露測定結果においては、8時間TWAの、それ以外については測定値の、最大値を表す<br>※4: 短時間作業を作業時間を通じて測定した値の単位作業場所ごとの算術平均を代表値とし、その幾何平均<br>※5: 単位作業ごとの幾何平均を代表値とし、その幾何平均 |        |                             |         |                |         |                            |         |          |                                    |         |          |

290

## 有害性総合評価表

物質名：リフラクトリーセラミックファイバー

| 有害性の種類                         | 評 価 結 果   |
|--------------------------------|---|
| ア 急性毒性                         | <p><u>致死性</u></p> <p><u>ラット</u><br/> 吸入毒性：LC<sub>50</sub> = 情報なし<br/> 経口毒性：LD<sub>50</sub> = 情報なし</p> <p><u>マウス</u><br/> 吸入毒性：LC<sub>50</sub> = 情報なし<br/> 経口毒性：LD<sub>50</sub> = 情報なし</p> <p><u>ウサギ</u><br/> 経口毒性：LD<sub>50</sub> = 情報なし</p> <p><u>健康影響</u><br/> ・調査した範囲内では、報告は得られていない。</p>   |
| イ 刺激性/腐食性                      | <p>刺激性/腐食性：あり<br/> 皮膚刺激性/腐食性：情報なし</p> <p>眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：あり<br/> 根拠：ヨーロッパの7工場のセラミックファイバー製造作業者に実施された断面調査において、吸入繊維濃度が0.2 f/cm<sup>3</sup>以上の作業者に眼の刺激症状は増加した。さらに、ばく露濃度が増加すると、皮膚症状のオッズ比が有意に増加した。</p>  |
| ウ 感作性                          | <p>皮膚感作性：<br/> 調査した範囲内では、報告は得られていない。</p> <p>呼吸器感作性：<br/> 調査した範囲内では、報告は得られていない。</p>  |
| エ 反復投与毒性(生殖・発生毒性/遺伝毒性/発がん性は除く) | <p>LOAEL = 3 mg/m<sup>3</sup> (26 WHO f/cm<sup>3</sup>) (ラット、吸入ばく露、2年間試験)</p> <p>根拠：RCF1を雄Fischer 344ラットに2年間(1日6時間、週5日)の鼻部吸入ばく露(3、9、16 mg/m<sup>3</sup>; 約26、75、120 WHO fibers/cm<sup>3</sup>)した試験で、炎症に関連した知見として、全てのばく露濃度で、投与開始12ヵ月までに軽度のマクロファージ浸潤、小肉芽腫形成、細気管支化が認められた。従って、本有害性評価書では、これらの病理組織学的所見が最低ばく露濃度の3.0 mg/m<sup>3</sup>から発現することから、これらのエンドポイントに対するLOAELは3.0 mg/m<sup>3</sup>であると判断した。</p> <p>労働補正：労働時間補正 6/8、労働日数補正 5/5</p> <p>不確実性係数 UF = 100</p> <p>根拠：種差(10)、LOAEL→NOAEL(10)の変換</p> |

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | <p>評価レベル = 0.023 mg/m<sup>3</sup> (0.2 WHO f/cm<sup>3</sup>)</p> <p>計算式 : 3 mg/m<sup>3</sup> (26 WHO f/cm<sup>3</sup>) × 6/8 × 5/5 × 1/100 = 0.023 mg/m<sup>3</sup> (0.2 WHO f/cm<sup>3</sup>)</p> <p>[神経毒性]</p> <p>リフラクトリーセラミックファイバーによる動物実験およびヒトでの健康影響の中で、中枢、末梢神経系の影響は報告されていない。</p>   |
| オ 生殖・発生毒性               | <p>生殖・発生毒性 : 調査した範囲内では、報告は得られていない。</p>   |
| カ 遺伝毒性<br>(変異原性を<br>含む) | <p>遺伝毒性 : あり</p> <p>根拠 : 通常の遺伝毒性試験とは異なり、低溶解性のため行われる試験が制限されているためであると思われるが、エームス試験など代表的な遺伝毒性試験が行われていない。<i>in vitro</i>での染色体異常試験および小核試験のいずれの試験でも複数の報告で陽性であり、他の遺伝毒性試験においても陽性とする報告が多い。よって、遺伝毒性があるものとする。ただし、RCFの遺伝毒性は弱いとする報告もある。繊維状物質による遺伝毒性発現のメカニズムとして、炎症性細胞から持続的かつ長期にわたって発生する活性酸素種 (ROS) が DNA 傷害に重要な役割を担うと考えられ、遺伝毒性は一次的(primary)ではなく、二次的(secondary)なものとみなすことができる。</p>  |
| キ 発がん性                  | <p>発がん性 : ヒトに対する発がん性が疑われる。</p> <p>根拠 : IARC は 2B に、日本産業衛生学会は第 2 群 B に分類しているが、ACGIH は A2 「ヒトに対しておそらく発がん性がある」に分類している。</p> <p>閾値の有無 : あり</p> <p>根拠 : 遺伝毒性の結果から発がんは酸化ストレスによる二次的な遺伝毒性メカニズムによると考えられる。従って、本有害性評価書では、発がん性の閾値は存在すると判断した。</p> <p><b>【閾値がある場合】</b></p> <p>NOAEL = 16 mg/m<sup>3</sup> (120 WHO f/cm<sup>3</sup>) (ラット、吸入ばく露、雄の肺腫瘍)</p> <p>根拠 : カオリンベースのセラミックファイバー(RCF1)について、ラットを用いた長期吸入試験の結果が同じ施設から 2 つ報告されている。</p> <p>第 1 の報告では、雄 Fischer 344 ラット (140 匹/群) に最大耐量である 30 mg/m<sup>3</sup> (187 WHO f/cm<sup>3</sup>) の RCF1 又は清浄空気 (対照群) を 2 年間 (6 時間/日、5 日/週) 吸入ばく露した。その結果、肺腫瘍発生率 (細気管支—肺胞上皮腺腫と癌を合わせた発生率) の有意な増加がみられた (対照群 : 2/120 例、RCF1 ばく露群 : 16/123 例)。また、胸膜中皮腫が 2 例に発生した。RCF1 は最大耐量のばく露で発がん性を示した。</p> |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>第2の報告では、RCF1を0（清浄空気）、3、9、16 mg/m<sup>3</sup>（約26、75、120 WHO fibers/cm<sup>3</sup>）の濃度で雄Fischer 344ラット（140匹/群）に2年間（6時間/日、5日/週）吸入ばく露した。その結果、肺腫瘍の発生率は、対照群：1/129例、3 mg/m<sup>3</sup>群：2/123例、9 mg/m<sup>3</sup>群：5/127例、16 mg/m<sup>3</sup>群：2/124例であり、これらのRCF1濃度では肺腫瘍の有意な増加が認められなかった。なお、9 mg/m<sup>3</sup>群に胸膜中皮腫が1例みられ、ばく露による発生であると考察した。著者らは、第1の報告の30 mg/m<sup>3</sup>濃度での吸入試験の報告の結果と合わせて、肺腫瘍の用量—反応関係は曲線が急勾配であるが、中皮腫はそれほど急ではないことを示した。</p> <p>本有害性評価書では、両報告を合わせてNOAELを設定することは妥当であると判断した。また、RCF1のばく露によって肺腫瘍と中皮腫の発生が増加したが、肺腫瘍の発生増加がより明確であることから、肺腫瘍の発生をNOAELの設定に採用し、発がん性（肺腫瘍）をエンドポイントとするNOAELは16 mg/m<sup>3</sup>（120 WHO fibers/m<sup>3</sup>）であると判断した。</p> <p>労働補正：労働時間補正 6/8、労働日数補正 5/5<br/> 不確実性係数 UF = 100<br/> 根拠：種差(10)、がんの重大性(10)<br/> 評価レベル = 0.12 mg/m<sup>3</sup> (0.9 WHO f/cm<sup>3</sup>)<br/> 計算式：16 mg/m<sup>3</sup> (120 WHO f/cm<sup>3</sup>) × 6/8 × 5/5 × 1/100 = 0.12 mg/m<sup>3</sup> (0.9 WHO f/cm<sup>3</sup>)</p> <p>参考：【閾値がない場合】<br/> WHOが設定した肺がんについての労働環境のユニットリスクに基づくユニットリスク (UR) = 1 × 10<sup>-6</sup> (fiber/ L)<sup>-1</sup> = 1 × 10<sup>-3</sup> (fiber/ cm<sup>3</sup>)<sup>-1</sup><br/> 発がんの過剰発生リスク (10<sup>-4</sup>)に相当するばく露濃度 = 0.1 fiber/ cm<sup>3</sup><br/> 計算式：10<sup>-4</sup> / 1 × 10<sup>-3</sup>(fiber/ cm<sup>3</sup>)<sup>-1</sup> = 1 × 10<sup>-1</sup> fiber/cm<sup>3</sup><br/> 従って、1 × 10<sup>-4</sup>の余剰発がんレベルに相当する濃度は 0.1 f/cm<sup>3</sup>である。</p> |
| <p>コ<br/>許容濃度の設定</p> | <p>ACGIH<br/> TLV-TWA：0.2 f/cc、吸入性繊維として（2001：設定年）<br/> 根拠：RCFは1970年代から普及されてきたにすぎず、ヒトへのばく露は比較的短い。疫学的報告に関して、悪性疾患や肺の線維化を評価するためには、潜伏期間が20-30年とされるこれらの繊維の長期ばく露については、観察期間が短く、ばく露された集団での評価は十分ではない。</p> <p>ラットへの長期のばく露では、肺の線維化、胸膜肥厚および肺がんと中皮腫が誘発されることが示された。疫学的な研究は進んでいない。RCFにばく露される多くの労働者のばく露期間は短いため、現在の研究結果から悪性腫瘍や線維化の発生増加について予測することは非現実的である。しかし胸膜肥厚の潜伏期間は短く、RCFの製造工程の労働者に発生が認められている。加えるに、喫煙している労働者ではRCFばく露と肺機能の変化の関連が認められている。</p>  |

RCF は他の SVFs よりも溶解性が低く（残留性が高い）、多くの RCF は主に吸入可能なサイズの繊維であることから、これらの観察は難しい問題をはらんでいる。以上のことから、RCF の毒性は、他の SVFs とアスベストとの中間に位置するものと考えられ、さらに、ヒトに対する毒性は、アスベストに近いものと考えられる。したがって、RCF の TLV-TWA は他の SVFs より低く、ヒト発がん物質の疑い (A2) を付した 0.2f/cc と設定する。利用できるデータは乏しいが、0.2f/cc はばく露を受ける個人を発がんおよび非発がん性の健康影響から十分に保護すると考えられる。

日本産業衛生学会  
値の設定はなし

DFG MAK :  
値の設定はなし

UK :  
1 f/mL、5mg/m<sup>3</sup>

根拠：長期吸入ばく露試験である Research and Consulting Company (RCC) の 2 試験をもとに、ラットからヒトへの肺内沈着量を推測し、非喫煙者の集団と鉄工所作業員集団における過剰肺がんのリスクを推測した。0.5 f/cc の職業性ばく露であれば、過剰肺がんのリスク (95% 信頼限界の上限) は、非喫煙者の集団では  $2.5 \times 10^{-5}$ 、鉄工所作業員集団では、 $9.1 \times 10^{-5}$  であった。これらのリスクは、職業性ばく露の基準 ( $1 \times 10^{-4}$ ) を超えない。

有害性評価書

物質名：リフラクトリーセラミックファイバー

1. 化学物質の同定情報<sup>1)</sup>

名 称：リフラクトリーセラミックファイバー (Refractory ceramic fibers)

リフラクトリーセラミックファイバーはアルミナ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) とシリカ (SiO<sub>2</sub>) を主成分とした非晶質 (ガラス質) の人造鉱物繊維である。一般的なリフラクトリーセラミックファイバーの化学組成は Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 30-60 重量%、SiO<sub>2</sub> 40-60 重量%、RnO<sub>m</sub> 0-20 重量% (R は Zr 又は Cr) である。

別 名：セラミック繊維、RCF

化 学 式：特定不能

分 子 量：特定不能

CAS 番号：142844-00-6

労働安全衛生法施行令別表 9 (名称を通知すべき有害物) 第 314 号

【セラミックファイバーの種類と組成】

リフラクトリーセラミックファイバーはアルミナ (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) とシリカ (SiO<sub>2</sub>) を主成分とした非晶質 (ガラス質) の人造鉱物繊維である。一般的なリフラクトリーセラミックファイバーの化学組成は Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 30-60 重量%、SiO<sub>2</sub> 40-60 重量%、RnO<sub>m</sub> 0-20 重量% (R は Zr 又は Cr) である。

セラミックファイバーの健康影響の評価では、標準繊維または多施設で共通に使用されている標準繊維に準ずるような繊維を使用することが多い。なぜならば、セラミックファイバーであっても、繊維形状、サイズ、構成成分などの物理化学的特性により有害性が異なる。

従って、ここではセラミックファイバーの標準繊維または試験に通常使用されている繊維を以下に示し、物理化学的特性も合わせて記載する。

1. RCF シリーズ：セラミックファイバーの種類と成分<sup>10, 26)</sup>

(1) 種類

| 種類    | 種類の内容   |
|-------|---|
| RCF1  | カオリンベースのセラミックファイバー (非繊維状物質 25%含有)   |
| RCF1a | RCF1 のうち、粒子状物質を取り除き、繊維状物質を選択的に回収したセラミックファイバー (非繊維状物質 2%含有)                        |
| RCF2  | アルミナジルコニウムシリカベースのセラミックファイバー   |
| RCF3  | 高純度のセラミックファイバー  |
| RCF4  | カオリンベースのセラミックファイバー (RCF1) を 1,316℃で 24 時間加熱処理をしており、27%のシリカ結晶構造 (クリストバライト) を含有している |



31 (2) 成分

32 最も多く使用されている3種のRCFの化学成分<sup>10, 26)</sup>

| RCF                            | RCF1              | RCF2               | RCF3             |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 構成成分                           | カオリンアルミ<br>ナシリケート | ジルコニアアルミ<br>ナシリケート | 高純度アルミナ<br>シリケート |
| SiO <sub>2</sub>               | 49.5-53.5         | 47.5-50            | 48.5-54          |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 43.5-47           | 35-36              | 45.5-50.5        |
| K <sub>2</sub> O               | <0.01             | <0.01              | <0.01            |
| Na <sub>2</sub> O              | 0.5               | <0.3               | 0.2              |
| MgO                            | <0.1              | 0.01               | <0.01            |
| CaO                            | <0.1              | <0.05              | <0.05            |
| TiO <sub>2</sub>               | 2                 | 0.04               | 0.02             |
| ZrO <sub>2</sub>               | 0.1               | 15-17              | 0.20             |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1                 | <0.05              | <0.2             |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | <0.03             | <0.01              | <0.01            |

33

34 2. RFシリーズ：日本の繊維状物質研究協議会が頒布した標準セラミックファイバーの種類

| 種類  | 種類の内容  |
|-----|--|
| RF1 | セラミックファイバー（非晶質）幾何平均径 0.77 μm (SD: 2.53)<br>幾何平均長さ 12.0 μm (SD: 2.36)     |
| RF2 | セラミックファイバー（非晶質）幾何平均径 1.1 μm (SD: 2.00)<br>幾何平均長さ 11.0 μm (SD: 1.96)      |
| RF3 | セラミックファイバー：ムライト質繊維（結晶質）幾何平均径 2.4 μm (SD: 1.37) 幾何平均長さ 11.0 μm (SD: 1.75) |

35 なお、RF1、RF2、RF3の長さ、直径等の物理的特性と形状、結晶性及び化学成分については  
36 文献<sup>46)</sup>に詳述されている。

37

38 3. Fibrefrax：アルミナシリケートセラミックファイバー

39 幾何平均径 0.2 μm、幾何平均長さ 8.3 μm

40

41 2. 物理化学情報

42 (1) 物理的・化学的性状<sup>1)</sup>

外観：無臭の繊維状の固体。1000℃を超えると結 平均繊維径：2~4 μm  
晶性物質となる。 発火点：不燃性

物理的状態：ウール状、繊維 溶解性：水、有機溶剤に不溶

色：白色

43

44 (2) 物理的・化学的危険性<sup>1)</sup>

45 ア 火災危険性 : 不燃性

46 イ 爆発危険性 : 情報なし

47 ウ 物理的危険性 : 情報なし

48 エ 化学的危険性 : 情報なし

49

50 3. 生産・輸入量/使用量/用途<sup>2), 3)</sup>

51 生産量 : 16,000 トン以上 (平成 17 年度、輸入量を含む)<sup>4)</sup>

52 輸入量 : 上記参照

53 用途 : 炉のライニング材、防火壁保護材、高温用ガスケット・シール材、タービン、絶縁  
54 保護材、伸縮継手への耐熱性充填材、炉の絶縁材、熱遮蔽版、耐熱材、熱によるひび、  
55 割れ目のつぎあて、炉・溶接+溶接場のカーテン<sup>5)</sup>

56 製造業者 : イソライト工業、ニチアス、サンゴバン・ティーエム、イビデン、住友スリーエ  
57 ム

58

59 4. 健康影響

60 以下の有害性評価に使用されているセラミックファイバーは、RCF シリーズ、RF シリーズ、  
61 fibrefrax である。概して、有害性は、RCF シリーズが、RF シリーズや fibrefrax よりも強い  
62 傾向にあると思われる<sup>6)</sup>。

63

64 (1) 実験動物に対する毒性

65 ア 急性毒性

66 致死性

67 実験動物に対するリフラクトリーセラミックファイバーの致死性急性毒性影響(LC<sub>50</sub>、LD<sub>50</sub>  
68 等)の情報は得られなかった。

|                      | マウス  | ラット  | ウサギ  |
|----------------------|------|------|------|
| 吸入、LC <sub>50</sub>  | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
| 経口、LD <sub>50</sub>  | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
| 経皮、LD <sub>50</sub>  | 情報なし | 情報なし | 情報なし |
| 腹腔内 LD <sub>50</sub> | 情報なし | 情報なし | 情報なし |

69

70 健康影響

71 イ 刺激性及び腐食性

72 ・調査した範囲内では、報告は得られていない。

73

74 ウ 感作性

75 ・調査した範囲では、報告は得られていない。

76 エ 反復投与毒性 (生殖・発生毒性、遺伝毒性/変異原性、発がん性は除く)

77 吸入ばく露

78 炎症：

79 RCF1-4

80 ・ 4種類のカオリンベースのセラミックファイバー（RCF1、RCF2、RCF3、RCF4）を1群140  
81 匹の離乳した雄Fischer 344ラットに長期鼻部吸入ばく露した試験（24ヵ月、6時間/日、  
82 5日/週、30 mg/m<sup>3</sup>）で、炎症に関連した知見として、全てのRCFばく露群で軽度-中程度  
83 のマクロファージ浸潤、近位肺胞の細気管支化、微小な肉芽腫形成が3ヵ月のばく露で生  
84 じた<sup>8)</sup>。なお、本試験は発がん性試験であり、全体の要約は「キ発がん性」項で詳述した。

85 RCF1

86 ・ RCF1を雄Fischer 344ラットに2年間（6時間/日、5日/週）の鼻部吸入ばく露（3、9、  
87 16 mg/m<sup>3</sup>；約26、75、120 WHO fibers/cm<sup>3</sup>\*注）を行い、病理学的検討を行った。（\*注：“WHO  
88 fibers（以降、WHO fと略記）”とは、WHOによって定義された繊維の特性（長さ/直径  
89 比（アスペクト比） $\geq 3:1$ 、長さ $>5 \mu\text{m}$ 、直径 $<3 \mu\text{m}$ ）を有する繊維の数を表す。）炎  
90 症に関連した知見として、全てのばく露濃度（3~16 mg/m<sup>3</sup>）で、投与開始から12ヵ月ま  
91 までに軽度のマクロファージの浸潤、小肉芽腫形成、細気管支化が認められた<sup>9)</sup>。なお、本  
92 試験は発がん性試験であり、全体の要約は「キ発がん性」項で詳述した。

93 ・ 雄ゴールデンハムスターに、RCF1を30 mg/m<sup>3</sup>（215 f/cm<sup>3</sup>、幾何平均長さ15.9  $\mu\text{m}$ 、幾何  
94 平均径0.78  $\mu\text{m}$ ）を1.5年間吸入ばく露（6時間/日、5日/週）後、寿命まで観察した発  
95 がん性試験（「キ発がん性」項で詳述）において、炎症に関連する知見として、肺でマ  
96 クロファージの浸潤と微小肉芽腫形成を認めた<sup>5,10)</sup>。

97 ・ ラットにRCF 151.2 mg/m<sup>3</sup>（679 WHO f/cm<sup>3</sup>）を3週間吸入ばく露した試験において、ばく  
98 露終了後3ヵ月にわたりBALFの好中球の増加を認めた<sup>5)</sup>。

99 ・ F344ラットとハムスターにセラミックファイバー 46 mg/m<sup>3</sup>（300 WHO f/cm<sup>3</sup>、32%が非  
100 繊維状物質）を12週間吸入ばく露した試験において、炎症に関連する知見として、両方  
101 の動物種にBALFと胸腔液の検査で炎症性変化を認めた<sup>5)</sup>。

102

103 線維化

104 RCF1-4

105 ・ 1群140匹の離乳した雄Fischer 344ラットにRCF1、RCF2、RCF3、RCF4をそれぞれ30 mg/m<sup>3</sup>（最  
106 大耐量）の重量濃度（RCF1:187 WHO f/cm<sup>3</sup>、RCF2:220 WHO f/cm<sup>3</sup>、RCF3:182 WHO f/cm<sup>3</sup>、  
107 RCF4:153 WHO f/cm<sup>3</sup>）で2年間（1日6時間、週5日）吸入ばく露した発がん性試験（「キ  
108 発がん性」項で詳述）において、3 - 6匹のラットをばく露3、6、9、12、18、24ヵ月に  
109 剖検して肺障害の進展を調べた。全てのRCFでマクロファージ浸潤、近位肺胞の細気管支  
110 化、微小肉芽腫の形成が3ヵ月ばく露で、間質性線維化が6ヵ月ばく露でみられた。これ  
111 らの障害の程度は12-15ヵ月で進展した。極めて少量の巣状胸膜線維化が9ヵ月でみられ、  
112 試験終了時に軽度のレベルに進展した。胸膜の線維化に関しては、陽性対照であるクリソ  
113 タイルアスベストと同様にRCF1, 2, 3においてコラーゲンの軽度から中等度の沈着が認め  
114 られた<sup>5, 8, 10)</sup>。

115 ・さらに、RCF1 を雄 Fischer344 ラットに 2 年間 (1 日 6 時間、週 5 日) 鼻部吸入ばく露 (3、  
116 9、16 mg/m<sup>3</sup> ; 26、75、120 WHO f/cm<sup>3</sup>) した発がん性試験において、肺の病理組織学的知  
117 見として線維化(Wagner スケール4以上)を検討した(下記Wagner スケールを参照)。9 mg/m<sup>3</sup>  
118 と 16 mg/m<sup>3</sup>の濃度において、間質性線維化(Wagner Scale 4 以上<sup>(注)</sup>)が 12 カ月ばく露で  
119 みられた。16 mg/m<sup>3</sup>の濃度では、巣状胸膜線維化が試験終了時に軽度のレベルに進展した。  
120 3 mg/m<sup>3</sup>群では線維化は認められなかった<sup>5,9)</sup>。

121 (注) : ワグナースケール (Wagner scale) : 化学物質の吸入による腫瘍形成には、持続的  
122 炎症や線維化 (一過性でなく持続性又は進行性線維化) が関与すると考えられている。こ  
123 の線維化を定量的に表すのにワグナースケール (下表) が使用されており、4 以上を線維  
124 化としている。

125 Wagner scale:肺の炎症線維化のスコア<sup>5)</sup>

|                                  |          |             |                  |
|----------------------------------|----------|-------------|------------------|
| Cellular<br>change<br>(細胞変<br>化) | Normal   | 1           | 病変なし             |
|                                  | Minimal  | 2           | マクロファージの反応       |
|                                  | Mild     | 3           | 細気管支化、炎症         |
| Fibrosis<br>(線維化)                | Minimal  | 4           | ごく軽度の線維化         |
|                                  | Mild     | 5           | 連結した線維化          |
|                                  | Moderate | 6           | コンソリデーション        |
|                                  | Severe   | 7           | 著しい線維化とコンソリデーション |
| 8                                |          | 大部分の気道が完全閉塞 |                  |

126

127 **RF1**

128 ・雄 Wistar ラットにアルミナシリケートリフラクトリーファイバー(RF1)2.8 mg/m<sup>3</sup>または  
129 オクタチタンウィスカー(PT1) 2.2 mg/m<sup>3</sup>のエアロゾルを、6時間/日、5日/週、1年間吸  
130 入ばく露し、ばく露終了後に屠殺し、肺のサイトカイン(TNF- $\alpha$ 、IL-6、TGF- $\beta$ 1)を RT-PCR  
131 で解析し、肺の病理学的検討を実施した。PT1 にばく露したラットの肺 TNF- $\alpha$ 、IL-6、TGF-  
132  $\beta$ 1 は対照群と RF1 ばく露群よりも有意に増加したが、RF1 にばく露したラットでは TGF-  
133  $\beta$ 1 のみが対照群よりも有意に増加した。対照群と RF1 ばく露群の肺に有意な所見はみら  
134 れなかったが、PT1 にばく露されたラット肺では、繊維を貪食したマクロファージの周囲  
135 に細気管支化と軽度の線維化が認められた<sup>13)</sup>。

136 ・Fischer 344 ラットとシリアンゴールデンハムスターに RCF 1 を 30 mg/m<sup>3</sup> (220 f/cm<sup>3</sup>) (直  
137 径が 1 $\mu$ m、長さが 25  $\mu$ m 以下) を、それぞれ 2 年と 1.5 年間鼻部長期吸入ばく露 (6 時  
138 間/日、5 日/週) した発がん性試験 (「キ 発がん性」項で詳述) において、両動物種とも  
139 に細気管支と肺胞管の分岐部にコラーゲンが沈着し、さらに胸膜の線維化も認められた。  
140 ただし、ハムスターでは、クリソタイルと比較して、RCF1 ばく露では、肺組織の線維化は  
141 少ないが、一方、胸膜の線維化は進行した<sup>5,8,12)</sup>。

142 ・Fischer344 ラットとシリアンゴールデンハムスターに 46 mg/m<sup>3</sup> (300 WHO f/cm<sup>3</sup>, 32%が非  
143 繊維状物質である) の RCF1 を 12 週間吸入ばく露 (4 時間/日、5 日/週) して線維化を検

144 討した。ハムスターの胸膜には中皮細胞増殖を伴うコラーゲンの沈着が増加したが、ラッ  
 145 トでは認められなかった<sup>5)</sup>。

146

147 **経口投与**

148 調査した範囲内では、報告は得られていない。

149

150 **[神経毒性]**

151 リフラクトリーセラミックファイバーによる動物実験での健康影響の中で、中枢、末梢  
 152 神経系の影響は報告されていない。

153

154 オ 生殖・発生毒性

155 **吸入ばく露**

156 ・調査した範囲内では、報告は得られていない。

157

158 **経口投与/経皮投与/その他の経路等**

159 ・調査した範囲内では、報告は得られていない。

160

161 カ 遺伝毒性 (変異原性)

162 ・遺伝毒性で代表的な試験である突然変異復帰試験の報告は得られなかったが、染色体異常  
 163 試験や小核試験 (*in vitro*) のいずれの試験でも複数の報告で陽性であった。成虫と幼虫  
 164 ショウジョウバエに RCF を与えた *in vivo* 試験では異数性が陽性となったが、用量-反応  
 165 関係は存在しなかった。報告された小核試験はすべて陽性の結果を与えた<sup>5)</sup>。従って、RCF  
 166 は遺伝毒性を有すると考えられる。繊維状物質による遺伝毒性発現のメカニズムとして、  
 167 炎症性細胞から持続的かつ長期にわたって発生する活性酸素種 (ROS) が DNA 傷害に重要  
 168 な役割を担うと考えられ、遺伝毒性は一次的(primary)ではなく、二次的(secondary)なも  
 169 のとみなすことができる<sup>26, 34)</sup>。

170

171

| 試験方法        |         | 使用細胞種・動物種   | 結果 |
|-------------|---------|---|----|
| In<br>Vitro | 染色体異常試験 | ヒト胎児の肺細胞伝毒性を認めること、セラミックファイバーには、8-ヒドロキシデオキシグアニン<br>1.0 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ (RF1, RF2, RF3) | +  |
|             |         | ヒト肺胞上皮細胞 (A549細胞) 40 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$  | +  |
|             | 小核試験    | ヒト羊膜細胞 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$  | +  |
|             |         | シリアンハムスター 胎児細胞 0.5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$  | +  |
|             |         | シリアンハムスター 胎児細胞 10 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$   | +  |
|             |         | チャイニーズハムスター 卵巣細胞5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$<br>(RCF1-4)   | +  |

|                             |  |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|
|                             | DNA付加体検出試験                                   | マロンジアルデヒド修飾DNA付加体<br>ネズミチフス菌TA-104 40 $\mu$ g/mL (RCF1)   | + |
|                             | 遺伝子突然変異試験                                    | AL細胞：hprt遺伝子座位 40 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> (RCF1)<br>AL細胞：SI遺伝子座位<br>20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> (RCF1) | - |
|                             | DNA損傷、DNA修復、DNA鎖間の共有結合（インターストランドクロスリンク）の誘導試験 | ヒトA549細胞（肺胞上皮細胞）<br>40 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> (RF1、RF2、RF3)  | + |
|                             | DNA損傷試験<br>-8OHdG-                           | J744細胞（マウス網内肉腫細胞）<br>27 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>   | - |
| In vivo<br>昆虫<br>経口試験（混餌試験） | 染色体異常試験<br>-異数性-                             | シヨウジョウバエの成虫雌<br>25 mg/mL : RCF1, 2, 3, 4  | + |
|                             |  | シヨウジョウバエの幼虫<br>250 mg/bottle : RCF1, 3  | + |
|                             |  | シヨウジョウバエの幼虫<br>250 mg/bottle : RCF2, 4  | - |

- : 陰性 + : 陽性

172

173

#### 174 発がん性に関わる試験

175 繊維状物質の発がん性に係わる要因として、溶解性や肺内滞留性があげられる。

##### 176 1) 溶解性試験<sup>5)</sup>

177 ・溶解性試験とは、繊維が溶液中に溶出する速度を測定する試験であり、手法としては、繊維をフィルターで固定し、生理食塩液などの流水を通して、溶出した繊維成分を算出する。  
178 溶解性を示す指標は、溶解速度係数 ( $K_{dis}$ ) (ng/cm<sup>2</sup>/h) であり、数値が大きいほど、繊維  
179 が溶解しやすいことを意味する。下表は、繊維の溶解性試験と短期吸入試験の滞留性、長  
180 期吸入試験の線維化や腫瘍形成の関係を示している。溶解性が低いほど長期吸入試験では  
181 腫瘍形成を引き起こしやすい。セラミックファイバーの溶解性は、石綿と他の人造鉱物繊維  
182 (MMVF) の間ではあるが、石綿にほぼ近い値である。

184

##### 185 2) 肺内滞留性試験（繊維の肺内クリアランス）<sup>5)</sup>

186 ・肺内滞留性試験は、通常短期（5日間）の吸入ばく露試験による20  $\mu$ m以上の長さの繊維  
187 の肺内滞留性を測定する試験であり、繊維本数が半減する日数（半減期）を用いて表す。  
188 表に示すように、アスベストのような半減期の長い繊維は、長期吸入ばく露試験での肺の  
189 線維化、腫瘍を誘発する、一方、スラグウールやHTストーンファイバーのように半減期  
190 が短い繊維では、肺内病変を認めていない。セラミックファイバーは、アスベストほどで  
191 はないが半減期も長く、長期の吸入試験では線維化や腫瘍を誘発している。また、特記す  
192 べきことは、長期吸入試験において線維化を引き起こした繊維のみから腫瘍が発生してい  
193 る。

194

195

196

197  
198  
199

表 繊維の溶解性、滞留性と肺毒性<sup>5)</sup>

| 繊維                       | 溶解性試験            | 短期吸入試験における<br>20 μm 以上の繊維<br>の滞留性 | 長期吸入試験 |     |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------|-----|
|                          | K <sub>dis</sub> | 半減期 (日)                           | 線維化    | 腫瘍  |
| Amosite                  | <1               | 418                               | +      | +   |
| Crocidolite              | <1               | 817                               | +      | +   |
| E Glass wool             | 9 (7)            | 79                                | +      | +   |
| Ceramic fiber<br>(RCF1a) | 3                | 55                                | +      | +   |
| 475 Glass wool           | 12 (13)          | 49                                | +      | +/- |
| Rockwool                 | 20 (72)          | 91                                | +      | -   |
| 901 Glass wool           | 300              | 37                                | -      | -   |
| Hybrid fibre             | 990              | 9.8                               | -      | -   |
| Glass wool               | 100 (25)         | 9                                 | -      | -   |
| Slag wool                | 400 (459)        | 9                                 | -      | -   |
| HT stone wool            | 59 (620)         | 6                                 | -      | -   |

200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216

キ 発がん性

吸入ばく露

ラット

・12週齢の SPF WistarAF/HAN ラット (性不詳) にセラミックファイバー (アルミナシリケートガラス: 繊維の特定はされていない) の全身吸入ばく露 (吸入性粉じん 10.0 ± 4.8 mg/m<sup>3</sup>, 総粉じん 9.6 ± 8.4 mg/m<sup>3</sup>, 95 WHO f/cc) を7時間/日、5日/週、12ヵ月間実施した。40匹の非ばく露ラットを対照群として用いた。ばく露群と対照群の間には生存時間に有意な差は無かった。セラミックファイバーにばく露された動物には48匹中8例の肺腫瘍 (腺腫1例、癌3例、悪性組織球腫4例) がみられたが、対照群には肺腫瘍はみられなかった。肺以外では、ばく露群で8例に良性腫瘍、1例の腹膜の中皮腫を含む8例に悪性の腫瘍 (臓器が記載されていない) が認められた<sup>5)</sup>。

RCF1~4

・1群140匹の離乳した雄 Fischer 344 ラットに4種類のセラミックファイバー (RCF1、RCF2、RCF3、RCF4) をそれぞれ 30 mg/m<sup>3</sup> (最大耐量\*<sup>注</sup>) の重量濃度 (RCF1:187 WHO f/cm<sup>3</sup>, RCF2:220 WHO f/cm<sup>3</sup>, RCF3:182 WHO f/cm<sup>3</sup>, RCF4:153 WHO f/cm<sup>3</sup>) で2年間 (6時間/日、5日/週)

217 の吸入ばく露試験を行った。ラットは、ばく露終了後に生存率が約 20%となるまで非ばく  
218 露状態にし、約 30 ヶ月後に剖検を行った。3 - 6 匹のラットをばく露 3、6、9、12、18、  
219 24 ヶ月に剖検して肺障害の進展と肺への RCF 負荷を調べた。肺負荷は急速に増加し、12  
220 カ月で一定となった。24 カ月で全ての RCF ばく露の肺負荷は  $2.6 - 9.6 \times 10^5$  fibres/mg  
221 乾燥肺重量となった。ばく露に関連した障害は肺に限定されていた。全ての RCF ばく露群  
222 でマクロファージ浸潤、近位肺胞の細気管支化、微小肉芽腫の形成が 3 ヶ月ばく露で、間  
223 質性線維化が 6 ヶ月ばく露でみられた。これらの障害は 12-15 ヶ月で進展した。極めて少  
224 量の巣状胸膜線維化が 9 ヶ月でみられ、試験終了時に軽度のレベルに進展した。ばく露に  
225 関連した肺の腫瘍（細気管支—肺胞上皮腺腫と癌を合わせた発生率）は全ての RCF でみら  
226 れた（対照群：2/120 例、RCF1：16/123、RCF2：9/121、RCF3：19/121、RCF4：4/118）。胸膜中  
227 皮腫は RCF1：2 例、RCF2：3 例、RCF3：2 例、RCF4：1 例であった。クリソタイルばく露ラット  
228 （陽性対照群）では肺腫瘍の発生率は 13/69 例（18.8%）、中皮腫は 1 例であった。本研究  
229 の結果は、4 種の RCF には最大耐量のばく露で発がん性があることを示した<sup>8)</sup>。なお、\*  
230 注：著者らは、最大耐量  $30 \text{ mg/m}^3$  を、同一研究室で実施した 28 日間吸入ばく露試験の用  
231 量—反応関係のデータから推定した。

232 ・カオリンベースのセラミックファイバー(RCF1)を 1 群 140 匹の離乳した雄 Fischer 344 ラ  
233 ットに長期鼻部吸入ばく露した試験（24 ヶ月、6 時間/日、5 日/週）を行った。ばく露濃  
234 度はフィルターを通した清浄空気（対照）、3、9、 $16 \text{ mg/m}^3$ （約 26、75、120 WHO fibers/cm<sup>3</sup>）  
235 であった。ラットは、ばく露終了後に生存率が約 20%となるまで非ばく露状態にし、約  
236 30 ヶ月後に剖検を行った。3 - 6 匹のラットをばく露 3、6、9、12、18、24 ヶ月に剖検  
237 して肺障害の進展と肺への RCF 負荷を調べた。繊維の肺負荷の用量に関連した増加が観察  
238 され、24 ヶ月後では  $5.6 \times 10^4 \sim 27.8 \times 10^4 \text{ f/mg}$  乾燥肺重量となった。肺絶対重量と相  
239 対重量の増加が認められた。全てのばく露群で軽度—中程度のマクロファージ浸潤、近位  
240 肺胞の細気管支化、微小な肉芽腫形成が 12 ヶ月ばく露の後で生じた。また、間質性線維  
241 化と巣状胸膜線維化が 12 ヶ月後の 9 と  $16 \text{ mg/m}^3$  群でみられた。細気管支—肺胞上皮腺腫  
242 と癌は全ての群にみられ（対照群：1/129、 $3 \text{ mg/m}^3$  群：2/123、 $9 \text{ mg/m}^3$  群：5/127、 $16 \text{ mg/m}^3$   
243 群：2/124）、いずれの群の発生率も雄 F344 ラットで報告されている範囲内にあり、これ  
244 らの濃度では肺腫瘍の有意な増加がなかったとしている。これに対し、 $9 \text{ mg/m}^3$  群に胸膜  
245 中皮腫が 1 例みられ、ばく露による発生であると考察している。著者らは、前項の  $30 \text{ mg/m}^3$   
246 の濃度での吸入試験の報告<sup>8)</sup>の結果と合わせて、肺腫瘍の用量—反応関係は曲線が急勾配  
247 であるが、中皮腫はそれほど急ではないことを示唆した<sup>9)</sup>。

248 IARC Working group は、RCF1 の粒子成分が多いことが炎症とその後の発がん反応に影  
249 響を及ぼしたかもしれないと述べているが、この影響の程度を定量的に評価することは困  
250 難であるとしている<sup>5)</sup>。

251 ・2 群 140 匹の離乳した雄ゴールデンハムスターに、HEPA フィルターを通した清浄空気また  
252 は大きさをそろえた RCF  $30 \text{ mg/m}^3$ （WHO fiber：215 f/cm<sup>3</sup>）を 6 時間/日、5 日/週、18 ヶ  
253 月間鼻部吸入ばく露した。その後ばく露を中止し、生存率が 20%になるまで観察した（20 ヶ  
254 月）。陽性対照群として 80 匹のゴールデンハムスターに  $10 \text{ mg/m}^3$  のクリソタイルアスベス



トをばく露した。3匹のハムスターを3、6、9、12カ月で取り出し、18カ月までばく露を中止し、回復させた。RCF ばく露によって3カ月でマクロファージ浸潤、肺胞の細気管支化、微小肉芽腫の形成、6カ月で間質性線維化と巣状の胸膜線維化が認められ、12カ月まで肺障害がさらに進行したが、その後は一定となった。胸膜の線維化は試験終了まで進行した。回復群では、ばく露終了後にみられた肺と胸膜の障害は進行しなかった。RCF にばく露されたハムスターでは肺腫瘍はみられなかったが、胸膜中皮腫が41% (42/102) で認められた。クリソタイルアスベストの陽性対照群では肺にも胸膜にも腫瘍は観察されなかったが、より重篤な線維化がみられた<sup>12)</sup>。対照群ハムスターの肺や胸膜に腫瘍の発生はみられなかった。

264

## 265 Fibrefrac

### 266 吸入ばく露

- 267 • Fibrefrax を Osborne-Mendel 雌ラットに 10.8 mg/m<sup>3</sup> (幾何平均径 0.9 μm、幾何平均長さ  
268 25 μm、10 ミクロン以上の長さの繊維 88 f/cm<sup>3</sup>) の重量濃度にて2年間 (1日6時間、週  
269 5日) の鼻部吸入ばく露試験を行ったが、肺腫瘍 (0/55、非ばく露群では 0/59) は認めら  
270 れなかった<sup>40)</sup>。
- 271 • Fibrefrax を一群 70 匹の雄シリアンゴールデンハムスターに 10.8 mg/m<sup>3</sup> (200 f/cm<sup>3</sup>) に  
272 て2年間の鼻部吸入ばく露を行った試験では、肺腫瘍 (1/70、非ばく露群では 1/58) に統  
273 計学的に有意な増加は認められなかった<sup>40)</sup>。

### 274 気管内注入試験

- 275 • Fibrefrax を雌 Osborne-Mendel ラットに1回 2mg を毎週1回、5週間にわたり合計 10mg  
276 を気管内注入し、寿命まで観察し、病理学的検討を行った。対照群には生理食塩液を注入  
277 した。Fibrefrax による気管支肺胞化生が 22 匹中 6 例にみられたが、肺腫瘍は 1 例も認め  
278 られなかった。一方、UICC クロシドライトでは、8% (25 匹中 2 匹) に気管支肺胞腫瘍  
279 (broncho-alveolar tumor) が認められた<sup>40)</sup>。
- 280 • 1 群 25 匹の雄シリアンゴールデンハムスター100日齢に 2mg の fibrefrax を毎週1回、5  
281 週間にわたり、合計 10 mg を気管内注入し、寿命まで観察し、病理学的検討を行った。対  
282 照群には生理食塩液を注入した。セラミックファイバーや対照群 (生理食塩液注入) では  
283 肺腫瘍は認められなかった (0/25) が、UICC クロシドライトで処理した 27 匹のハムスター  
284 のうち、27 匹中 20 例に細気管支—肺胞腫瘍が認められ、その 20 例の腫瘍のうち、13 匹は  
285 良性、7 匹は悪性であった<sup>40)</sup>。

286

## 287 経口投与/経皮投与・その他の経路等

### 288 胸腔内注入試験

- 289 • 一群 31-36 匹の雌雄 Wistar 系ラット 13 週齢に 20 mg の種々の繊維を単回胸腔内投与した  
290 実験では、refractory ceramic fiber (繊維の特定はできない) を投与した動物の 9.7%  
291 (3/31) に胸膜中皮腫が認められた。一方、クリソタイルを注入したラットでは、64%  
292 (23/36) に胸膜中皮腫が認められた<sup>42)</sup>。

293 ・ 雌雄とも 1 群 24 匹の Wister 由来の Alpk:AP ラット 8 週齢に 2 種類のアルミナシリカ繊維  
 294 (A 繊維;カオリンファイバー、直径 3 μm 以下が 66%、長さ 10 μm 以上が 80%、B 繊維;アル  
 295 ミナシリケートファイバー、直径 3 μm 以下が 92%、長さ 10 μm 以上が 46%) 20mg を単回胸  
 296 腔内投与した。A 繊維では胸膜腫瘍は認められなかったが、B 繊維では、胸膜または腹腔に  
 297 悪性中皮腫が 6.3% (3/48) 認められた。クリソタイル A では 14.5% (7/48) に胸膜腫瘍を認  
 298 めた<sup>43)</sup>。

299 腹腔内注入試験

300 ・ 1 群 32 匹の Wistar ラットに 25mg の RCF (約 90%が長さ 3 μm 以下で直径が 0.3 μm 以下)  
 301 を単回腹腔内注入した。観察期間は不明であるが、RCF 注入群では 9.4%(3/32)、対照群 (生  
 302 理食塩液注入) では 7% (2/29) に腹膜腫瘍が認められた<sup>45)</sup>。

303 ・ 50 匹の雌 Wistar ラット 8 週齢に Fiberfrax (計 45mg、長さ 8.3 μm、直径 0.91 μm) と Manville  
 304 refractory ceramic fiber wool (繊維の特定ができない。計 75mg、長さ 6.93 μm、直径  
 305 1.1 μm)、二酸化チタン (計 100mg、P25 Degussa 社製) を週 1 回で 5 週間注入し、28 ヶ  
 306 月後に病理学的検討を行った。Fiberfrax で 68% (32/47)、Manville refractory ceramic  
 307 fiber wool 22% (12/54)、二酸化チタン 9.4% (5/53)、対照群 (生理食塩液 2 ml) (2/102)  
 308 に肉眼的に腹部腫瘍を認めた<sup>41)</sup>。IARC 作業部会委員会はこの研究で病理組織学的検索が  
 309 実施されたかどうか不明であるとしている<sup>5)</sup>。

310 ・ 1 群 25 匹の雌 Osborne-Mendel ラット 100 日齢に Fiberfrax 25 mg を単回腹腔内投与し、  
 311 寿命まで観察した。腹膜中皮腫は、Fiberfrax 注入群で 83% (19/23 ; 1 匹の線維肉腫を含  
 312 む) に認められたが、生理食塩液注入の非ばく露群では認められなかった (0/25)<sup>40)</sup>。

313 ・ 1 群 18-24 匹の Wistar ラット 12 週齢に RCF1、RCF2、RCF4 (長さ 5 μm 以上の繊維が 10<sup>9</sup>  
 314 繊維に相当する重量 (RCF1 計 110mg ; RCF2 計 188mg ; RCF4 計 90mg)) を 2 日に分けて腹腔  
 315 内注入し、寿命まで観察した。肉眼的な中皮腫の発生率は、RCF1 では 88% (21/24)、RCF2  
 316 では 72 % (13/18)、RCF4 では 0% (0/22) であった<sup>44)</sup>。

317  
 318 (2) ヒトへの影響 (疫学調査及び事例)

319 ア 急性毒性

320 調査した範囲内では、報告は得られていない。

321

322 イ 刺激性及び腐食性

323 ・ ヨーロッパの 7 工場のセラミックファイバー製造作業員 628 人に実施された横断調査に  
 324 おいて、吸入繊維濃度が 0.2 繊維/cc 以下で非喫煙者を対照として、年齢、喫煙、性に  
 325 ついて調整後のオッズ比をみると (下表参照)、眼、皮膚の刺激症状では、ばく露濃度が  
 326 増加するとオッズ比が有意に増加した<sup>26)</sup>。呼吸器への刺激性として、喘鳴や息切れにつ  
 327 いてもばく露濃度の増加とともに増加する傾向が認められた。乾性咳嗽や鼻閉につい  
 328 てもオッズ比の有意な増加がみられたが、ばく露濃度とともに増加する傾向は見られなかつ  
 329 た<sup>26)</sup>。

|  |  |                 |  |
|--|--|-----------------|--|
|  |  | 吸入性繊維濃度 (繊維/cc) |  |
|--|--|-----------------|--|

| 症状     | 有症率<br>(%) | 0.2-0.6 |           | >0.6 |           | P 値     |
|--------|------------|---------|-----------|------|-----------|---------|
|        |            | OR      | 95%CI     | OR   | 95%CI     |         |
| 乾性咳嗽   | 13         | 2.53    | 1.25-5.11 | 2.01 | 1.05-3.84 | <0.05   |
| 慢性気管支炎 | 12         | 1.00    | 0.48-2.09 | 1.02 | 0.54-1.93 | NS      |
| 喘鳴     | 18         | 1.14    | 0.59-2.19 | 1.42 | 0.81-2.49 | <0.0001 |
| 息切れ    | 17         | 1.26    | 0.61-2.6  | 2.66 | 1.31-5.42 | <0.05   |
| 鼻閉     | 55         | 2.06    | 1.25-3.39 | 1.23 | 0.8-1.89  | <0.05   |
| 眼刺激性   | 36         | 2.16    | 1.32-3.54 | 2.63 | 1.7-4.08  | <0.0001 |
| 皮膚刺激性  |            | 1.25    | 0.74-2.11 | 3.18 | 2.01-5.03 | <0.0001 |

330

331 ウ 感作性

332 調査した範囲内では、報告は得られていない。

333

334 エ 反復ばく露毒性（生殖・発生毒性、遺伝毒性、発がん性は除く）

335 **肺機能：**

336 ・ 米国とヨーロッパのコホート研究では、セラミックファイバーの吸入ばく露により肺機能  
337 障害が生じることが報告されている<sup>5)</sup>。アメリカのコホート研究では、736名のセラミック  
338 ファイバーの製造作業員において呼吸器症状の相対リスクは男性で2.9（95%CI、  
339 1.4-6.2）、女性で2.4（95%CI、1.1-5.3）であった。男性の作業員では、喫煙者や既喫煙  
340 者において努力肺活量（FVC）の有意な低下、喫煙者において1秒量の有意な低下を認め  
341 た。一方、女性作業員では、非喫煙者において努力肺活量（FVC）の有意な低下を認めた。  
342 ヨーロッパのコホート研究では、喫煙者と既喫煙者において、セラミックファイバーの蓄  
343 積ばく露量と気道閉塞の関連が示された。このコホートの後の検討においても、セラミック  
344 ファイバーの推定累積ばく露量と肺機能（FVCと1秒量）との間に有意な負の相関を認め  
345 た<sup>5)</sup>。

346 ・ 横断的研究によれば、RCF労働者の肺機能は繊維へのばく露の増加とともに低下するとい  
347 われている。本研究は17年間にわたって現役と退職したRCF労働者を追跡し、5243の肺  
348 機能検査の結果を収集した。累積繊維ばく露と生産年は、5つの製造部署でばく露濃度に  
349 従って分類されたが、本研究では限定的なCubic Splineモデルを開発し、年齢とともに非  
350 線形的に低下する肺機能を説明した。その結果、60 f-月/ccばく露労働者は第一回の検査  
351 で有意な機能低下を示した。検査結果を縦断的に調べると、最も高いばく露を受けた労働  
352 者は高齢者が多く、累積ばく露は年齢と交絡した。この交絡のために、対照群に対し  
353 て年齢で調整した縦断的モデルを適用した。RCFばく露による一貫した縦断的な機能低下  
354 はみられなかった。喫煙と体重及び体重増加が有意な要因であった。結論として、RCFば  
355 く露による、一貫した肺機能の低下はみられなかったが、横断的研究と縦断的研究の成果  
356 は一致していない。加齢とともに交絡し、加速度的に低下する肺機能と時間依存性の変数  
357 を考慮する必要がある<sup>36)</sup>。

358

359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396

じん肺：

- ・ 米国とヨーロッパにおけるコホート研究より、相異なる結果が報告されている。米国では、不整形陰影 ( $\geq 1.0$ ) の発症率は、セラミックファイバー吸入ばく露により有意なオッズ比の上昇を認めていない（累積ばく露量が 135 fibers  $\times$  月/cm<sup>3</sup> の作業者のじん肺のオッズ比が 4.7 (95%信頼区間 0.95-23.7)）と報告されている。10 年以上の作業者でも同様の傾向（オッズ比が 4.3 (95%信頼区間 0.9-28.3)）であった。ヨーロッパでも同様の傾向であり、累積ばく露量とじん肺には有意な関連を認めなかった。ただし、唯一関連が認められたのは、1971 年以前にばく露をされた時のみであった<sup>5)</sup>。

胸膜肥厚斑：

- ・ ヨーロッパのセラミックファイバー製造作業において胸膜肥厚斑の過度の出現を認めている<sup>5)</sup>。ただし、このような胸膜病変には、濃度依存性が認められなかった。しかし、米国の 2 つのコホート研究では、胸膜異常と潜伏期間、ばく露の累積期間に有意な関連を認めた。これらの有意性は石綿ばく露を調整後においても認められた。後に米国やヨーロッパでのコホート研究が行われ、米国の研究ではアスベストや年齢調整を行い、ばく露期間、潜伏期間、累積ばく露量と相関があり、もっともばく露の高いクラス、つまり、ばく露期間が 20 年以上、潜伏期が 20 年以上、累積ばく露量が 135 fibers/cm<sup>3</sup>-月以上では、オッズ比が各々 3.7 (95%信頼限界 1.1-11.8)、6.1 (95%信頼限界 1.9-27.1)、6.0 (95%信頼限界 1.4-33.1) であった。ヨーロッパの研究では、アスベストばく露のないセラミックファイバー作業において、胸膜病変は、潜伏期間とともに増加することを示した<sup>5)</sup>。

滞留性：

- ・ 米国とヨーロッパからそれぞれ一報ずつケースレポートが報告されている。ヨーロッパでは、セラミックファイバーの現役作業者 7 名、米国では 3 名に対して BAL を行い、BALF の繊維解析を行った。BALF の繊維濃度は 63-764 fibers/ml (ヨーロッパ) であり、大部分の繊維は、石綿小体のようにコーティングされたり、構成成分である Al や Si が溶出し欠損した繊維が認められた。同一の胸部のクリニックで行った 1992 年から 1997 年までの 1800 例の BALF 解析の review では、鋳物や製鉄業における 9 人 (0.5%) の作業者から、偽石綿小体が認められた。一方、ガラス、ロック、スラグウールの作業者では、このような小体が認められなかった。筆者は、セラミックファイバーは肺内で残留性をもち、少なくとも数ヶ月は残留し、肺胞マクロファージに作用するものと結論した。RCF 作業者の肺、肺洗浄液や痰から偏光顕微鏡で検出された含鉄小体の存在は、アスベスト小体と混同しないように注意して解釈する必要がある。

[神経毒性]

リフラクトリーセラミックファイバーによるヒトへの健康影響の中で、中枢、末梢神経への影響は報告されていない。

397 オ 生殖・発生毒性.  
398 ・調査した範囲内では、報告は得られていない。

399

400 カ 遺伝毒性  
401 ・調査した範囲内では、報告は得られていない。

402

403 キ 発がん性

404 ・米国では 1952 年から 1997 年にかけて 1 年間以上セラミックファイバー作業に従事した  
405 2 つのプラントの男性作業員 927 名を対象としたコホート研究が行われた。1950 年代の  
406 10 fibers/cm<sup>3</sup> (8-hr TWA) から 1990 年代の 1 fiber/cm<sup>3</sup> 未満の推定ばく露において、肺  
407 がんの死亡率の増加は認められなかった。肺がんによる標準化死亡比 (SMR) は、0.64  
408 (95%信頼限界 0.24-1.27) であり、中皮腫の発症は認められなかった<sup>39)</sup>。IARC Working  
409 group は、この調査では肺がん以外のがん例の観察および期待数が不明であり、コホー  
410 トの定義、観察期間、ばく露の開始やその期間も不明であること、また実施した人数が  
411 少ないので、この情報の信頼性について制約があると述べている<sup>5)</sup>。

412 ・吸入性ガラス繊維、アスベスト、RCF にばく露された労働者のコホート研究 (白人男性  
413 2,933 名) の中で症例対照研究が 45 名の肺がんと 122 名の健常な作業員を対象に行われ  
414 た。肺がんのリスクは、累積ばく露量により増加せず、むしろ低下した (0.01-1 fibre/cm<sup>3</sup>  
415 のオッズ比 0.36 (95%信頼限界 0.04-3.64)、1-40 fibre/cm<sup>3</sup> のオッズ比 0.30 (95%信頼  
416 限界 0.11-0.77))。ただし、喫煙や他の繊維のばく露による調整は行われなかった<sup>38)</sup>。  
417 IARC Working group は、症例が少数であり、かつ、多種の繊維状物質へのばく露である  
418 故に、作業場における RCF へのばく露の影響を他種の繊維状物質の影響から分離するこ  
419 とは困難であるとコメントしている<sup>5)</sup>。

420

#### 421 発がんの定量的リスク評価

422 WHO は肺がんについての労働環境のユニットリスクを  $1 \times 10^{-6}$  per fibre/L (繊維長 >  
423 5  $\mu$ m、アスペクト比 3:1) としている<sup>14)</sup>

424 勧告根拠: WHO はカナダ保健省 (Health Canada) の評価を引用してユニットリスクを設定  
425 しているが、具体的な方法は記載されていない。カナダ保健省は、雄の Fischer 344 ラッ  
426 トの長期吸入試験で観察された肺腫瘍の発生率をもとにマルチステージモデルを用いて  
427 RCF の発がん性の強さを推定している。その結果、RCF の Tumorigenic Concentration 05  
428 (TC<sub>05</sub>、腫瘍の発生を 5%増加させる気中濃度) を 110 f/ml と評価した。なお、中皮腫の  
429 発生率では TC<sub>05</sub> を計算できなかったとしている<sup>18)</sup>。

430

#### 431 発がん性分類

432 ・IARC: 2B<sup>5)</sup>

433 勧告根拠: ヒトでの証拠については、米国における RCF 労働者の死因分析による疫学研  
434 究の中間集計の報告がある。しかし、このデータからは RCF へのばく露による発がんリ

435 スクを十分に評価できないため、ヒトでの証拠は不十分とした。実験動物での証拠につ  
436 いては、適切にデザインされたラットを用いた RCF の長期吸入試験で肺腫瘍の統計学的  
437 に有意な発生増加及び少数の中皮腫の発生、また、適切にデザインされたハムスターを  
438 用いた RCF の長期吸入試験で有意な中皮腫の発生増加が示されている。また、気管内投  
439 与では、2つの研究でラットに腫瘍の発生増加が示されている。ラットとハムスターを  
440 用いた腹腔内投与では、腫瘍の発生は繊維の長さ用量に相関がみられた。これらの  
441 結果から、RCF の実験動物での発がん性の証拠は十分とした。よって、RCF のヒトに対  
442 する発がん性の総合評価をグループ 2B（ヒトに対する発がん性が疑われる）とした。

443

444 ・産衛学会：第 2 群 B（人造鉱物繊維 セラミック繊維・ガラス微細繊維）（2003：設定年）  
445 <sup>25)</sup>

446 勧告根拠：疫学研究において大きなばく露集団がないため、セラミックファイバーのば  
447 く露が肺がんや中皮腫を増加させるという証拠はない。動物ばく露試験や *in vitro* 試  
448 験の結果は、陽性であるが、疫学研究があるので優先しない。セラミックファイバーの  
449 滞留性が高いことを重要視し、第 2 群 B とした。

450

451 ・EU Annex VI：Carc. Cat. 2, Carc. 1B (Hazard Class and Category Code)<sup>20)</sup>

452 ・NTP 11<sup>th</sup>：情報なし <sup>21)</sup>

453 ・ACGIH：A2 (Suspected Human Carcinogen) <sup>15)</sup>

454 勧告根拠：RCF を動物に吸入ばく露すると肺の線維化、肺がんおよび中皮腫を発生させ  
455 る。これらの健康影響はヒトへの発がん性が確認されているアスベストに類似している。  
456 しかし、肺癌や中皮腫のリスクを正確に評価するためには現在までのヒトの RCF へのば  
457 く露は短期間すぎる。よって、A2 に分類された。

458

459 ・DFG：ⅢA2 Ceramic fibres (fibrous dust) <sup>23)</sup>

460 勧告根拠：数種のセラミックファイバーを用いた吸入ばく露試験や腹腔内注入試験にお  
461 いて、肺腫瘍や中皮腫などの腫瘍誘発を認めたことから、発がん性をもつことが考えら  
462 れる。よって、ⅢA2 に分類された。

463

464 ・EC (European Commission, SCOEL/SUM/165 (Scientific Committee on Occupational  
465 Exposure Limits for Refractory Ceramic Fibres, European Commission, Employment,  
466 Social Affairs, and Inclusion) <sup>26)</sup>：種々の研究で得られた遺伝毒性影響は二次的なも  
467 のであり、RCF は SCOEL 発がん分類 C の発がん物質、即ち、実質的な閾値の存在が支持  
468 される遺伝毒性を有する発がん物質に分類される。なお、EC SCOEL（許容濃度設定科学  
469 委員会）はリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の発がん性に関して「閾値のあ  
470 る発がん」の概念を提唱している。概要は以下の通りである：IARC は 2002 年に炎症は  
471 繊維物質の毒性発現に重要な役割を担っていること、および、いくつかの健康影響の引  
472 き金となっていることを結論づけた。炎症性細胞から遊出される活性酸素種(ROS)は DNA

473 損傷を引き起こす。また、炎症性細胞はサイトカイン、成長因子、プロテアーゼを遊出  
474 し、前がん細胞の増殖性、分化、移動に影響を与える。慢性的な炎症は癌の進展に寄与  
475 することは確立されているので、炎症が意味のある機序であると結論できる。肺の炎症  
476 は十分な粒子または繊維の用量のみで持続する故に、繊維の発がん性には基本的には閾  
477 値があると考えられる。線維状物質の毒性と発がん性のメカニズム原理が若干の総説論  
478 文で評価されている。特に、1953年にRCF生産を開始した米国の施設で働く労働者の疫  
479 学研究はこの発がん閾値説を支持した。当初、労働者は10 f/ml以上の高濃度のRCFに  
480 ばく露されていたが、ばく露開始から30年以上経過しても、さらなる肺がんの症例は  
481 報告されていない。Greimら<sup>31)</sup>は、粒子状または線維状物質の発がん性の閾値の存在を、  
482 ばく露用量の閾値（肺胞マクロファージのクリアランス能）と抗酸化性防御とDNA修復  
483 機構の側面から議論している。

484

### 485 (3) 許容濃度の設定

486 ・ACGIH TLV-TWA：0.2 f/cc、吸入性繊維として（2001：設定年）<sup>15)</sup>

487 勧告根拠：RCFは1970年代から普及されてきたにすぎず、ヒトへのばく露は比較的短い。  
488 疫学的報告に関して、悪性疾患や肺の線維化を評価するためには、潜伏期間が20-30年  
489 必要である。これらの繊維の長期ばく露については、観察期間が短く、ばく露された集  
490 団での評価は十分ではない。

491 ラットへの長期のばく露では、肺の線維化、胸膜肥厚および肺がんと中皮腫が誘発され  
492 ることが示された。疫学的な研究は進んでいない。RCFにばく露されるほとんどの労働  
493 者のばく露期間が短いため、現在の研究結果から悪性腫瘍や線維化の発生増加について  
494 予測することは非現実的である。しかし胸膜肥厚の潜伏期間は短く、RCFの製造工程の  
495 労働者に発生が認められている。加えて、喫煙している労働者ではRCFばく露と肺機能  
496 の変化の関連が認められている。

497 RCFは他のSVFsよりも溶解性が低く（残留性が高い）、RCFは主に吸入可能なサイズの繊  
498 維であることから、これらの観察は難しい問題をはらんでいる。以上のことから、RCF  
499 の毒性は、他のSVFsとアスベストとの中間に位置すると考えられ、さらにはヒトへの毒  
500 性は、アスベストに近いものと考えられる。したがって、RCFのTLV-TWAは他のSVFsよ  
501 り低く、ヒト発がん物質の疑い（A2）を付した0.2f/ccと設定する。利用できるデータ  
502 は乏しいが、0.2f/ccはばく露を受ける個人を発がんおよび非発がん性の健康影響から  
503 十分に保護するものと考えられる。

504

505 ・日本産業衛生学会：設定なし

506

507 ・NIOSH：週40時間、1日10時間の労働で0.5 f/cm<sup>3</sup> 値を勧告<sup>27)</sup>

508

509 ・DFG MAK：設定なし<sup>6)</sup>

510

511 ・UK : 1 fibre/millilitre、5 mg/m<sup>3</sup> <sup>24)</sup>

512

513 ・その他の国のリフラクトリーセラミックファイバーの職業性ばく露限界値(OEL)は下記  
514 のように要約される <sup>26)</sup>。

| 国名       | OEL (f/ml) | コメント                  |
|----------|------------|-----------------------|
| オーストラリア  | 0.5        |                       |
| オーストリア   | 0.5        |                       |
| カナダ      | 0.2 - 1.0  | 状態による                 |
| ベルギー     | 0.5        |                       |
| デンマーク    | 1.0        |                       |
| フランス     | 0.1        | リスクアセスメントに準拠          |
| ドイツ      | 0.1        | 耐用濃度                  |
| オランダ     | 1.0        | LOEL 25 f/ml, AF 25   |
| ニュージーランド | 1.0        |                       |
| ノルウェー    | 0.1        |                       |
| ポーランド    | 0.5        | 0.5 f/ml for RCF/MMMF |
| スウェーデン   | 1.0        |                       |
| 英国       | 1.0        |                       |
| ACGIH    | 0.2        | 理由不明                  |
| NIOSH    | 0.5        | 0.25 f/ml アクション濃度     |

515

516

#### 517 引用文献

518 1) IPCS: 国際化学物質安全性カード(ICSC)日本語 ICSC 番号 0123 (1999 年)

519 2) 化学工業日報社: 17510 の化学商品 (2010 年)

520 3) 経済産業省: 化学物質の製造・輸入量に関する実態調査(平成 20 年実績)結果報告

521 4) 中央労働災害防止協会: 平成 18 年度石綿代替繊維の労働衛生対策に係る報告書 (人造鉍  
522 物繊維の労働衛生対策に係る調査・検討結果報告書(2007))

523 5) International Agency for Research on Cancer (IARC) (2002): IARC Monographs on the  
524 evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol. 81: Man-made vitreous fibers. Lyon,  
525 IARC.

526 6) Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): List of MAK and BAT values. (2009)

527 7) National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH): Registry of Toxic  
528 Effects of Chemical Substances (RTECS) (CD 版(2010))

529 8) Mast RW et al. Studies on the chronic toxicity (inhalation) of four types of refractory  
530 ceramic fiber in male Fischer 344 rats. Inhalation Toxicology 1995; 7: 425-467.

531 9) Mast RW, McConnell EE, Hestberg TW, Chavalier I, Kotin P, Thevennaz DM, Bernstein  
532 DM, Glass LR, Miller W, Anderson R. Multiple-dose chronic inhalation toxicity study



- 533 of size-separated kaolin refractory ceramic fiber in male Fischer 344 rats.  
534 Inhalation Toxicology 1995; 7: 469-502.
- 535 10) Mast RW, Maxim LD, Walker AM. Refractory ceramic fiber: Toxicology, epidemiology,  
536 and risk analyses—a review. Inhalation Toxicology 2000; 12: 359-399.
- 537 11) Mast RW, Yu CP, Oberdörster G, McConnell EE, Utell M. A retrospective review of the  
538 carcinogenicity of refractory ceramic fiber in two chronic Fischer 344 rat inhalation  
539 studies: An assessment of the MTD and implication for risk assessment. Inhalation  
540 Toxicology 2000; 12: 1141 - 1172.
- 541 12) McConnell EE, Mast RW, Hesterberg TW, Chevalier I, Kotin P, Bernstein DM, Thevennaz  
542 P. Chronic inhalation toxicity of a kaolin-based refractory ceramic fiber in Syrian  
543 golden hamsters. Inhalation Toxicology 1995; 7: 503-532.
- 544 13) Morimoto Y, Tsuda T, Yamato H, Oyabu T, Higashi T, Tanaka I, Kasai T, Ishimatu S,  
545 Hori H, Kido M. Comparison of gene expression of cytokines mRNA in lungs of rats  
546 induced by intratracheal instillation and inhalation of mineral fibers. Inhalation  
547 Toxicology 2001; 13: 589-601.
- 548 14) WHO “Air Quality Guidelines for Europe : Second Edition” , (2000)  
549 (<http://www.euro.who.int/document/e71922.pdf>)
- 550 15) American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) : Synthetic  
551 Vitreous Fibers. In: Documentation of the Threshold Limit Values and Biological  
552 Exposure Indices for Synthetic vitreous fibres. (2001) .
- 553 16) 石綿代替品の有害性に係わる文献調査報告書 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析  
554 センター (2004)
- 555 17) WHO “Air Quality Guidelines for Europe: Second Edition” (2000)
- 556 18) Health Canada “Canadian Environmental Protection Act, Priority Substances List.  
557 Supporting Documentation: Health-based tolerable daily intakes/concentrations and  
558 tumourigenic doses/concentrations for priority substances” , (1996)  
559 (<http://www.tera.org/iter/HCPSSL1supportdoc.pdf>)
- 560 19) (社) 日本産業衛生学会 : 許容濃度の勧告、産業衛生学雑誌 54 卷 5 号 (2012) 194 - 224.
- 561 20) European Commission Joint Research Centre : Details on Substances Classified in Annex  
562 VI to Regulation (EC) No 1272/2008  
563 (<http://tcsweb3.jrc.it/classification-labelling/clp/>)
- 564 21) National Institute of Health: Carcinogens Listed in NTP Eleventh Report  
565 (<http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm?objectid=32BA9724-F1F6-975E-7FCE50709CB4C932>)
- 566 22) ACGIH : TLVs and BELs Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for  
567 Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. 2012. ACGIH,  
568 Cincinnati, OH, USA.
- 569 23) DFG : Occupational Toxicants Critical Data Evaluation for MAK Values and  
570 Classification of Carcinogens” Vol. 8, 141-338.(1997).

- 571 [http://www.mrw.interscience.wiley.com/makbat/makbat\\_chemicals\\_fs.html](http://www.mrw.interscience.wiley.com/makbat/makbat_chemicals_fs.html))
- 572 24) UK : EH40/2005 Table-1:List of WEL (as consolidated with amendments Oct. ' 07)
- 573 <http://www.hse.gov.uk/coshh/table1.pdf>)
- 574 25) (社) 日本産業衛生学会 : 許容濃度の提案理由書 人造鉱物繊維、産業衛生学雑誌 45 卷
- 575 178-182 (2003)
- 576 26) Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for
- 577 Refractory Ceramic Fibres. European Commission, Employment, Social Affairs and
- 578 Inclusion, SCOEL/SUM/165, September 2011.
- 579 27) National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Occupational exposure
- 580 to refractory ceramic fibers. DHHS (NIOSH) Publication No. 2006-123. 2006.
- 581 28) Baan R, Grosse Y. Man-made mineral (vitreous) fibers: evaluations of cancer hazards
- 582 by the IARC Monograph Programme. Mutation Res 2004; 553: 43 - 58.
- 583 29) Cavalio D, Campopiano A, Caradinali G, Casciardi S, De Simone P, Kavacs D, Permiconi
- 584 B, Spagnoli G, Ursini C, Canizza C. Cytotoxic and oxidative effects induced by man-made
- 585 vitreous fibres (MMVFs) in human mesothelial cell line. Toxicology 2004; 201: 219
- 586 - 229.
- 587 30) DeVisser K, Korets L, Voussens I. De novo carcinogenesis promoted by chronic
- 588 inflammation is B lymphocyte dependent. Cancer Cell 2005; 7: 411 - 423.
- 589 31) Greim H, Borm PH, Schins R, Donaldson K, Driscoll K, Hsasrtwig A, Kuempel E, Oberdörster
- 590 G, Speit G. Toxicity of fibres and particles. Report of the workshop held in Munich,
- 591 Germany, 26 - 27 October 2000. Inhalation Toxicology 2001; 13: 737 - 754.
- 592 32) LeMasters GK, Lockey JE, Yin JH, Levin LS, McKay RT, Rice CH. Mortality of workers
- 593 occupationally exposed to refractory ceramic fiber. J Occup Environ Med 2003; 45:
- 594 440 - 450.
- 595 33) Lockey JE, LeMasters GK, Levin L, Rice C, Yin J, Reutman S, Papes D. A longitudinal
- 596 study of chest radiographic changes of workers in the refractory ceramic fiber
- 597 industry. CHEST 2002; 121: 2044 - 2051. Workplace monitoring of occupational exposure
- 598 to refractory ceramic fibers - A 17-year retrospective. Inhalation Toxicology 2008;
- 599 20: 289 - 309.
- 600 34) Schins RPF. Mechanism of genotoxicity of particles and fibers. Inhalation Toxicology
- 601 2002; 14: 57 - 78.
- 602 35) Turim J, Brown RC. A dose-response model for refractory ceramic fibers. Inhalation
- 603 Toxicology 2003; 15: 1103 - 1118.
- 604 36) McKay RT, LeMasters GK, Hilbert TJ, Levin LS, Rice CH, Borton EK, Lockey JE. A long
- 605 term study of pulmonary function among US refractory ceramic fiber workers. J Occup
- 606 Environ Med 2011; 68: 89 - 95.
- 607 37) Health Council of the Netherlands: Refractory ceramic fibres. Evaluation of the
- 608 carcinogenicity and genotoxicity. Subcommittee on the Classification of Carcinogenic

609 Substances of the Dutch Expert Committee on Occupational Safety, a Committee of the  
610 Health Council of the Netherlands. No. 2011/29, The Hague, November 15, 2011.

611 38) Chiazzze LJ, Watkins DK, Fryar C. Historical cohort mortality study of a continuous  
612 filament fiberglass manufacturing plant. 1. White men. *J Occup Environ Med* 1997; 39:  
613 432 - 441.

614 39) Walker AM, Maxim LD, Utell M. Risk analysis for mortality from respiratory tumors  
615 in a cohort of refractory ceramic fiber workers. *Regul Toxicol Pharmacol* 2002; 35:  
616 95 - 104.

617 40) Smith DM, Ortiz LW, Archuleta RF, Johnson NF. Long-term health effects in hamsters  
618 and rats exposed chronically to man-made vitreous fibres. *Ann Occup Hyg* 1987; 31:  
619 731-754.

620 41) Pott F, Ziem U, Reiffer F-J, Huth F, Ernst H, Mohr U. Carcinogenicity studies on fibers,  
621 metal compounds, and some other dusts in rats. *Exp Pathol* 1987; 82: 129 - 152.

622 42) Wagner JC, Berry G, Timbrell V. Mesothelioma in rats after inoculation with asbestos  
623 and other materials. *Br J Cancer* 1973; 28: 173 - 185.

624 43) Pigott GH, Ismael J. The effect of intrapleural injections of alumina and  
625 aluminosilicate (ceramic) fibers. *Int J Exp Pathol* 1992; 73: 137 - 146.

626 44) Miller BG, Searl A, Davis JMG, Donaldson K, Cullen RT, Bolton RE, Buchanan D, Soutar  
627 CA. Influence of the fibre length, dissolution and biopersistence on the production  
628 of mesothelioma in the rat peritoneal cavity. *Ann Occup Hyg* 1999; 43: 155 - 166.

629 45) Davis JMG, Addison J, Bolton RE, Donaldson K, Jones AD, Wright A. The pathogenic  
630 effects of fibrous ceramic aluminum silicate glass administered to rats by inhalation  
631 or peritoneal injection. In: *Biological Effects of Man-made Fibres (Proceedings of*  
632 *WHO/IARC Conference)*, Vol. 2, Copenhagen, WHO, pp. 303 - 322.

633

634

## ばく露作業報告集計表(リフラクトリーセラミックファイバー)

別添 3

| 作業の種類                  | 用途      |                |               |                 |             |                   |                       |                    |                |             |             |        | 事業場数※ | 作業数 | 年間製造・取扱い量 |              |            |              |                |          | 作業1回当たりの製造・取扱い量 |                       |              | 対象物等の物理的性状 |            |                |                  |     | 対象物等の温度 |            |             |              |               |         | 一日当たりの作業時間 |             |             |             |             |        | ばく露作業従事者数 |            |             |        | 発散抑制措置の状況(2つまで複数回答可) |         |           |         |      |
|------------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|--------|-------|-----|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------|-----|---------|------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|--------|----------------------|---------|-----------|---------|------|
|                        | ①対象物の製造 | ②他の製剤等の原料として使用 | ③触媒又は添加剤として使用 | ④溶剤、希釈又は溶媒として使用 | ⑤洗浄を目的とした使用 | ⑥表面処理又は防錆を目的とした使用 | ⑦顔料、染料、塗料又は印刷インキとして使用 | ⑧除草、殺菌、剥離等を目的とした使用 | ⑨試験分析用の試薬として使用 | ⑩接着を目的とした使用 | ⑪建材の原料として使用 | ⑫その他   |       |     | ①500kg未満  | ②500kg以上1t未満 | ③1t以上10t未満 | ④10t以上100t未満 | ⑤100t以上1000t未満 | ⑥1000t以上 | ①1kg未満又は1l未満    | ②1kg以上1t未満又は1l以上1kl未満 | ③1t以上又は1kl以上 | ①ペレット状の固体  | ②結晶又は粒状の固体 | ③微細・軽量パウダー状の固体 | ④液体(練粉、液状混合物を含む) | ⑤気体 | ①0℃未満   | ②0℃以上25℃未満 | ③25℃以上50℃未満 | ④50℃以上100℃未満 | ⑤100℃以上150℃未満 | ⑥150℃以上 | ①15分未満     | ②15分以上30分未満 | ③30分以上1時間未満 | ④1時間以上3時間未満 | ⑤3時間以上5時間未満 | ⑥5時間以上 | ①5人未満     | ②5人以上10人未満 | ③10人以上20人未満 | ④20人以上 | ①密閉化設備               | ②局所排気装置 | ③ブース・シュール | ④全体換気装置 | ⑤その他 |
|                        |         |                |               |                 |             |                   |                       |                    |                |             |             |        |       |     |           |              |            |              |                |          |                 |                       |              |            |            |                |                  |     |         |            |             |              |               |         |            |             |             |             |             |        |           |            |             |        |                      |         |           |         |      |
| 31 掻き落とし、剥離又は回収の作業     |         |                |               |                 |             |                   |                       |                    | 3              | 1           | 11          | 11     | 15    | 1   | 5         | 7            | 2          |              | 1              | 13       | 1               | 2                     | 8            | 5          |            |                | 11               | 4   |         |            |             | 5            | 5             | 2       |            | 3           | 10          | 4           |             | 1      |           | 2          |             | 2      | 9                    |         |           |         |      |
| 32 乾燥の作業               | 1       | 5              |               |                 |             |                   |                       |                    |                |             | 1           | 7      | 7     |     | 1         | 2            | 3          | 1            |                | 3        | 4               | 1                     | 1            | 5          |            |                | 2                | 5   |         |            |             | 1            |               | 1       |            | 4           | 1           | 3           | 2           | 1      | 3         | 1          |             | 2      | 1                    |         |           |         |      |
| 33 計量、配合、注入、投入又は小分けの作業 | 1       | 22             | 6             |                 |             |                   |                       |                    | 1              |             | 2           | 30     | 32    |     | 5         | 2            | 16         | 7            | 2              | 28       | 4               | 4                     | 11           | 17         |            |                | 27               | 5   |         |            |             | 2            | 6             | 3       | 9          | 1           | 11          | 14          | 9           | 8      | 1         | 5          | 25          |        | 7                    | 5       |           |         |      |
| 34 サンプルング、分析、試験又は研究の作業 | 4       | 5              |               |                 |             |                   |                       |                    |                |             | 11          | 11     | 20    |     | 9         | 2            | 2          |              | 2              | 7        | 13              |                       | 7            | 5          | 7          |                |                  | 8   | 2       |            |             | 9            | 2             | 2       | 6          | 7           |             | 3           | 12          | 1      | 1         | 1          | 7           |        | 4                    | 8       |           |         |      |
| 35 充填又は袋詰め作業           | 6       | 8              | 4             |                 |             |                   |                       |                    |                | 3           | 44          | 58     | 65    | 6   | 25        | 19           | 2          | 5            | 6              | 23       | 40              | 2                     | 35           | 14         | 15         |                |                  | 56  | 7       | 1          |             | 1            | 8             | 12      | 11         | 11          | 12          | 10          | 37          | 12     | 9         | 4          | 3           | 21     | 1                    | 7       | 40        |         |      |
| 37 成型、加工又は発泡の作業        | 6       | 41             | 1             |                 | 1           |                   |                       |                    | 1              | 2           | 16          | 59     | 68    | 6   | 6         | 30           | 12         | 13           | 1              | 12       | 53              | 2                     | 17           | 23         | 25         | 2              | 1                | 62  | 5       | 1          |             | 3            | 3             | 8       | 13         | 14          | 27          | 31          | 24          | 7      | 6         | 2          | 44          | 2      | 13                   | 21      |           |         |      |
| 38 清掃又は廃棄物処理の作業        | 4       | 8              |               |                 |             |                   |                       |                    | 1              |             | 2           | 13     | 15    |     | 2         | 3            | 3          | 5            |                | 2        | 1               | 14                    |              |            |            |                | 14               | 1   |         |            | 1           | 6            | 5             | 1       |            | 2           | 5           | 4           | 2           | 4      |           | 6          |             | 2      | 5                    |         |           |         |      |
| 39 接着の作業               |         | 4              |               |                 | 1           |                   |                       |                    | 4              | 1           | 8           | 16     | 18    | 6   |           | 9            | 3          |              | 2              | 14       |                 | 2                     | 6            | 4          | 6          |                |                  | 16  |         |            | 1           | 1            |               | 1       | 1          | 3           | 8           | 5           | 6           | 8      | 3         |            | 1           |        | 4                    | 12      |           |         |      |
| 42 吹き付け塗装以外の塗装又は塗布の作業  |         |                |               |                 |             |                   |                       |                    |                |             | 1           | 1      | 1     |     |           | 1            |            |              |                |          | 1               |                       |              |            |            |                |                  | 1   |         |            |             |              |               |         |            | 1           | 1           |             |             |        |           |            |             | 1      |                      |         |           |         |      |
| 43 鋳造、溶融又は湯だしの作業       | 1       | 8              |               |                 | 1           | 3                 |                       |                    | 6              |             | 101         | 81     | 120   | 29  | 18        | 64           | 7          | 1            | 1              | 79       | 40              | 1                     | 32           | 80         | 5          |                | 1                | 68  | 20      | 2          |             | 29           | 40            | 18      | 21         | 19          | 14          | 7           | 37          | 40     | 24        | 18         | 2           | 32     | 1                    | 64      | 25        |         |      |
| 44 破碎、粉碎又はふるいわけの作業     | 1       | 1              |               |                 |             |                   |                       |                    |                |             | 2           | 4      | 4     |     | 1         | 1            | 1          | 1            |                | 1        | 3               |                       |              | 2          | 2          |                |                  | 3   |         |            |             |              |               | 1       |            |             | 1           | 2           | 4           |        |           |            | 1           |        | 2                    | 2       |           |         |      |
| 46 吹き付けの作業             |         |                |               |                 |             |                   |                       |                    |                |             | 1           | 1      | 1     |     |           | 1            |            |              |                |          | 1               |                       | 1            |            |            |                |                  |     | 1       |            |             |              |               |         |            | 1           |             |             |             | 1      |           |            |             |        |                      |         | 1         |         |      |
| 47 保守、点検、分解、組立又は修理の作業  | 1       | 123            |               |                 |             |                   |                       |                    |                | 1           | 147         | 70     | 272   | 153 | 29        | 65           | 17         |              | 55             | 210      | 7               | 34                    | 175          | 59         |            |                | 194              | 68  | 6       |            | 4           | 80           | 13            | 37      | 98         | 14          | 30          | 103         | 60          | 60     | 41        | 30         | 41          |        | 46                   | 146     |           |         |      |
| 49 ろ過、混合、攪拌、混練又は加熱の作業  | 1       | 5              |               |                 |             |                   |                       |                    |                | 2           | 8           | 8      | 8     | 1   | 3         | 2            | 1          | 1            |                | 1        | 7               |                       | 1            | 6          |            | 1              |                  | 4   | 3       |            |             |              |               | 1       | 5          | 1           | 1           | 4           | 3           |        | 1         | 1          | 4           |        | 2                    | 3       |           |         |      |
| 50 その他                 |         | 10             |               |                 | 1           |                   |                       |                    | 1              | 2           | 190         | 121    | 204   | 61  | 29        | 91           | 16         | 7            |                | 31       | 158             | 5                     | 70           | 109        | 22         | 3              | 2                | 180 | 12      |            | 5           | 5            | 27            | 33      | 21         | 31          | 42          | 50          | 95          | 65     | 30        | 8          | 2           | 25     |                      | 26      | 153       |         |      |
| 合計(%表示は全作業における割合)      | 26      | 240            | 11            |                 | 1           | 6                 |                       |                    | 17             | 10          | 539         | (※)398 | 850   | 33% | 15%       | 36%          | 10%        | 5%           | 2%             | 25%      | 71%             | 3%                    | 25%          | 53%        | 21%        | 1%             | 0%               | 0%  | 76%     | 16%        | 1%          | 1%           | 6%            | 20%     | 11%        | 14%         | 24%         | 13%         | 18%         | 44%    | 28%       | 18%        | 10%         | 5%     | 24%                  | 0%      | 21%       | 49%     |      |

※ 1事業場で複数の作業を行っている場合は重複してカウントしているため、実際の事業場数より多くなっている。ただし、合計欄は実事業場数。

## リフラクトリーセラミックファイバー標準測定分析法（PCM法）

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| <b>構造式：</b>   | <b>分子量：</b>  | <b>CAS No.：</b> 142844-00-6 |
| <b>許容濃度等：</b> ACGIH 0.2 f/cm <sup>3</sup><br>RCFC（米国 RCF 製造協会）<br>0.5 f/cm <sup>3</sup> （推奨基準）<br>HSE 1 f/cm <sup>3</sup>   | <b>物性等：</b> 物理的状态：ウール状、繊維<br>比重：2～3 g/mL<br>引火点：非引火性<br><b>化学成分：</b> Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ：30～60%、SiO <sub>2</sub> ：40～60%<br>RnOm：0～20%   |                             |
| <b>サンプリング</b>   | <b>分析</b>  |                             |
| <b>サンプラー：</b> ろ過捕集装置<br>セルロースエステル混合メンブランフィルター φ25mm<br>(ホアサイズは 0.8 μm)<br><b>サンプリング流量：</b><br>面速が 4.0～5.0cm/s になるように流量を設定する。1L/min 程度 (φ25mm)<br><b>採気量：</b> (最大 800L)<br><b>保存性：</b> 安定 (ろ紙のまま保存)<br><b>ブランク：</b> 1 回の測定につき未使用のセルロースエステル混合メンブランフィルター φ25mm (サンプリングしたものと同じホアサイズのもの) を 1 枚使用する。(バックグラウンド保証されているろ紙もある。) | <b>分析方法：</b> 計数法 (位相差顕微鏡法)<br><b>前処理：</b><br>灰化処理なし：アセトン蒸気による透明化処理—トリアセチン法により固定<br>灰化処理あり：アセトン蒸気による透明化処理—低温灰化処理—トリアセチン法により固定<br>(有機繊維の混入が著しい場合は灰化処理を行う)<br><b>計数規則：</b> 長さ 5 μm 以上、長さと同幅 (直径) の比が 3 : 1 以上で幅が 3 μm 未満の繊維を計数する。 |                             |
| <b>精度</b>   | <b>機器：</b> ①位相差顕微鏡<br>②位相差顕微鏡の対物レンズの開口数 0.65 以上のもの<br>③アイピースグレイティクル<br>④HSE/NPL テストスライド<br><b>キャリブレーション：</b><br>HSE/NPL テストスライド<br>(グループ No.5 以上を確保すること。)  |                             |
| <b>定量下限：</b> 信頼限界 95% を上限とした定量<br>下限値 S (f/cm <sup>3</sup> )<br>$S = \frac{2.645 \times A}{a \times n \times Q}$<br>A：採じんした面積<br>(メンブランフィルターの有効ろ過面積 (mm <sup>2</sup> ))<br>a：顕微鏡で計数した 1 視野の面積 (mm <sup>2</sup> )<br>n：計数視野数は 50 視野<br>Q：吸引空気量 (L)   |  |                             |
| <b>適用：</b> この方法は、リフラクトリーセラミックファイバー繊維のみを適用するものではなく、総繊維数濃度として繊維状粒子を測定するため、他の人造鉱物繊維や石綿の測定方法としても適用可能である。リフラクトリーセラミックファイバー繊維を特定する場合は、分散染色法や電子顕微鏡法を併用すると良い。   |  |                             |
| <b>妨害：</b> 視野内に非繊維状の粒子が多く含まれている場合や、現場で繊維の飛散状況を考慮せず、分割サンプリングを実施しなかった場合、繊維が折重なることにより、マイナス誤差になる。計数規則に従って計数するため、リフラクトリーセラミックファイバー以外の繊維が飛散している場合は、その繊維も計数することになり、プラス誤差になる。   |  |                             |
| <b>参考文献：</b> NIOSH Manual of Analytical Methods 7400  |  |                             |