

Otsuka Information



糖・電解質・アミノ酸液

アミノフリー^ド (500mL、1000mL)2007年3月
(07-014)

包装表示並びにJANコード 変更のご案内

株式会社大塚製薬工場


このたび、標記製品のバッグの吊り穴部にオープンチェック[®](開通確認カバー)を装着し、1000mL製品のバッグを包む外袋の表示を変更しました。これに伴い、統一商品コード及びJANコードを変更しましたので、ご案内申し上げます。

変更内容

■隔壁の未開通投与防止のため、吊り穴部にオープンチェック[®]を装着しました。

バッグの下室を押して隔壁を開通すると、吊り穴部のオープンチェック[®]が開くようにしました。

開いたオープンチェック[®]を取り外して上室液、下室液をよく混合してください。

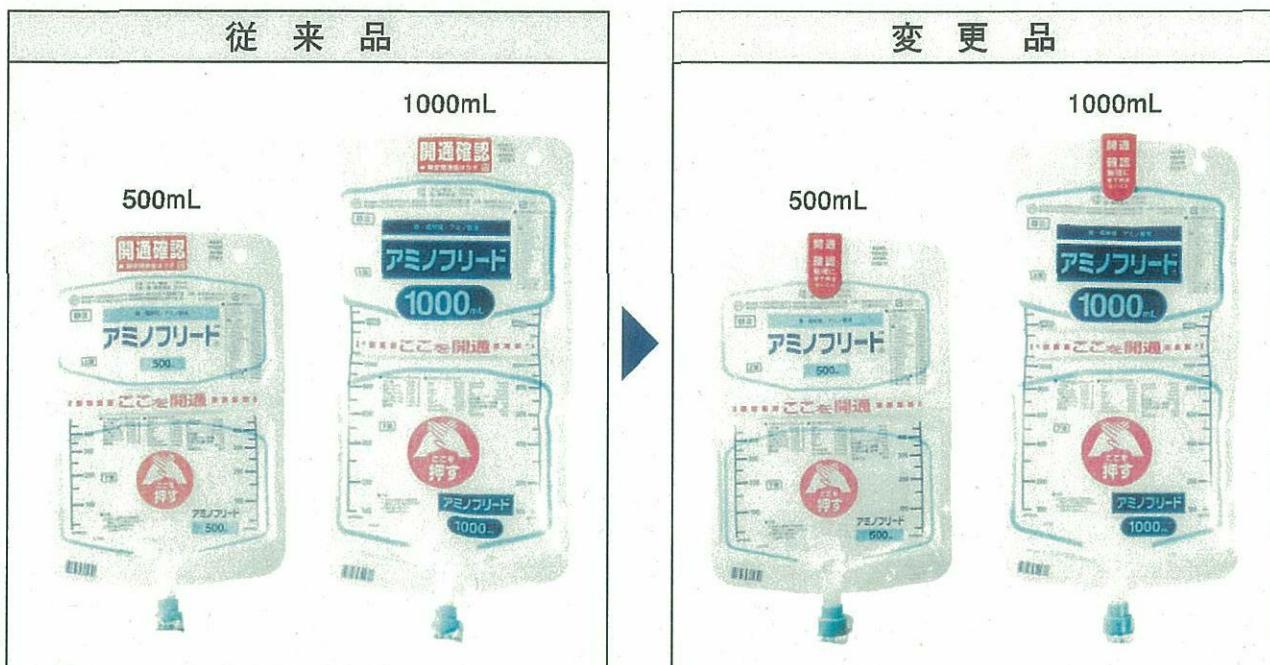

●オープンチェック[®]

隔壁開通前



隔壁開通後



オープンチェック[®]を取り外すと吊り穴が現れます。

オープンチェック[®]の操作方法は、改訂添付文書をご参照ください(「添付文書改訂のお知らせ」ご参照)。

(裏面もご参照ください)