


解剖台近傍のホルムアルデヒド濃度

◆解剖台近傍濃度

平成19年 呼吸域帯75%の低減効果

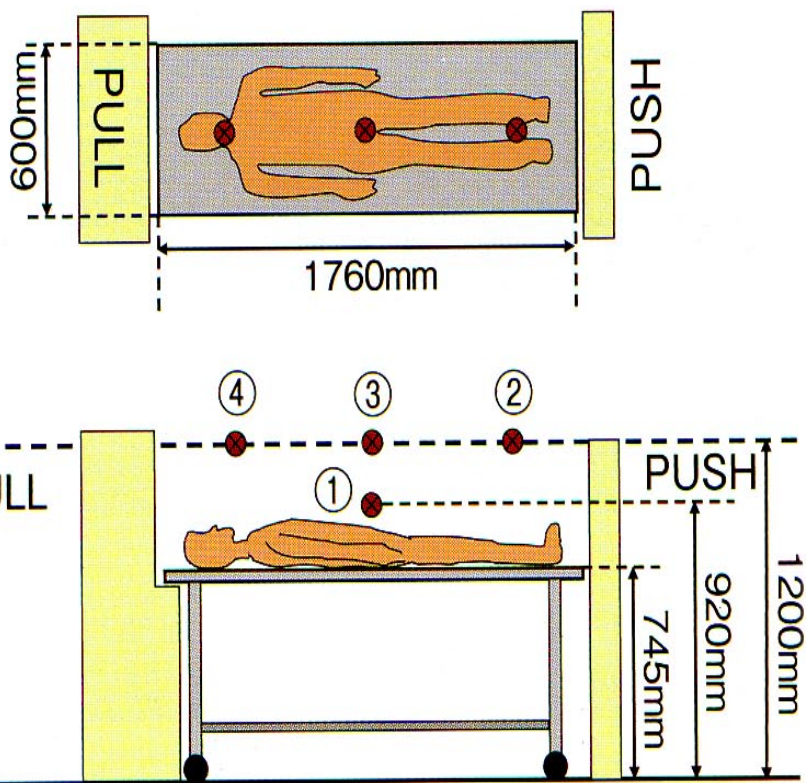

解剖台近傍の測定点

| 測定日 換気装置 | 10/29 OFF | 11/30 OFF | | 11/12 ON |
|-------------|--------------|--------------|------|-------------|
| 測定点 | 濃度 (ppm) | 濃度 (ppm) | | 濃度 (ppm) |
| ① | 3.03 | 6.74 | ⇒ | 1.07 |
| | 3.06 | 5.12 | ⇒ | 1.77 |
| | 2.99 | 4.06 | ⇒ | 4.33 |
| | Ave | 3.03 | 5.31 | |
| ② | 1.71 | 1.08 | ⇒ | 0.34 |
| | 1.82 | 1.38 | ⇒ | 0.34 |
| | 1.84 | 1.49 | ⇒ | 0.35 |
| | Ave | 1.79 | 1.32 | |
| ③ | 1.83 | 1.02 | ⇒ | 0.42 |
| | 1.93 | 1.51 | ⇒ | 0.40 |
| | 1.85 | 1.74 | ⇒ | 0.45 |
| | Ave | 1.87 | 1.42 | |
| ④ | 2.55 | 0.97 | ⇒ | 0.50 |
| | 2.58 | 1.35 | ⇒ | 0.47 |
| | 2.38 | 1.75 | ⇒ | 0.58 |
| | Ave | 2.50 | 1.35 | |

平成18年 呼吸域帯74%の低減効果

3.07→6.05
1.59→2.75

1.28→0.30
1.21→0.37

1.31→0.29
1.07→0.36

1.94→0.40
1.84→0.42

解剖台近傍ホルムアルデヒド濃度