


●未照射製剤の場合

例) 赤血球濃厚液-LR「日赤」

AI：アプリケーション識別子

(01) 商品コード、(17) 有効期限、(21) 製造番号、(91) 血液型

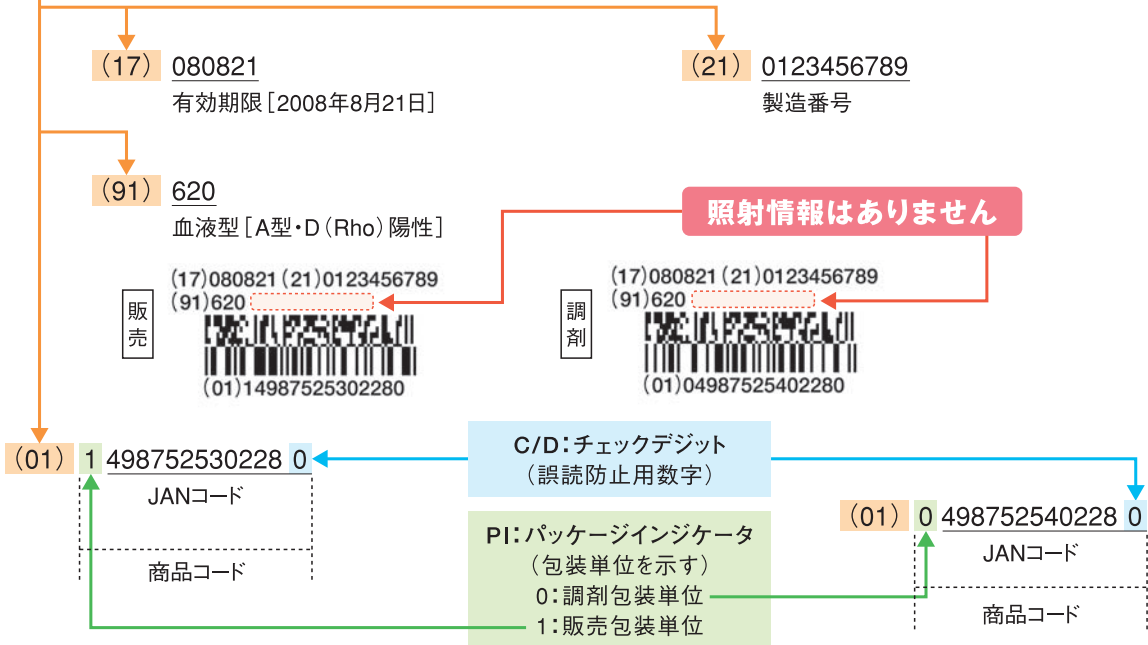

●有効期限が時間表示の製剤の場合

例) 照射洗浄赤血球-LR「日赤」

注) 有効期限のAIが(7003)になります。

AI：アプリケーション識別子

(01) 商品コード、(7003) 有効期限、(21) 製造番号、(91) 血液型、(92) 照射情報 (照射年月日・照射線量)

